



REGIONE CAMPANIA

DIREZIONE GENERALE PER IL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI,
VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
STAFF 50.17.92 -TECNICO AMMINISTRATIVO – VALUTAZIONI AMBIENTALI

Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 27bis del D.lgs. 152/2006 e ss.sm.ii. e dell'art. 14, comma 4, della L.241/1990 indetta con nota prot. n. PG/2022/0182554 del 05/04/2022.

Oggetto: **CUP 8901** – Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 per l'“*Impianto di produzione di energia da fonte solare da 29,231 MW nel Comune di Battipaglia (SA) e opere connesse nei Comuni di Battipaglia, Olevano sul Tusciano e Montecorvino Rovella*”.

Proponente: **Edison Rinnovabili S.p.A.**

Istanza prot. n. 48441 del 29/01/2021

RAPPORTO FINALE DEL 26 SETTEMBRE 2022

In considerazione di quanto previsto dal paragrafo 6.2.4.5 del documento “*Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania*”, approvato con D.G.R.C. n.680 del 7 novembre 2017, in merito ai contenuti del Rapporto Finale della Conferenza di Servizi, il presente atto, unitamente agli allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- o descrive sinteticamente le **caratteristiche generali del progetto** denominato “*Impianto di produzione di energia da fonte solare da 29,231 MW nel Comune di Battipaglia (SA) e opere connesse nei Comuni di Battipaglia, Olevano sul Tusciano e Montecorvino Rovella*” in relazione al quale la Società EDISON ha presentato istanza ai sensi e per gli effetti dell'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. allo STAFF 50.17.92 “Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali” della Regione Campania;
- o descrive l'**iter del procedimento amministrativo** alla data di sottoscrizione della stessa;
- o elenca i **titoli abilitativi richiesti** dal proponente con l'istanza presentata ai fini della realizzazione e dell'entrata in esercizio dell'impianto previsto in progetto;
- o reca in allegato i **pronunciamenti espressi dai soggetti partecipanti** ai lavori della Conferenza di Servizi in relazione agli aspetti di competenza;
- o indica quali sono gli **eventuali pareri favorevoli senza condizioni** acquisiti in applicazione delle disposizioni dell'art. 14-quater della L. 241/1990;
- o elenca i **provvedimenti che dovranno essere emanati** in relazione ai titoli abilitativi richiesti dal proponente e che saranno allegati al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Sommario

A. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO	2
B. ITER DEL PROCEDIMENTO	4
➤ CONFERENZA DI SERVIZI DEL 03/05/2022.....	11
➤ CONFERENZA DI SERVIZI DEL 17/06/2022.....	24
➤ CONFERENZA DI SERVIZI DEL 26/07/2022.....	32
➤ CONFERENZA DI SERVIZI DEL 26/09/2022.....	47
C. ELENCO DEI TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DAL PROPONENTE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART.27-BIS DEL D.LGS. N.152/2006 E SS.MM.II. ED ALLA LUCE DI QUANTO VERIFICATO IN SEDE DI CONFERENZA DI SERVIZI CON ELENCO DEI PRONUNCIAMENTI RESI DAGLI ENTI E DALLE AMMINISTRAZIONI PARTECIPANTI IN RELAZIONE AGLI ASPETTI DI PROPRIA COMPETENZA CORRELATI AL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DAL PROPONENTE.....	52
D. ELENCO DEI PARERI FAVOREVOLI SENZA CONDIZIONI ACQUISITI IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART.14-TER DELLA L. N.241/1990 E NON RIENTRANTI NEL PRONUNCIAMENTO DEL RAPPRESENTANTE UNICO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E DEL RAPPRESENTANTE UNICO DELLA REGIONE CAMPANIA.....	57
CONCLUSIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI.....	57
E. ELENCO DEI PROVVEDIMENTI DA EMANARE CHE SARANNO CONTENUTI NEL PAUR E TEMPISTICA CONCORDATA PER IL RILASCIO	58

A. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO

Parco Fotovoltaico

Il Parco Fotovoltaico sarà realizzato nel comune di Battipaglia (SA), in zona agricola, suddiviso in due grosse aree, in località Telegrafo (Area Parco Nord) e in località Castelluccia (Area Parco Sud). Esso occuperà una superficie di circa 482.500 m2 ricadente sulle particelle:

- “Area parco sud” foglio 2 particelle 401, 8 e 1413;
- “Area parco nord” foglio 1 particelle 64, 78, 187, 876, 877, 879, 880, 882, 893, 898 e 899.

All’impianto fotovoltaico si accede percorrendo la strada provinciale 29 SP via Olevano. Considerando la buona accessibilità al sito garantita dalla viabilità presente, per il raggiungimento dell’area destinata alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico non sarà realizzata alcuna nuova viabilità.

L’impianto fotovoltaico ha una potenza di picco di 29231,28kWp, intesa come somma delle potenze nominali dei moduli scelti, in fase di progettazione definitiva, per realizzare il generatore.

Il dimensionamento del generatore fotovoltaico è stato eseguito applicando il criterio della superficie disponibile, tenendo dei distanziamenti da mantenere tra i filari di tracker per evitare fenomeni di auto-ombreggiamento e degli spazi necessari per l’installazione delle stazioni di conversione e trasformazione dell’energia elettrica.

I moduli scelti sono in silicio monocristallino, hanno una potenza nominale di 540 Wp. Per massimizzare la producibilità energetica è previsto l’utilizzo di tracker monoassiali del tipo 1-V da 26 moduli, con pitch pari a 5 m.

Complessivamente sono stati posizionati 1890 tracker da 26 moduli da 540 Wp e 384 mezzi-tracker da 13 moduli da 540 Wp per un totale di 54.132 moduli ed una Potenza del generatore pari a 29231,28kWp.

L’impianto sarà suddiviso in 3 aree a loro volta suddivise in tre sottocampi fotovoltaici ciascuna, per ognuno dei quali è previsto l’utilizzo di una stazione di conversione e trasformazione dell’energia elettrica, equipaggiata con inverter centralizzati e un trasformatore MT/BT.

Per l’interconnessione delle Power Station, suddivise nei rispettivi sottocampi di area, prevista la realizzazione di n° 3 linee elettriche di media tensione, le quali alimenteranno in entra-esce, le rispettive power station di area.

Le 3 linee, in uscita dal campo fotovoltaico costituiranno il cavidotto esterno di connessione dell'impianto alla stazione elettrica AT/MT di utenza.

Per ciascun sottocampo fotovoltaico, è previsto l'utilizzo di una stazione di conversione e trasformazione dell'energia elettrica prodotta, denominata Power Station. La Power Station risulta equipaggiata con gruppi di conversione centralizzati inverter associato ad un trasformatore BT/MT opportunamente dimensionato. Per maggiori dettagli fare riferimento allo schema elettrico unifilare di impianto.


Opere di connessione

L'impianto sarà allacciato alla rete elettrica nazionale mediante collegamento in antenna a 150 kV su un nuovo stallo della Stazione Elettrica di Montecorvino Rovella. Il punto in cui l'impianto viene collegato alla rete elettrica viene definito normativamente "punto di connessione" ed è il punto in cui termina l'impianto dell'utente ed inizia l'impianto di rete. Nel caso in questione coincide con la stazione elettrica di utenza/trasformazione 30/150 kV. La stazione elettrica di utenza va quindi a formare anche l'interfaccia tra l'impianto di utenza e quello di rete.

Cavidotto interrato

Il cavidotto che collega l'intero impianto fotovoltaico, suddiviso in due grosse aree site in località Telegrafo (Area Parco Nord) e in località Castelluccia (Area Parco Sud), alla Stazione Elettrica di Utenza AT-MT ubicata nel comune di Montecorvino Rovella (SA) alla località Incassata, in aderenza alla esistente Sottostazione Terna AT/AT, sarà interamente realizzato attraverso la messa in opera di cavi elettrici interrati. Con il suo tragitto attraverserà i Comuni di Battipaglia (SA), Olevano Sul Tusciano (SA) e Montecorvino Rovella (SA). Lunghezza totale circa 22 km.

Gli elementi fondamentali che compongono l'impianto fotovoltaico sono: Moduli fotovoltaici; Strutture di supporto (tracker); Inverter; Cavi e quadri di campo; Cabine di campo; Trasformatore BT/MT; Quadri MT; Cavidotto; Stazione Utente/Trasformazione MT/AT.

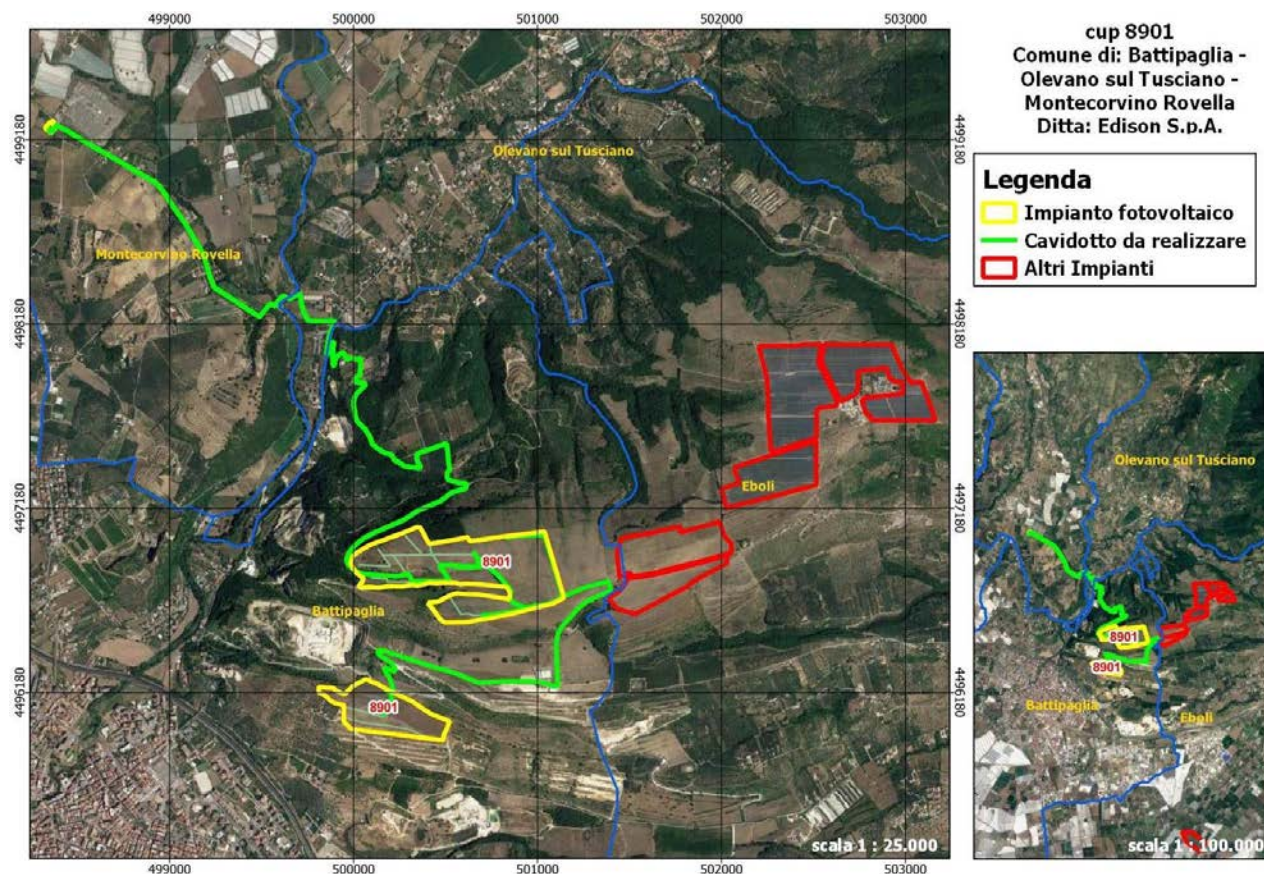

B. ITER DEL PROCEDIMENTO

- con nota assunta agli atti della Regione Campania al prot. n. 48441 del 29/01/2021, la Società EDISON S.p.A. (di seguito anche Proponente) trasmetteva allo Staff “*Tecnico – Amministrativo – Valutazioni Ambientali*” della Regione Campania, in qualità di Autorità competente, l’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27bis D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente all’intervento denominato “*Impianto di produzione di energia da fonte solare da 29,231 MW nel Comune di Battipaglia (SA) e opere connesse nei Comuni di Battipaglia, Olevano sul Tusciano e Montecorvino Rovella*”;
- in coerenza con quanto previsto dall’art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.sm.ii., nell’ambito della documentazione trasmessa unitamente all’istanza presentata, la Proponente ha indicato in apposito elenco le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati individuati come necessari alla realizzazione dell’impianto di progetto ed all’esercizio delle attività previste indicando i soggetti preposti al loro rilascio nonché gli ulteriori Enti ed amministrazioni potenzialmente interessate da coinvolgere nel procedimento in oggetto, come di seguito riportato:

Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio	Riferimenti normativi	Autorità competente al rilascio del titolo	Oggetto del regime autorizzativo
Autorizzazione Unica in materia di Energia	Art. 12 del D.lgs. 387/2003	Regione Campania – 500203 UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia	Autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto
Autorizzazione Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo	DPR 120/2017	Regione Campania STAFF 50.17.92 Valutazioni Ambientali ARPAC	Nulla osta
Autorizzazione Paesaggistica	Art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.4	Comune di Battipaglia Comune di Olevano sul Tusciano Comune di Montecorvino Rovella Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino	Autorizzazione Paesaggistica
Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico	Regione Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	Comunità Montana dei Monti Picentini 50 07 14 – UOD Servizio Territoriale Provinciale Salerno	Nulla osta
Permesso di costruire	Parte I, titolo II, capo II del DPR n. 380/01 smi e articolo 1 della L.R. n. 19/01 smi	Comune di Battipaglia (SA)	Nulla Osta
Compatibilità elettromagnetica	l.36/01, dpcm 08/07/03, Circolare Ministeriale del 15/11/04	ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno	Nulla Osta
Conformità Autorità Bacino	DPCM del 12/12/2006 Gazzetta Ufficiale del	Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale	Nulla Osta

	28/05/2007 n. 122 e successivamente con DPCM del 07/04/2011 approvato per i Comuni di cui all'allegato B. Pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 15/11/2011 n. 266		
Nulla Osta per attraversamento Demanio Idrico Nulla Osta per l'attraversamento di linee elettriche aeree	R.D. 523 del 25/07/1904 RD 1285 del 14/08/1920 RD 1775 del 11/12/1933 D.lgs. 112/92 – D.lgs. 96/99 RD n. 1775 del 1933 art. 111 DPR n. 616 del 1977 art. 87,88 e 106 L.R. n. 16 dl 16/07/2002	50 18 07 – Genio Civile di Salerno	Nulla Osta
Verifica assenza di colture DOC-DOCG		50 07 14 – UOD Servizio Territoriale Provinciale Salerno	Nulla Osta
Verifica assenza usi civici		50 07 04 – UOD Ufficio Centrale Foreste E Caccia (usi civici)	Nulla Osta
Verifica Compatibilità Pedologica		50 07 06 – UOD Agricoltura	Nulla Osta
Compatibilità con le reti di telecomunicazioni	D.lgs. 259 del 2003 e TU 1775/33	Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni	Nulla Osta
Connessione alla RTN		Terna S.p.A.	Parere

- la proponente richiedeva espressamente, ai sensi della DGR n. 538/2019, di rinviare alle fasi successive al rilascio del PAUR i seguenti titoli:
 - **Autorizzazione sismica** di cui all'articolo 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 al cui rilascio è competente la UOD 50 18 17 Genio Civile di Salerno;
 - **Prevenzione incendi ex art. 4.1 del D.P.R. 151/2011** il cui rilascio è di competenza del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco;
- con nota prot. 61381 del 04/02/2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 27 bis comma 2 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, veniva data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione inerente l'istanza in oggetto sulle pagine web del portale informativo della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali (VIA-VAS-VI) e a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento in argomento e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto di progetto, come indicati dal proponente nell'elenco trasmesso unitamente all'istanza, indicando in 20 giorni dalla data di ricezione della detta nota il termine entro cui verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione pubblicata e far pervenire eventuali richieste di perfezionamento;
- a tutti i destinatari della sopra richiamata nota prot. 61381 del 04/02/2021, veniva richiesto di comunicare allo Staff Valutazioni Ambientali l'eventuale necessità di acquisizione da parte del proponente di pareri,

nulla osta, autorizzazioni, intese, concessioni, licenze e assensi comunque denominati per la realizzazione e l'esercizio del progetto in parola ulteriori rispetto a quelli indicati nell'apposito elenco;

- con nota prot. 61381 del 04/02/2021 l'UOD 50 07 06 - *Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo* comunicava la non conformità della relazione pedologica prodotta dalla proponente;
- con nota prot. 16026 del 12/02/2021 ENAC comunicava le modalità per l'ottenimento del nulla osta di competenza;
- con nota prot. MARSUD0005004 del 12/02/2021 la MARINA MILITARE - COMANDO MARITTIMO SUD – TARANTO - Ufficio Infrastrutture e Demanio comunicava l'insussistenza di motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico indicato in argomento, comprensivo delle relative opere connesse, come da documentazione tecnico/planimetrica visionata;
- con nota prot. n. 88698 del 17/02/2021 l'UOD 50 07 14 Servizio territoriale provinciale Salerno forniva indicazioni in merito alle competenze in materia di "Trasformazione e mutamento di destinazione dei bochi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico". Contestualmente richiedeva integrazioni in merito alla regimentazione delle acque meteoriche ai fini del rilascio del parere di competenza;
- con nota prot. n. 102422 del 24/02/2021 l', UOD 50 02 03 ENERGIA EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO, GREEN ECONOMY E BIOENERGIA richiedeva integrazioni documentali ai fini della procedibilità dell'istanza;
- con nota prot. n. 114659 del 02/03/2021 veniva richiesto alla Società Proponente di provvedere al perfezionamento documentale, sulla base delle richieste pervenute allo Staff da parte degli Enti coinvolti nel procedimento *de quo*;
- con nota del 31/03/2021, assunta al prot. n. 177515 del 01/04/2021, EDISON riscontrava la nota prot. n. 114659 del 02/03/2021 trasmettendo l'integrazione documentale richiesta;
- con nota prot. reg. n. 188858 del 08/04/2021 lo Staff richiedeva agli enti interessati di verificare la completezza delle integrazioni trasmesse dal proponente con nota del 31/03/2021, acquisita al prot. reg. n. 177515 del 01/04/2021, e conseguentemente l'avvenuto perfezionamento documentale; laddove le integrazioni trasmesse fossero risultate incomplete, si chiedeva di indicare puntualmente la documentazione non trasmessa;
- con nota prot. n. 201688 del 14/04/2021 l'UOD 50 07 06 - *Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo* comunicava la completezza documentale;
- con nota prot. n. 329826 del 21/06/2021 lo Staff 501792 comunicava al Ministero della Transizione Ecologia – DG Cress – il trasferimento delle competenze in ordine al procedimento *de quo* per effetto dell'entrata in vigore della DL 77/2021;
- con nota prot. n. 2118 del 29/06/2021 EDISON trasmetteva dichiarazione secondo cui progetto dell'impianto in oggetto, non risulta nelle condizioni di assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 139/2006 e del DPR 151/2011, in quanto le caratteristiche dei trasformatori elettrici non fanno prevedere attività di cui all'allegato I punto 48.B al D.P.R. 151/2011;

- con nota prot. n. PG/2021/0350144 del 01/07/2021 comunicava alla EDISON il prosieguo del procedimento per effetto delle modifiche introdotte da D.L. 92/2021 “*Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport*” che all’art. 7 comma 1 dispone quanto segue: “*L’articolo 31, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla competenza statale i progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 1 OMW, di cui all’Allegato II alla Parte seconda, paragrafo 2), ultimo punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021*”;
- conseguentemente con nota prot. PG/2021/0350276 del 01/07/2021, ai sensi del comma 4, art. 27bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., lo Staff Valutazioni Ambientali comunicava a tutti i soggetti coinvolti:
 - l’**avvio del procedimento** in oggetto;
 - la **pubblicazione in data 01.07.2021 dell’avviso** di cui all’art. 23, comma 1, lettera e) relativo alla procedura in oggetto, contrassegnata con il CUP 8901;
 - che dalla suddetta data e per la durata di 30 giorni il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale;
 - che tutti gli enti/amministrazioni in indirizzo sono invitati a far pervenire, ognuno per quanto di sua competenza, le proprie eventuali richieste di integrazioni nel merito dei contenuti della documentazione entro 20 giorni decorrenti dalla scadenza dei 30 giorni previsti per la presentazione delle osservazioni.
 - che le amministrazioni comunali territorialmente interessate dovranno altresì provvedere alla pubblicazione dell’avviso, già pubblicato dallo Staff 501792, sul proprio albo pretorio informatico;
- con nota prot. n. 403378 del 02/08/2021 lo Staff 501792 chiedeva alla Prefettura di Salerno di volere indicare il Rappresentante unico delle Amministrazioni statali periferiche nominato per la partecipazione alla Conferenza di servizi;
- con nota prot. PG/2021/0437927 del 03/09/2021, lo Staff Valutazioni Ambientali trasmetteva al proponente le **richieste di integrazioni e chiarimenti** nel merito formulate, per gli aspetti di reciproca competenza, dai soggetti coinvolti nel procedimento (**allegati 1÷8**):

mittente	oggetto	prot. n.	data protocollo	allegato
ARPAC– Dipartimento Salerno	richiesta integrazioni	22859	14/04/2021	n. 1
REGIONE CAMPANIA, 50 02 03 UOD Energia efficientamento e risparmio energetico, green economy e bioenergia	richiesta integrazioni	208049	19/04/2021	n.2
Autorità di Bacino Distrettuale Dell’appennino Meridionale	richiesta integrazioni	13423	09/05/2021	n.3
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e	richiesta integrazioni	17425	04/08/2021	n.4

Pag. 7 a 59

paesaggio per le province di Salerno e Avellino				
ARPAC – Dipartimento Salerno	conferma richiesta integrazioni	428929	27/08/2021	n.5
Regione Campania, 50 18 07 UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile	richiesta integrazioni relative alle interferenze con il demanio idrico	433138	01/09/2021	n.6

Si allega, altresì la nota del 05/08/2021 di richiesta integrazioni in merito al rilascio del provvedimento di VIA da parte dello scrivente Staff 501792 (**allegato n. 7**).

Codesta Società tenga conto, tra l'altro, che il COMANDO FORZE OPERATIVE SUD con nota prot. n. 50624 del 29/04/2021, che si allega alla presente (**allegato n. 8**), ha rappresentato la possibile esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati e che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica da ordigni bellici, per l'esecuzione della quale dovrà essere presentata, a cura e spese dell'interessato, apposita istanza all'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture – Napoli secondo le direttive tecniche vigenti in materia. Resta ferma la necessità che la medesima documentazione dovrà essere trasmessa anche allo scrivente Staff come di seguito indicato, ai fini della pubblicazione sul portale regionale.

ARPAC ha segnalato che la valutazione di impatto acustico (rif. *elaborato D-20*) non è stata redatta da tecnico iscritto all'Albo Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale conformemente a quanto disposto dalla L.447/1995.

- con medesima nota veniva indicato al proponente il termine di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della stessa nota, per il puntuale riscontro alle integrazioni richieste, da trasmettersi secondo le modalità di cui all'Allegato 1A del D.D. n. 38 del 02/02/2021;
- su richiesta della Società Proponente del 04/10/2021, ricevuta a mezzo PEC, veniva accordata la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un tempo di 180 gg, ai sensi dell'art.27 bis, comma 5, del D.lgs. n.152/2006 (rif. *nota PG/2021/0495832 del 07/10/2021*);
- con nota prot. n. PU-4224 del 13/12/2021 perveniva allo Staff e alla UOD 500203 a mezzo PEC nota sottoscritta da Edison S.p.A. e Edison Rinnovabili S.p.A. con cui le due Società comunicavano che: *“Nell’ambito di un generale processo di riorganizzazione societaria correlato al piano strategico di sviluppo del Gruppo Edison nel settore delle energie rinnovabili, si intende concentrare in Edison Rinnovabili S.p.A. le iniziative di sviluppo fotovoltaico intraprese da altre società del Gruppo. A tal fine, con atto di cessione, PROT n. ER21/PU - 3097, stipulato per scambio di corrispondenza in data 30 settembre 2021, Edison S.p.A. si è impegnata a trasferire il Progetto FV – Battipaglia a Edison Rinnovabili S.p.A. che intende proseguire l’iter di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 avviato presso la Regione Campania in data 29/01/2021, assumendo per l’effetto ogni e qualsiasi impegno in merito alla costruzione ed esercizio di tale nuovo impianto fotovoltaico”*;
- con nota prot. n. 232 del 12/01/2022 il Comune di Olevano sul Tusciano forniva riscontro a quanto richiesto dalla Soprintendenza con la citata nota prot. n. 17425 del 04/08/2021;

- con nota prot. n. PG/2022/0023628 del 17/01/2022 lo Staff 501792 chiedeva nuovamente alla Prefettura di Salerno di far pervenire con cortese sollecitudine i riferimenti del Rappresentante individuato che parteciperà alla Conferenza di Servizi;
- con nota prot. n. 17681 del 09/03/2022 il Comune di Battipaglia forniva riscontro a quanto richiesto dalla Soprintendenza con la citata nota prot. n. 17425 del 04/08/2021, richiamando successiva nota di chiarimento prot. n. 16194 del 04/03/2022 prodotta dal tecnico incaricato della Società Edison S.p.A.; con la medesima nota l'Amministrazione comunale richiedeva alla EDISON di provvedere alla trasmissione della documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal punto di vista delle diverse categorie di vincolo ex D.lgs. n. 42/2004;
- con nota prot. n. 40152 del 08/03/2022 la Prefettura di Salerno sollecitava la Soprintendenza a comunicare il nominativo del rappresentante unico delle amministrazioni dello Stato;
- con nota prot. n. 1245 del 23/03/2022, pervenuta presso lo Staff in data 28/03/2022 ed assunta al prot. n. 165714 del 28/03/2022 (ricevuta entro il termine massimo previsto), la Società Edison Rinnovabili S.p.A. ha trasmesso la documentazione di riscontro alla richiesta di integrazioni nel merito di cui alla nota prot. n. 437927 del 03/09/2021;
- in data 28/03/2022 è stato pubblicato un nuovo avviso sul sito della Regione Campania al seguente indirizzo web per la nuova consultazione del pubblico della durata di 15 giorni http://www.viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Pubblicazione_avvisi_VIA_NP/Avvisi_Marzo_2022 ai sensi dell'art.27 bis, comma 5, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii secondo cui *“l'Autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4”*;
- lo Staff 501792 con nota **PG/2022/0182554 del 05/04/2022** inviava comunicazione di avvenuta pubblicazione del secondo avviso ai sensi del Dlgs 152/2006 art. 27 bis comma 5 e **convocava conferenza di servizi** ai sensi del D.lgs. 152/06 art. 27bis comma 7 per il giorno 03 maggio 2022 ore 10:30;
con la nota di indizione della Conferenza veniva inoltre precisato:
 - o **Al Genio Civile di Salerno**, in considerazione della recente introduzione del comma 7-bis dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/06, si evidenzia la necessità di indicare in conferenza anche le **condizioni da verificare, sul progetto esecutivo, in materia di Autorizzazione Sismica**;
 - o Alla **Prefettura di Salerno** si chiede di indicare il nominativo del Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, come da precedenti note prot. n. PG/2021/0403540 del 02/08/2021 e n. PG/2022/0023628 del 17/01/2022.
 - o Al **Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno** si evidenzia che la proponente con nota prot. n. PU-2118 del 29/06/2021 in atti, ha dichiarato che *“il progetto dell'impianto in oggetto, non risulta nelle condizioni di assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs.139/2006 e del DPR 151/2011, in quanto le caratteristiche dei trasformatori elettrici non fanno prevedere attività di cui all'allegato I punto 48.B al D.P.R. 151/2011”*; pertanto, salvo diverso avviso di codesto Comando, **non essendo necessario il parere preventivo sul progetto in materia di**

prevenzione incendi (originariamente richiesto in fase di istanza), questo ufficio procederà ad espungere il Comando VVF dall'elenco degli Enti coinvolti nel procedimento.

- o Al **Comune di Battipaglia**, vista la nota prot. n. 17681 del 09/03/2022, si rappresenta che la documentazione necessaria per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica risulta già agli atti del procedimento ed è consultabile sul portale regionale all'indirizzo web riportato in calce.
- Con nota prot. n. 2607 del 31/03/2022 il **Comune di Olevano sul Tusciano** trasmetteva alla Soprintendenza la relazione istruttoria -D.lgs. n. 42/2004- assunta al protocollo generale dell'Ente in data 31.03.2022 al n. 2607 ed il verbale della Commissione Locale per il Paesaggio n. 73 del 10.03.2022;
- con nota PEC del 30/03/2022 **EDISON** precisava che la documentazione di riscontro alle richieste di integrazioni formulate dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale è inserita nella sottocartella "10" della cartella "VIA", atteso che i medesimi elaborati erano stati richiesti anche dall'istruttore VIA al punto corrispondente n. 10;
- con nota prot. n. MARSUD0015616 del 27/04/2022 la **MARINA MILITARE COMANDO MARITTIMO SUD – TARANTO Ufficio Infrastrutture e Demanio** confermava le proprie favorevoli determinazioni già partecipate con nota prot. n. foglio n° 0005004 in data 12/02/2021;
- in data 03/05/2022 si teneva la **prima riunione** di conferenza di servizi;
- con nota prot. n. PG/2022/0267345 del 20/05/2022 lo Staff trasmetteva il **resoconto** della **prima riunione** tenutasi in data 03/05/2022 e procedeva alla **convocazione** della **seconda riunione** in data **17/06/2022**;
- in data 17/6/2022 si teneva la **seconda riunione** di conferenza di servizi;
- con nota prot. n. PG/2022/0326955 del 23/06/2022 lo Staff trasmetteva il **resoconto** della **seconda riunione** tenutasi in data 17/06/2022 e procedeva alla **convocazione** della **terza riunione** in data **11/07/2022**;
- a causa di sopraggiunti impedimenti del Responsabile del Procedimento la **terza riunione** veniva rinviata al **26/07/2022** con nota prot. n. PG/2022/0366897 del 14/07/2022;
- con nota prot. PG/2022/0424995 del 30/08/2022 è stata trasmessa la **bozza di Rapporto finale** redatta in data 26/07/2022 ed è stata convocata la quarta riunione di lavoro per il giorno 26/09/2022 (data già concordata nel corso della riunione del 26/07/2022);
- in data 26/09/2022 si è svolta la **quarta e conclusiva seduta** della Conferenza di Servizi.

➤ CONFERENZA DI SERVIZI DEL 03/05/2022

Il giorno 03 maggio 2022, alle ore 10:30 in modalità videoconferenza, si svolge la prima seduta della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27bis del D.lgs. 152/2006 e ss.sm.ii. e dell'art. 14, comma 4, della L.241/1990, convocata dallo Staff *"Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali"* (di seguito anche Staff) con nota n. PG/2022/0182554 del 05/04/2022, allo scopo di acquisire in relazione all'intervento in oggetto i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento stesso e all'esercizio delle attività previste, richiesti dal proponente.

Si rappresenta che per la presente Conferenza di Servizi sono di applicazione le disposizioni dell'art. 27-bis del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

La riunione odierna è stata convocata con il seguente ordine del giorno:

1. **illustrazione del progetto e delle relative valutazioni ambientali da parte del proponente, comprensiva delle eventuali modifiche apportate allo stesso progetto in fase di riscontro alle richieste di integrazioni formulate dagli Enti/Amministrazioni;** al riguardo si chiede alla Società Edison Rinnovabili S.p.A. di predisporre una presentazione del progetto -della durata massima di 30 minuti- supportata da proiezione di idonee slides esplicative;
2. **illustrazione, da parte del proponente, del riscontro alla richiesta di integrazioni e valutazione, da parte dei soggetti partecipanti alla Conferenza, dell'adeguatezza della documentazione presentata;**
3. **verifica dell'elenco predisposto dal proponente in relazione alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto;**
4. **definizione dei lavori della Conferenza di Servizi;**
5. **varie ed eventuali.**

Sono presenti collegati in videoconferenza:

- l'avv. Simona Brancaccio, Dirigente dello **Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali – 501792** della Regione Campania nonché **Rappresentante Unico della Regione Campania**;
- l'ing. Antonio Ronconi, funzionario dello **Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali – 501792** della Regione Campania, in qualità di Responsabile del Procedimento (di seguito anche RdP);
- dott. Paolo Mirra, funzionario dello **Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali** della Regione Campania, in qualità di assegnatario dell'istruttoria di Valutazione di Impatto Ambientale;
- l'arch. Francesca De Falco, Dirigente della **Regione Campania UOD 50.02.03 "Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia"**;
- l'ing. Laura Genise, funzionario della **Regione Campania UOD 50.18.07 Genio Civile di Salerno**, giusta delega prot. n. 231922 del 03/05/2022;
- dott. Giuseppe Gallo, funzionario **Regione Campania UOD 50 07 26 (ex 50 07 14)** Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti, in qualità di Responsabile del Procedimento in materia di vincolo idrogeologico relativamente alla L.R. 11/96, giusta delega prot. n. 201721 del 13/04/2022;
- dott. Amedeo D'Antonio, funzionario **Regione Campania UOD 50 07 20 (ex 50 07 06)** Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo, giusta delega prot. n. 231348 del 03/05/2022;
- dott.ssa Maria Tommasa Granese, funzionario archeologo della **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino**, giusta delega del Soprintendente prot. n.

03/05/2022|0009756 che svolge anche la funzione di **Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato** (di seguito anche RUAS), giusta nomina del Soprintendente prot. n. 28/04/2022|0009461

- dott. Paolo Volzone, dirigente della **Comunità Montana dei Monti Picentini ex art. 23 della L.R. 11/96 per lo svincolo idrogeologico riferito ai Comuni di Montecorvino Rovella e Olevano Sul Tusciano;**

per l'**Amministrazione comunale di Montecorvino Rovella** – il Capo Area Tecnica Prima – ing. Giovanni Peduto;

- per la Società **Edison Rinnovabili S.p.A.** sono presenti, giusta delega prot. n. PU-1568 del 21/04/2022:
 - o dott. Risorto Tocci in qualità di procuratore (*rif. atto di procura REP n. 175.616 del 22/10/2021*);
 - o arch. Antonio Manco in qualità di tecnico progettista dell'intervento;
 - o ing. Fulvio Scia, in qualità di Business Development Advisor della Società.

Risultano assenti:

- ENAC
- ARPAC Direzione generale
- ARPAC Dipartimento di Salerno
- Distretto Idrografico dell'Appennino meridionale
- Comune di Battipaglia
- Comune di Olevano sul Tusciano
- Provincia di Salerno
- Regione Campania - UOD 50 07 18 (ex 50 07 04) Ambiente, foreste e clima (Usi Civici)
- Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale della Campania Interferenze Elettriche
- Terna S.p.A.
- Regione Campania UOD 50 09 01 Pianificazione paesaggistica - Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo
- Aeronautica militare -Terza Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio
- AOO Comando Forze Operative Sud
- Comando in capo del Dipartimento Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto
- ENAV
- Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici-Direzione Regionale per i Beni Culturali
- Regione Campania UOD 50 06 04 Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana
- Regione Campania UOD 50 06 07 Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali
- Regione Campania - Staff 50 18 91
- ENEL Distribuzione S.p.A.

Prima di passare alla trattazione dei punti all'OdG, l'Avv. Simona Brancaccio e l'ing. Antonio Ronconi, alla luce delle disposizioni dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., dichiarano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi che li riguardino in relazione al procedimento in argomento.

Analoga dichiarazione è resa da tutti i presenti alla seduta della CdS.

Pag. 12 a 59

CUP 8901 – EDISON

Il RdP illustra sinteticamente l'iter della CdS richiamando i principali contenuti della D.G.R. n. 680 del 07/11/2017 recante «**Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania**».

Successivamente, il Responsabile del Procedimento riassume brevemente l'iter del procedimento.

Il RdP rappresenta, inoltre, a tutti i partecipanti che i lavori della Conferenza di Servizi si svolgeranno secondo quanto previsto in materia dall'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato di recente con la Legge n. 108/2021), dall'art. 14-ter della Legge n. 241/1990 s.m.i. e, più in dettaglio, del Capitolo 6 del documento “*Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania*” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 680 del 7 novembre 2017, della cui adeguata conoscenza si rappresenta l'importanza. In particolare, a titolo non esaustivo, si evidenzia che:

- ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il termine di conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi è fissato in **novanta (90) giorni decorrenti dalla data della prima riunione**.
Inoltre, “...la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale”;
- Ai sensi dell'art 27 bis, comma 7-bis “ *Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.*”;
- Ai sensi dell'art 27 bis, comma 7-ter “*laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici, e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.*”;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- l'Art. 14-ter della Legge 241/1990 e s.m.i. dispone che “*Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto formalmente individuato ed abilitato ad esprimere definitivamente ed in maniera vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso*”;
- l'Art. 14ter comma 4 della L.241/90 e ss.mm.ii. prevede che “*Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni,*

nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.”;

- il Rappresentante unico della Regione Campania per le Conferenze di cui all’art. 14 co. 4 della L. 241/1990 è stato individuato nel Dirigente dello scrivente Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali della Regione Campania giusta disposizione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.326 del 6 giugno 2017; sono di applicazione le disposizioni del comma 4 e del comma 5 dell’art. 14-ter in materia di rappresentante unico;
- l’art. 14 ter co. 7 della L. 241/1990 dispone che ***“Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”.*** La partecipazione di cui al citato comma è da intendersi come partecipazione fisica alla Conferenza, anche in via telematica;
- ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 680 del 7 novembre 2017 la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, che costituisce il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale è adottata con decreto dirigenziale dello STAFF “Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali” della Regione Campania** che recherà in allegato:
 - o il Rapporto Finale sui lavori della Conferenza di Servizi,
 - o il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
 - o i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’entrata in esercizio dell’impianto di progetto, come richiesti dal proponente;
- ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. in caso di espressione di pareri divergenti in sede di Conferenza dei Servizi la decisione finale sarà assunta sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai soggetti partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti;
- ai sensi dell’art. 14 quater della L. 241/90 e ss.mm.ii, in caso di approvazione unanime, la determinazione motivata di cui alla Conferenza di Servizi è immediatamente efficace mentre, in caso di esito favorevole sulla base delle posizioni prevalenti, l’efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell’articolo 14-quinquies della medesima legge e per il periodo utile all’esperimento dei rimedi ivi previsti.

Si passa alla trattazione del primo e del secondo punto all’OdG.

1. *illustrazione del progetto e delle relative valutazioni ambientali da parte del proponente, comprensiva delle eventuali modifiche apportate allo stesso progetto in fase di riscontro alle richieste di integrazioni formulate dagli Enti/Amministrazioni;*

2. *illustrazione, da parte del proponente, del riscontro alla richiesta di integrazioni e valutazione, da parte dei soggetti partecipanti alla Conferenza, dell’adeguatezza della documentazione presentata;*

Il RdP chiede alla Società Proponente di procedere alla illustrazione del progetto, comprensiva delle eventuali modifiche apportate allo stesso progetto in fase di riscontro alle richieste di integrazioni formulate dagli Enti/Amministrazioni. Il RdP chiede, inoltre, illustrare sinteticamente il riscontro fornito alle richieste di integrazioni.

La presentazione del progetto viene svolta dall'ing. Fulvio Scia mediante proiezione di slides.

Terminata l'esposizione, il RdP chiede alla Società di mettere a disposizione il file della presentazione in formato pdf, affinché lo stesso possa essere pubblicato sul portale dello Staff nella specifica sezione dedicata alla Conferenza dei Servizi.

La Società si rende disponibile alla condivisione del documento ed autorizza lo Staff alla sua pubblicazione nella sua interezza.

Il RdP chiede che il documento, una volta firmato con firma digitale da parte dei redattori del documento e da parte della Società e del gruppo di progettazione, possibilmente PADES, sia trasmesso all'indirizzo di posta elettronica ordinaria del RdP.

Il RdP chiede ai rappresentanti dei Soggetti presenti in riunione di intervenire evidenziando -per aspetti di rispettiva competenza- se l'illustrazione del progetto risulta soddisfacente, ovvero se sussista la necessità di chiedere alla Società ulteriori chiarimenti sul progetto e sugli effetti ambientali attesi, anche rispetto agli atti integrativi presentati con nota prot. n. 1245 del 23/03/2022, pervenuta presso lo Staff in data 28/03/2022 ed assunta al prot. n. 165714 del 28/03/2022.

Staff 501792 – dott. Paolo Mirra

Con nota del 03.09.2021, prot. 437927, sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni per la Valutazione di Impatto Ambientale. **In particolare, per le seguenti richieste:**

- In più punti dello SIA si riscontrano riferimenti ad un impianto eolico (*“Parco Eolico” – “aerogeneratore” – “pale” – “operazioni di scavo di fondazione delle piazzole degli aerogeneratori”*), chiarire tali riferimenti;
- Chiarire il cumulo con altre attività presenti sul territorio, considerando l'insieme delle aree dell'impianto e dei cavidotti previsti nel progetto. Particolare attenzione va posta alle eventuali interferenze con gli impianti e cavidotti già presenti sul territorio e linee elettriche;
- Nell'illustrare le tecnologie adottate nell'impianto, sarebbe opportuno valutare anche la possibilità di utilizzare altre tipologie impiantistiche (secondo anche quanto riportato nelle Linee guida del DM 18.09.2010: PARTE IV - Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio - 16.1:
 - c) ...il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;
 - d) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della parte quarta, titolo V del D. lgs. 152/2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;
 - f) la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico). Un esempio è rappresentato da soluzioni con impianti definiti “Agrovoltaici”.

sono state trasmesse dal proponente, in data 28.03.2022, (assunta al prot. n. 165714 del 28/03/2022), le integrazioni. In particolare, per i punti sopra citati, il proponente ha risposto:

- In merito ai riferimenti ad altra tecnologia, si rappresenta che trattavasi di meri refusi di battitura non consoni al progetto dell'impianto fotovoltaico. Gli stessi sono stati correttamente risolti nella versione allegata.

- Dall'analisi delle aree contigue e contermini all'impianto de quo, non emerge alcun impatto cumulativo da considerare in quanto l'unico impianto realizzato più prossimo si trova nel Comune di Eboli (Monteboli S.p.A), che, oltre ad essere collocato in una posizione completamente diversa da quello di progetto, prevede un cavidotto e un punto di connessione diversi da quello in esame.
- L'impianto di progetto si inserisce in una porzione di territorio che non presenta nessun tipo di coltura. La realizzazione dell'impianto consentirà la messa a dimora, al di sotto dei moduli fotovoltaici, di diversi tipi di colture rendendo produttivo terreni che attualmente sono incolti.

L'inserimento paesaggistico ha tenuto conto, oltre che delle buone pratiche in fase di progettazione, della messa in opere di essenze arboree che, oltre ad aumentare il livello di biodiversità, mitigheranno sensibilmente la percezione del paesaggio.

In merito alla possibilità di utilizzare altre tipologie impiantistiche (secondo anche quanto riportato nelle Linee guida del DM18.09.2010, si rappresenta che l'area in esame, estremamente soleggiata e priva di ombreggiamenti, non è caratterizzata da ventosità tale da poter ipotizzare impianti di produzione di energia di pari potenza, mediante lo sfruttamento della risorsa eolica. Pertanto, atteso che il core business della Società proponente è la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, l'esercizio di vagliare altre tecnologie si limita alla presa d'atto che l'impianto agrivoltaico ipotizzato resta la migliore soluzione individuabile, anche in relazione allo stimolo che darà all'agricoltura.

Pertanto, si chiede alla Società proponente, viste le integrazioni sopra riportate, di chiarire ulteriormente i seguenti aspetti:

1. chiarire i riferimenti ad impianti eolici, visto che continuano ad esserci definizioni relative ad impianti eolici (pagg. 127-177-179-180-182 del SIA inviato nelle integrazioni).
2. chiarire l'impatto cumulativo, visto che non si tiene conto dell'impianto in progetto CUP 8970, che si inserirebbe tra l'impianto esaminato e quello già realizzato nel Comune di Eboli.
3. chiarire gli aspetti relativi all'utilizzazione di altre tipologie impiantistiche: infatti nelle integrazioni si cita l'ipotesi alternativa di un impianto eolico, ma non si prende in considerazione la possibilità di un impianto agrivoltaico integrato.

Nello specifico, nelle integrazioni, l'impianto viene definito "Agrivoltaico" ma non si definisce nessun tipo di utilizzo (interazione con colture specifiche o pascolo).

EDISON

Per quanto riguarda i refusi presenti nello Studio di Impatto Ambientale, gli stessi saranno corretti e sarà trasmesso lo SIA revisionato.

Per quanto riguarda gli impatti cumulativi con altri impianti esistenti è stata svolta la valutazione comparata ed è presente nello SIA, mentre ci si riserva di trasmettere un addendum che tenga conto del potenziale futuro nuovo impianto in corso di autorizzazione nel territorio limitrofo di Eboli (CUP 8970).

Precisa, inoltre, che allo stato attuale i terreni non sono coltivati, ma che grazie all'impianto in esame potranno essere implementate -come condizioni ambientali- le coltivazioni nelle aree disponibili nell'impianto (circa 40%) come da progetto agronomico prodotto e che sarà trasmesso agli atti del procedimento.

UOD 50 07 20

A seguito della descrizione effettuata da parte del proponente in questa prima conferenza, con la quale egli delinea una propensione agri-fotovoltaica che si intende porre in essere con il progetto de quo, è necessario, oltre al completamento documentale della relazione pedologica prodotta, acquisire:

1. gli shape file dei limiti dell'impianto e del layout dei pannelli, con uno shape dei punti di rilevamento pedologico come da relazione, di tipo poligonale e correttamente georiferiti (EPSG 32633). Ciò perché gli shape consegnati, e disponibili sul portale, non sono idonei alle elaborazioni necessarie;
2. schede di rilevamento di campagna (firmate digitalmente dal tecnico che ha svolto il rilievo);
3. atlante fotografico digitale delle foto georiferite come inserite nella relazione.

Regione Campania UOD 50.02.03

- È stato presentato il computo metrico estimativo con prezzi unitari contenuti all'interno del prezziario delle opere pubbliche della regione Campania. Per quanto riguarda i nuovi prezzi, essi vengono riportati in elenco ma manca una parte analitica, **si richiede pertanto di integrare l'elaborato con l'analisi dei nuovi prezzi, indicando in base a quali indagini si è giunti a tali prezzi e specificando, per ciascun elemento in elenco, i costi per ciascuna fase (trasporto, installazione etc.);**
- Nella nota di riscontro alle osservazioni poste della UOD 50.02.03 si dichiara che "le opere da realizzarsi, comprensive delle opere connesse, non hanno interferenze con alcuna rete aerea e sotterranea esistente". **Tuttavia, si ritiene tale riscontro non esaustivo, rendendosi opportuna la predisposizione di una vera e propria relazione nella quale si indichi in base a quale documentazione e/o indagini si sia giunti a tale conclusione;**
- È stata presentata la relazione sulla struttura contenente schemi e modelli di calcolo per le sole opere di sostegno dei pannelli fotovoltaici. **Gli stessi schemi e modelli vengono richiesti anche per le opere connesse (cabine elettriche). È necessario, inoltre, un grafico strutturale riportante gli aspetti dimensionali delle strutture, i materiali impiegati e le caratteristiche di resistenza sia con riferimento al fotovoltaico che alle opere connesse;**
- È stata presentata la relazione idrologica e idraulica richiesta, al suo interno una stima delle portate massime di acque piovane e conseguente dimensionamento della vasca di laminazione;
- E' stata integrata la planimetria con due o più sezioni indicanti i profili significativi dell'intervento in relazione al terreno, alle strade e agli edifici e indicazione delle quote altimetriche con riferimento al piano campagna originario e alla sistemazione dopo l'intervento;
- Nell'elaborato presentato sono presenti le sezioni longitudinali richieste, una per ciascuna delle due aree su cui sarà effettuato l'intervento, **mancano le sezioni trasversali per cui si chiede di aggiungere, allo stesso modo, una sezione trasversale per ogni area;**
- L'elaborato grafico risulta adeguato a descrivere le reti esterne dei servizi. **Per quanto riguarda le interferenze, sarebbe opportuno aggiungere, se non ancora trasmessa, una parte descrittiva (relazione) o una tabella contenente l'elenco di tutte le interferenze con le diverse infrastrutture quali canali, strade etc;**
- La stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi è stata integrata, **ma anche qui manca l'analisi dei nuovi prezzi;**
- Manca la relazione sul calcolo degli eventuali proventi annui derivanti dalla valorizzazione dell'energia prodotta. Per il calcolo devono essere considerati il valore degli incentivi vigenti e la producibilità annua dell'impianto; **Non è stata trasmessa alcuna relazione ma all'interno della nota a corredo delle integrazioni è presente tale analisi: si stimano proventi pari a 1.844.820 euro/anno per una producibilità di 37.000 MWh/anno;**
- Nella nota trasmessa dalla società si dichiara che Ai sensi dell'art. 14.14 del DM del 10.09.2020, entro la data in cui è prevista la riunione conclusiva della conferenza di servizi, il proponente deve fornire la documentazione atta a dimostrare la disponibilità del suolo su cui è ubicato l'impianto fotovoltaico.

L'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 387 del 2003, prevede che per la realizzazione di impianti fotovoltaici, ferma restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto. Ciò detto, il contratto preliminare prodotto in fase di avvio iter autorizzativo sarà riprodotto in stipula notarile e trascritto, ai sensi dell'Art. 2645bis del CC, entro la data in cui è prevista la riunione conclusiva della conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14.14 del DM del 10.09.2010. Allegato al progetto agli atti del procedimento autorizzativo è presente la richiesta di attivazione della procedura espropriativa e l'elenco completo di tutte le particelle interessate all'apposizione del vincolo preordinato all'asservimento coattivo. Si ricorda in tal senso che: Preventivamente al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.lgs. 387/2003 occorre produrre adeguati titoli di disponibilità in capo al Proponente, consistenti in contratti definitivi oppure appositi contratti registrati e trascritti, ai sensi dell'art. 2645-bis Codice civile, che consentano l'immissione in possesso dei beni, ciò anche alla luce del recente parere PP 77-50-17-2021 dell'Avvocatura Regionale. **Manca ancora la predisposizione degli avvisi dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 11 del DPR 327/2001;**

- La visura catastale è stata integrata.

UOD 500726

Per gli aspetti di competenza, si precisa che la documentazione prodotta non riporta l'ubicazione fisica delle vasche di raccolta delle acque meteoriche e la successiva fase di smaltimento o utilizzazione (attività auspicabile mediante produzione di un piano di utilizzazione delle acque).

Comunità Montana dei Monti Picentini

Occorre un approfondimento geomorfologico dell'area in esame con la produzione di sezioni che possano evidenziare i reali spessori dei terreni di copertura, indicando i volumi interessati dalla copertura con pannelli. Dovrà essere redatta una planimetria con sezioni, che riporti la posizione dei recapiti finali delle acque meteoriche superficiali.

UOD 50.18.07 Genio Civile di Salerno

L'ing. Genise precisa che la sua delega si riferisce al demanio idrico.

Chiede alla ditta di indicare nella planimetria trasmessa ad integrazione il foglio catastale di riferimento, le coordinate geografiche dei pozzetti e almeno una sezione che dovrà essere rappresentata inserendo il limite catastale ed i pozzetti. Tutti i grafici dovranno essere dotati di quote.

Si rappresenta che l'intervento non ricade in area di cava cartografata dal PRAE come da intellocuzione intercorsa con il funzionario competente.

Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento

Per quanto riguarda gli aspetti relativi al paesaggio non è chiara la situazione del Comune di Battipaglia, e di Montecorvino Rovella, ovvero se l'intervento ricada o meno in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Rispetto alla richiesta di integrazioni della Soprintendenza prot. n 17425 del 04/08/2021, non risultano riscontrati i punti n.5 e n.6.

Per quanto riguarda la tutela archeologica, la relazione trasmessa dalla ditta è inadeguata, in quanto non è conforme alle linee guida stabilite dalla Circolare n. 1/2016 della Direzione Generale Archeologia; pertanto, la stessa dovrà essere integrata prima dell'inizio dei lavori.

Nel Comune di Battipaglia le aree di intervento ricadono in aree a rischio archeologico, per cui la compatibilità archeologica dell'impianto fotovoltaico resta subordinata all'esito di sondaggi stratigrafici da eseguirsi -prima dell'avvio dei lavori- nelle aree interessate dall'installazione dei pannelli fotovoltaici.

EDISON

Per quanto riguarda il vincolo boschivo ex art. 142 lettera g) la Società rappresenta che nel CDU del 20/10/2020 è riportato il vincolo paesaggistico sulle particelle interessate dall'impianto. Successivamente la stessa ditta ha dichiarato al Comune con nota del 02/03/2022 che le opere da realizzarsi **non interferiscono con boschi tutelati per legge**. Il Comune con successiva nota del 09/03/2022 prot. n. 17681 agli atti del procedimento ha dichiarato che intende sottoporre il progetto alla Commissione locale per il paesaggio in aderenza alla nota della Soprintendenza.

Nella medesima nota il Comune di Battipaglia richiedeva alla ditta la produzione di documentazione afferente alla procedura paesaggistica. Edison precisa che tale documentazione è già agli atti del procedimento nella cartella **PUAR VIA 2 sottocartella 04 (autorizzazione paesaggistica)**.

La ditta si impegna a produrre un elaborato grafico riportante la sovrapposizione di impianto/ortofoto/catastale con evidenziate le particelle riportate nel CDU.

Interviene il **RdP** che in merito alla citata nota del Comune di Battipaglia prot. n. 17681 del 09/03/2022 precisa che con la nota di indizione della odierna Conferenza di Servizi, lo Staff 501792 ha precisato al Comune di Battipaglia che la documentazione afferente alla procedura paesaggistica è disponibile sul portale VIA regionale in quanto la stessa è stata trasmessa dalla Edison con l'istanza di PAUR prot. n. 48441 del **29/01/2021**, e con i successivi atti integrativi di cui alla nota prot. n. 1245 del **23/03/2022**, pervenuta presso lo Staff in data 28/03/2022 ed assunta al prot. n. 165714 del 28/03/2022 (riscontro alla richiesta di integrazioni nel merito di cui alla nota prot. n. 437927 del 03/09/2021).

Comune di Montecorvino Rovella

Per quanto riguarda l'autorizzazione paesaggistica il Comune procederà ad emanare gli atti di competenza.

Evidenzia che parte del tratto di cavidotto compreso tra il fiume Tusciano e la SP325 ricade su viabilità privata, pertanto, la procedura espropriativa dovrà comprendere anche tali terreni.

Chiede alla ditta di valutare una diversa ubicazione della sottostazione prevista nel progetto.

Inoltre, chiede alla ditta di proporre delle misure compensative/ristori come previsto dal DM 09/2010 anche previo incontro presso il Comune.

EDISON

La ditta precisa che la scelta dell'ubicazione della cabina di utenza è stata obbligata dalle condizioni al contorno, atteso che la particella individuata risulta libera da vincoli, la più distante da abitazioni ed interclusa tra due servitù di elettrodotto esistente, nonché dalla vicinanza alla stazione elettrica TERNA esistente.

Qualunque altra ubicazione avrebbe aggravato l'impatto complessivo dell'opera.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'OdG.

3. verifica dell'elenco predisposto dal proponente in relazione alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto;

In merito ai titoli il RdP ribadisce ai convenuti, così come già indicato nell'atto di convocazione della odierna Conferenza di Servizi, che la soc. EDISON in fase di istanza ha prodotto l'elenco dei pareri, atti di assenso, titoli abilitativi richiesti ai Soggetti coinvolti nel procedimento, indicando anche quelli rientranti nell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.P.R. 387/2003 e s.m.i.

Il RdP chiede ai rappresentanti dei soggetti convenuti se il proponente ha individuato correttamente tutti i titoli necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto in argomento e di formulare le eventuali osservazioni.

Le osservazioni vengono riportate nello schema riepilogativo di seguito riportato.

ID	Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio	Riferimenti normativi	Autorità competente al rilascio del titolo	OSSERVAZIONI DA PARTE DEI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 03 MAGGIO 2022
00	Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale	D.lgs. n. 152/06	Regione Campania Staff 501792	
01	Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'Art. 146 del D.lgs. 42/04, per i poteri conferitigli dalla LR 10/82 e s.m.i. e DGR 1122 del 19 giugno 2009, ovvero attestazione di assenza vincoli ex D.lgs. 42/04	D.lgs. 42/04 LR 10/82 DGR 1122 del 19 giugno 2009	Comune di Battipaglia	
			Comune di Olevano sul Tusciano	
			Comune di Montecorvino Rovella	
			Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le provincie di Salerno e Avellino	
02	Nulla osta preliminare all'attraversamento, all'uso delle strade di competenza ed alla verifica delle fasce di rispetto, ai sensi del D.lgs. 285/92 (Codice della strada) e s.m.i.	D.lgs. 285/92	Comune di Battipaglia	Edison precisa che tale nulla osta preliminare non è stato inserito in fase di istanza, ma che è necessario ai fini dell'AU ex art. 12 D.lgs. 387/2003. Resta inteso che la concessione all'uso delle strade sarà sottoscritta in fase di progettazione esecutiva. Il Comune di Montecorvino si riserva di analizzare il tracciato del cavidotto e di verificare i tratti di propria competenza e di quelli di competenza della Provincia di Salerno.
			Comune di Olevano sul Tusciano	
			Comune di Montecorvino Rovella	
			Provincia di Salerno	

03	Nulla osta a costruire di cui al DPR 380 del 2001 e smi	DPR 380 del 2001 e smi	Comune di Battipaglia Comune di Montecorvino Rovella	Edison conferma la necessità del nulla osta. Il Comune di Montecorvino rappresenta che il nulla osta è necessario anche per la realizzazione dell'opera di connessione (sottostazione elettrica).
04	Parere circa la compatibilità elettromagnetica, ai sensi della L.36/01, DPCM 08/07/03, Circolare Ministeriale del 15/11/04	L.36/01, DPCM 08/07/03, Circolare Ministeriale del 15/11/04	ARPAC – Dipartimento provincia di Salerno	
05	Attestazione di non interessamento di particelle soggette ad Usi Civici, ovvero mutamento di destinazione d'uso temporaneo o definitivo dei terreni gravati da usi civici di cui alla legge n. 1766 del 1927 e smi	RD n. 1766 del 1927 e smi	UOD 50.07.18	EDISON precisa che sono stati prodotti i Certificati di destinazione urbanistica che non rilevano la presenza di usi civici. In ogni caso la ditta si interfacerà con l'ufficio competente regionale per il rilascio del nulla osta di competenza.
06	Autorizzazione Unica a costruire ed esercire l'impianto FV	art. 12 del Dlgs 387/2003	50 02 03 – UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia	
07	Benestare sul progetto con la soluzione tecnica fornita dal Gestore di Rete, in merito alla realizzazione dell'opera di connessione, per la rispondenza tecnica ai requisiti indicati nel Codice di Rete	Codice di Rete	TERNA S.P.A.	Edison precisa che il benestare è stato rilasciato da TERNA in data 04/11/2021 che sarà allegato al presente resoconto (<u>allegato 1</u>)
08	Parere Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo DPR 120/2017	DPR 120/2017	ARPAC – Dipartimento di Salerno	
09	Nulla osta interferenze con le reti di telecomunicazioni	D.lgs. 259-2003 – TU 1775/33	MISE - COMUNICAZIONI	
10	Verifica Capacità d'uso dei suoli	DRD 69/2020 e DRD 117/2020	50 07 20 – UOD Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	

11	Autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso (<i>deroga al vincolo idrogeologico</i>)	Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 L. 8/8/85 n.431; R.D. 20/12/23 n. 3267; L.R. 7/5/96 n.11; L.R. 28/2/87 n.13	Comunità Montana dei Monti Picentini (<i>limitatamente ai Comuni di Montecorvino Rovella e Olevano sul Tusciano ricompresi nel territorio della Comunità Montana Monti Picentini</i>)	
			Comune di Battipaglia per il proprio territorio, su parere consultivo della UOD 50 07 26 della Regione Campania	
12	Nulla Osta per l'autorizzazione all'attraversamento del demanio idrico	R.D. 25. 07.1904 n.523 - R.D.1285/1920 - D.lgs. 112/98 – D.lgs. 96/99	UOD 50 18 07 – Genio Civile Salerno	
13	Nulla Osta per autorizzazione all'attraversamento di linee elettriche	art. 111 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i. Legge Regionale n. 16 del 22/06/2017		
14	Nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota solo	R.D. 30 marzo 1942, n. 327;	AERONAUTICA MILITARE	Edison precisa che tale nulla osta non è stato inserito in fase di istanza, ma che è necessario ai fini
			COMANDO RFC REGIONALE CAMPANIA	

	se necessario e solo nel caso di impianti ubicati in prossimità di zone sottoposte a vincolo militare; · Nulla osta per la sicurezza al volo, ai sensi del R.D. 30 marzo 1942, n. 327;		COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MARITTIMO DELLO JONIO E DEL CANALE D'OTRANTO	dell'AU ex art. 12 D.lgs. 387/2003. In ogni caso gli enti competenti sono stati coinvolti nel procedimento fin dalla fase iniziale ex art. 27bis comma 2. Edison precisa, inoltre, che il Comando RFC ha espresso il proprio parere in data 29/04/2021 prot. n. 50624 e che la Marina Militare ha espresso il proprio n.o. con nota del 12/02/2021 prot. n. 5004.
15	Nulla osta per la sicurezza al volo	R.D. 30 marzo 1942, n. 327	ENAV ENAC	Edison precisa che è stata espletata la procedura on-line come da regolamento ENAV.
16	Conformità ai Piani di Bacino	delibera del C.I. n. 22 del 02/08/2016 (G.U. n° 190 del 16708/2016)	Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale	Edison rappresenta che il distretto ha espresso il proprio parere in data 29/09/2021 prot. n. 13423.
17	Verifica assenza di colture DOC-DOCG		50 07 14 – UOD Servizio Territoriale Provinciale Salerno	L'UOD 500726 precisa che è stata rilasciata attestazione particellare prot. n. 439572 del 08/09/2021 dall'ufficio 500714 (oggi 500726) che sarà trasmessa allo STAFF 501792 a breve.
18	Parere inerente all'acustica ambientale, ai sensi della L.447/95, DPCM 14/11/97, DPCM 01/03/91 (non richiesto per impianti fotovoltaici)	L.447/95, DPCM 14/11/97, DPCM 01/03/91	ARPAC – Dipartimento di Salerno	Edison precisa che tale nulla osta non è stato inserito in fase di istanza, ma che è necessario ai fini dell'AU ex art. 12 D.lgs. 387/2003. In ogni caso l'ente competente (ARPAC) è stato coinvolto nel procedimento fin dalla fase iniziale ex art. 27bis comma 2.

Si passa alla trattazione del quarto punto all'OdG.

4. definizione dei lavori della Conferenza di Servizi;

Il RdP ricorda ai presenti che i lavori della conferenza dovranno concludersi entro 90 giorni dalla data odierna. Tenuto conto della tempistica richiesta dai rappresentanti della EDISON per la predisposizione dei chiarimenti alle osservazioni formulate dai presenti nel corso della odierna riunione di conferenza di servizi, nonché della necessità, da parte degli Enti stessi, di poter istruire in tempi congrui gli atti che saranno prodotti dalla ditta, i convenuti concordano che i riscontri ai chiarimenti dovranno essere trasmessi entro e non oltre il giorno **25/05/2022** all'indirizzo pec dello Staff staff.501792@pec.regione.campania.it e che la prossima riunione di lavoro si terrà il giorno **07/06/2022** ore **10:30**.

Si passa alla trattazione del quinto punto all'OdG.

5. varie ed eventuali.

Non vi sono ulteriori argomenti da trattare.

> CONFERENZA DI SERVIZI DEL 17/06/2022

Il giorno 17 giugno 2022, alle ore 10:30 in modalità videoconferenza, si svolge la seconda seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 27bis del D.lgs. 152/2006 e ss.sm.ii. e dell'art. 14, comma 4, della L.241/1990, convocata dallo Staff "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali" (di seguito anche Staff) con nota n. PG/2022/0267345 del 20/05/2022, allo scopo di acquisire in relazione all'intervento in oggetto i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento stesso e all'esercizio delle attività previste, richiesti dal proponente.

Si rappresenta che per la presente Conferenza dei Servizi sono di applicazione le disposizioni dell'art. 27-bis del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

La riunione odierna è stata convocata con il seguente ordine del giorno:

1. **illustrazione da parte del proponente dei chiarimenti** prodotti in relazione alle osservazioni formulate dai partecipanti alla riunione del 03 maggio 2022;
2. **esame della documentazione progettuale e delle relative integrazioni e chiarimenti** trasmessi dalla Società EDISON S.r.l;
3. **espressione dei pareri di competenza** finalizzati al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;
4. **condivisione e sottoscrizione della bozza di Rapporto Finale** di cui al paragrafo 6.2.4 degli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania" approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.680 del 7 novembre 2017;
5. varie ed eventuali.

Sono presenti collegati in videoconferenza:

- l'avv. Simona Brancaccio, Dirigente dello **Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali** –

Pag. 24 a 59

CUP 8901 – EDISON

501792 della Regione Campania nonché Rappresentante Unico della Regione Campania;

- l'ing. Antonio Ronconi, funzionario dello **Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali – 501792 della Regione Campania**, in qualità di Responsabile del Procedimento (di seguito anche RdP);
- dott. Paolo Mirra, funzionario dello **Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali** della Regione Campania, in qualità di assegnatario dell'istruttoria di Valutazione di Impatto Ambientale;
- l'arch. Francesca De Falco, Dirigente della **Regione Campania UOD 50.02.03 “Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia”**;
- dott. Giuseppe Gallo, funzionario **Regione Campania UOD 50 07 26** (ex 50 07 14) Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti, in qualità di Responsabile del Procedimento in materia di vincolo idrogeologico relativamente alla L.R. 11/96, giusta delega prot. n. 201721 del 13/04/2022;
- dott. Amedeo D'Antonio, funzionario **Regione Campania UOD 50 07 20** (ex 50 07 06) Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo, giusta delega prot. n. 231348 del 03/05/2022;
- dott.ssa Maria Tommasa Granese, funzionario archeologo della **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino**, giusta delega del Soprintendente prot. n. 03/05/2022|0009756 che svolge anche la funzione di **Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato** (di seguito anche RUAS), giusta nomina del Soprintendente prot. n. 28/04/2022|0009461
- geom. Luca Spera, Responsabile del Procedimento ex RD 03/12/1923 della **Comunità Montana dei Monti Picentini ex art. 23 della L.R. 11/96 per lo svincolo idrogeologico riferito ai Comuni di Montecorvino Rovella e Olevano Sul Tusciano**, giusta delega prot. n. 1433 del 15/06/2022;

per l'**Amministrazione comunale di Battipaglia**:

- arch. Angela Costantino, Responsabile del Servizio Ambiente e Sicurezza dell'Ente, giusta delega prot. n. 46219 del 16/06/2022;

per l'**Amministrazione comunale di Montecorvino Rovella**:

- ing. Paolo Carrafiello – Capo Area Tecnica Seconda;

per la Società **Edison Rinnovabili S.p.A.** sono presenti, giusta delega prot. n. PU-1568 del 21/04/2022:

- dott. Risorto Tocci in qualità di procuratore (*rif. atto di procura REP n. 175.616 del 22/10/2021*);
- arch. Antonio Manco in qualità di tecnico progettista dell'intervento;
- ing. Fulvio Scia, in qualità di Business Development Advisor della Società.

Risultano assenti:

- Regione Campania UOD 50.18.07 Genio Civile di Salerno
- ENAC
- ARPAC Direzione generale
- ARPAC Dipartimento di Salerno
- Distretto Idrografico dell'Appennino meridionale
- Comune di Olevano sul Tusciano
- Provincia di Salerno
- Regione Campania - UOD 50 07 18 (ex 50 07 04) Ambiente, foreste e clima (Usi Civici)
- Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale della Campania Interferenze Elettriche

Pag. 25 a 59

CUP 8901 – EDISON

- Terna S.p.A.
- Regione Campania UOD 50 09 01 Pianificazione paesaggistica - Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo
- Aeronautica militare -Terza Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio
- AOO Comando Forze Operative Sud
- Comando in capo del Dipartimento Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto
- ENAV
- Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici-Direzione Regionale per i Beni Culturali
- Regione Campania UOD 50 06 04 Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana
- Regione Campania UOD 50 06 07 Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali
- Regione Campania - Staff 50 18 91
- ENEL Distribuzione S.p.A.

Prima di passare alla trattazione dei punti all'OdG, l'Avv. Simona Brancaccio e l'ing. Antonio Ronconi, alla luce delle disposizioni dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., dichiarano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi che li riguardino in relazione al procedimento in argomento.

Analoga dichiarazione è resa da tutti i presenti alla seduta della CdS.

Il RdP chiede ai presenti di confermare l'avvenuta ricezione del resoconto dei lavori della seconda riunione di CdS tenutasi in data 03/05/2022 trasmesso ai Soggetti coinvolti nel procedimento con nota dello STAFF 501792.

I presenti confermano l'avvenuta ricezione del resoconto.

Il RdP dà atto del fatto che, entro il termine comunicato ai soggetti coinvolti nel procedimento con nota prot. Reg. n. PG/2022/0267345 del 20/05/2022 dello STAFF “*Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali*”, in ossequio a quanto concordato dai partecipanti alla riunione di Conferenza di Servizi tenutasi in data del 03/05/2022, non è pervenuta agli atti del medesimo STAFF alcuna comunicazione scritta di richiesta di modifica o integrazione del verbale di detta riunione e che, pertanto, il medesimo verbale si intende letto confermato e approvato da tutti i partecipanti.

Il Responsabile del Procedimento evidenzia che, stanti le modalità di svolgimento della riunione di lavoro in data odierna, con collegamento da remoto in videoconferenza dei partecipanti, il resoconto della odierna riunione incluso nella bozza di Rapporto finale, al termine della riunione di lavoro, sarà sottoscritto ed inviato dallo Staff 50.17.92 “*Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali*” della Regione Campania, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e si riterrà visionato ed approvato in ogni sua parte in caso di mancata comunicazione scritta di richiesta di modifica o integrazione da far pervenire all'indirizzo staff.501792@pec.regione.campania.it **entro giorni dieci dalla ricezione**. Le eventuali richieste di modifica o integrazione pervenute al Responsabile del Procedimento entro il termine indicato saranno formalizzate nel resoconto della prossima riunione di lavoro.

Il RdP rappresenta che, successivamente alla prima riunione della conferenza di servizi sono pervenute allo STAFF “*Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali*” le seguenti note.

- nota ARPAC prot. n. **0026591/2022 del 03/05/2022** con cui è stato trasmesso il **parere di compatibilità acustica e magnetica** favorevole con prescrizioni;
- PEC del 06/05/2022 con cui l'**UOD 500726** ha trasmesso l'attestazione di assenza coltivazioni viticole DOC e DOCG rilasciata con prot. n. 439572 del 08/09/2021;

- Nota Prot. 2022.05.09_OUT_AttestazioneBoschi con cui la Società **EDISON** ha chiesto alla Regione Campania **UOD 500726** di “...attestare che le aree occupate dall’impianto fotovoltaico non interessano superfici coperte da Boschi o assimilati”;
- Nota prot. n. 20220040685-13.05.2022 con cui **TERNA** ripercorre l’iter amministrativo relativo alla pratica di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e trasmette il **parere di rispondenza** del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete rilasciato alla EDISON in data 05.11.2021 con lettera prot. TERNA/P20210089981 (Codice pratica TERNA: **201901039**);
- Nota prot. n. 0275222 25/05/2022 con cui l’**UOD 500726** in riscontro alla richiesta EDISON del 09/05/2022 comunica che, a seguito di accertamento in campo effettuato in data 17 maggio u.s. e sulla base della consultazione delle foto del portale SIAN, su porzione delle particelle sono presenti superfici boscate oltre a delle superfici rimboschite (per ettari 3,00) ai sensi e per gli effetti del Reg. (CEE) 2080/92 ricadenti nello specifico sulla particella n° 893 del foglio di mappa n° 1 del comune di Battipaglia e che le aree occupate dall’impianto fotovoltaico di progetto, ricadente sui fogli di mappa n° 1 e n° 2 del Comune di Battipaglia non sono interferenti direttamente con le superfici coperte da boschi e/o assimilati così come definite dal DLgs n° 34 del 03 aprile 2018 e dalla Legge Regionale n° 11 del 07 maggio 1996 e ss.mm. ed ii.

Con la medesima nota l’ufficio UOD 500726 precisa che “*detta valutazione, meramente tecnica, prescinde dalla necessità o meno di avere l’autorizzazione paesaggistica che dipende esclusivamente dal vincolo imposto dagli strumenti di pianificazione del territorio*”;

- Pec del 01/06/2022 con cui l’ing. Scia ha trasmesso lettera di intendi sottoscritta in data 23/05/2022 tra EDISON e la Società Agricola La Bersagliera S.r.l. (azienda di produzione casearia e allevamento di ovini) che ha manifestato il proprio interesse a condurre le attività pastorali nelle aree dell’impianto. Ciò in quanto la Società Edison Rinnovabili S.p.A. nelle more del rilascio del PAUR, ha valutato l’opportunità di valorizzare le aree del Progetto che non saranno occupate da moduli fotovoltaici adibendole ad attività pastorale condotta da primaria azienda agricola presente sul territorio. Tale opportunità è stata implementata anche per uniformare l’utilizzo agropastorale del sito con le medesime scelte virtuose proposte in siti limitrofi che hanno le medesime caratteristiche;
- Nota prot. n. 13375 del 13/06/2022 con cui la **Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio** ha chiesto alle Amministrazioni Statali di far pervenire al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali il proprio parere entro il 15/06/2022 ai fini dell’espressione del proprio parere univoco e vincolante;

Il RdP precisa che lo Staff con nota prot. n. PG/2022/0279516 del 27/05/2022 ha formalmente comunicato l’avvenuto deposito da parte della EDISON dei chiarimenti richiesti nel corso della Conferenza del 03/05/2022.

Si passa alla trattazione del primo e secondo punto all’OdG.

1. illustrazione da parte del proponente dei chiarimenti prodotti in relazione alle osservazioni formulate dai partecipanti alla riunione del 03 maggio 2022;

I convenuti concordano di procedere direttamente alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno non ritenendo necessaria l’illustrazione dei chiarimenti prodotti dalla ditta, che sono stati ben presentati con la nota di trasmissione PG/2022/0279516 del 27/05/2022.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'OdG.

2. esame della documentazione progettuale e delle relative integrazioni e chiarimenti trasmessi dalla Società EDISON S.r.l;
--

Il RdP chiede ai rappresentanti dei Soggetti coinvolti nel procedimento e presenti in riunione di evidenziare se i chiarimenti prodotti dalla EDISON S.r.l. siano soddisfacenti o se sussista necessità di ulteriori chiarimenti in relazione alle caratteristiche del progetto ed agli effetti ambientali attesi e se si ravvisano particolari elementi di criticità inerenti agli aspetti di rispettiva competenza.

Intervengono i servizi partecipanti alla riunione che rappresentano quanto segue.

UOD 500203

La documentazione pervenuta risulta soddisfacente.

Soprintendenza

Si richiede alla ditta una planimetria di maggior dettaglio delle aree contermini di cui al D.M. 10.9.2010, specificandone tutti i tipi di vincolo.

Per la carta (scala 1:2.000) che rappresenti nel dettaglio per il contesto territoriale come per le aree oggetto d'intervento, la presenza degli elementi che ne costituiscono la tessitura risulta concentrata essenzialmente sul campo superiore di pannelli, pertanto si richiede di evidenziare anche il campo inferiore di pannelli (punto n. 5 della nota SABAP prot. 17425 del 4.8.2021).

Per la Tavola delle caratteristiche morfologiche dei luoghi dalla quale si possa desumere la tessitura storica e quella attuale (punto n. 6 della nota SABAP prot. 17425 del 4.8.2021) va evidenziata la presenza della Castelluccia, vincolata con D.S.R n. 2/2015, e dei percorsi storici che vanno verso i Monti d'Eboli, approfondendo il rapporto di intervisibilità con la Castelluccia e con il crinale dei monti di Eboli, mediante fotoinserimenti.

UOD 500720

La documentazione pervenuta è soddisfacente.

Staff 501792

La documentazione pervenuta è soddisfacente.

Comunità Montana Monti Picentini

La documentazione pervenuta è soddisfacente.

Montecorvino Rovella

A seguito di istruttoria della pratica in oggetto si rende necessario ricevere la seguente documentazione tecnica:

- i. Relazione tecnica integrativa specifica per il solo intervento sottostazione alla frazione Macchia del Comune di Montecorvino Rovella con verifica della compatibilità urbanistica con la normativa di settore ed il vigente PUC;
- ii. Planimetria di dettaglio in opportuna scala su base catastale con distanze dell'impianto da confini, fabbricati e strade in particolare trattasi di strada provinciale.

Inoltre, richiamando l'osservazione riportata nel precedente resoconto all'**ID02** (nulla osta preliminare all'attraversamento stradale) il Comune precisa che il tratto terminale del cavidotto interessa un tratto stradale di

competenza della Provincia di Salerno identificata come **SP 325** e che pertanto il nulla osta preventivo risulta di competenza della provincia limitatamente a questo tratto.
Inoltre, la restante parte del cavidotto ricadente nel territorio comunale di Montecorvino insiste su tratti di proprietà privata senza interessare strade comunali.

UOD 500726

La documentazione pervenuta è soddisfacente ed esauriente.

I convenuti concordano di rinviare alla prossima riunione la trattazione del **terzo e quarto punto** all'ordine del giorno, dovendo la ditta presentare gli ulteriori chiarimenti richiesti in data odierna.

Il RdP ripropone ai soggetti partecipanti l'elenco delle “*Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati*” necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto.

ID	Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio	Riferimenti normativi	Autorità competente al rilascio del titolo	RIFERIMENTO ATTO RILASCIATO / ATTO DA RILASCIARE
00	Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale	D.lgs. n. 152/06	Regione Campania Staff 501792	
01	Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'Art. 146 del D.lgs. 42/04, per i poteri conferitigli dalla LR 10/82 e s.m.i. e DGR 1122 del 19 giugno 2009, ovvero attestazione di assenza vincoli ex D.lgs. 42/04	D.lgs. 42/04 LR 10/82 DGR 1122 del 19 giugno 2009	Comune di Battipaglia	
			Comune di Olevano sul Tusciano	
			Comune di Montecorvino Rovella	
			Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le provincie di Salerno e Avellino	
02	Nulla osta preliminare all'attraversamento, all'uso delle strade di competenza ed alla verifica delle fasce di rispetto, ai sensi del D.lgs. 285/92 (Codice della strada) e s.m.i.	D.lgs. 285/92	Comune di Battipaglia	
			Comune di Olevano sul Tusciano	
			Comune di Montecorvino Rovella	
			Provincia di Salerno	
03	Nulla osta a costruire di cui al DPR 380 del 2001 e smi	DPR 380 del 2001 e smi	Comune di Battipaglia	
			Comune di Montecorvino Rovella	

04	Parere circa la compatibilità elettromagnetica, ai sensi della L.36/01, DPCM 08/07/03, Circolare Ministeriale del 15/11/04	L.36/01, DPCM 08/07/03, Circolare Ministeriale del 15/11/04	ARPAC – Dipartimento provincia di Salerno	Parere favorevole con prescrizioni prot. n. 0026591/2022 del 03/05/2022
05	Attestazione di non interessamento di particelle soggette ad Usi Civici, ovvero mutamento di destinazione d'uso temporaneo o definitivo dei terreni gravati da usi civici di cui alla legge n. 1766 del 1927 e smi	RD n. 1766 del 1927 e smi	UOD 50.07.18	
06	Autorizzazione Unica a costruire ed esercire l'impianto FV	art. 12 del Dlgs 387/2003	50 02 03 – UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia	
07	Benestare sul progetto con la soluzione tecnica fornita dal Gestore di Rete, in merito alla realizzazione dell'opera di connessione, per la rispondenza tecnica ai requisiti indicati nel Codice di Rete	Codice di Rete	TERNA S.P.A.	Benestare TERNA prot. P20210089981 del 05.11.2021 trasmesso con lettera prot. 20220040685 del 13.05.2022
08	Parere Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo DPR 120/2017	DPR 120/2017	ARPAC – Dipartimento di Salerno	
09	Nulla osta interferenze con le reti di telecomunicazioni	D.lgs. 259-2003 – TU 1775/33	MISE - COMUNICAZIONI	
10	Verifica Capacità d'uso dei suoli	DRD 69/2020 e DRD 117/2020	50 07 20 – UOD Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	
11	Autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso (<i>deroga al vincolo idrogeologico</i>)	Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 L. 8/8/85 n.431; R.D. 20/12/23 n. 3267; L.R. 7/5/96 n.11; L.R. 28/2/87 n.13	Comunità Montana dei Monti Picentini (<i>limitatamente ai Comuni di Montecorvino Rovella e Olevano sul Tusciano ricompresi nel territorio della Comunità Montana Monti Picentini</i>)	
			Comune di Battipaglia per il proprio territorio, su parere consultivo della UOD 50 07 26 della Regione Campania	
12	Nulla Osta per l'autorizzazione all'attraversamento del demanio idrico	R.D. 25. 07.1904 n.523 - R.D.1285/1920 - D.lgs. 112/98 – D.lgs. 96/99	UOD 50 18 07 – Genio Civile Salerno	

13	Nulla Osta per autorizzazione all'attraversamento di linee elettriche	art. 111 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i. Legge Regionale n. 16 del 22/06/2017		
14 a	Nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota solo se necessario e solo nel caso di impianti ubicati in prossimità di zone sottoposte a vincolo militare; · Nulla osta per la sicurezza al volo, ai sensi del R.D. 30 marzo 1942, n. 327;	R.D. 30 marzo 1942, n. 327;	AERONAUTICA MILITARE	
14 b			COMANDO RFC REGIONALE CAMPANIA	Nulla Osta con prescrizioni prot. n. 50624 del 29/04/2021
14 c			COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MARITTIMO DELLO JONIO E DEL CANALE D'OTRANTO	Nulla Osta espresso con nota prot. n. MARSUD0005004 del 12/02/2021 e confermato con nota prot. n. MARSUD0015616 del 27/04/2022
15	Nulla osta per la sicurezza al volo	R.D. 30 marzo 1942, n. 327	ENAV	Asseverazione del progettista tecnico abilitato PU-0000758 del 03/03/2021
			ENAC	
16	Conformità ai Piani di Bacino	delibera del C.I. n. 22 del 02/08/2016 (G.U. n° 190 del 16708/2016)	Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale	Parere favorevole con prescrizioni in data 29/09/2021 prot. n. 13423
17	Verifica assenza di colture DOC-DOCG		50 07 14 – UOD Servizio Territoriale Provinciale Salerno	Attestazione particellare prot. n. 439572 del 08/09/2021 dall'ufficio 500714 (oggi 500726)
18	Parere inerente all'acustica ambientale, ai sensi della L.447/95, DPCM 14/11/97, DPCM 01/03/91 (non richiesto per impianti fotovoltaici)	L.447/95, DPCM 14/11/97, DPCM 01/03/91	ARPAC – Dipartimento di Salerno	Parere favorevole con prescrizioni prot. n. 0026591/2022 del 03/05/2022

Si passa alla trattazione del quinto punto all'OdG.

5. varie ed eventuali.

Non vi sono ulteriori argomenti da trattare.

> CONFERENZA DI SERVIZI DEL 26/07/2022

Il giorno 26 luglio 2022, alle ore 14:30 in modalità videoconferenza, si svolge la terza seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 27bis del D.lgs. 152/2006 e ss.sm.ii. e dell'art. 14, comma 4, della L.241/1990, convocata dallo Staff "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali" (di seguito anche Staff) con nota n. PG/2022/0326955 del 23/06/2022 e successivamente rinviata con nota prot. n. PG/2022/0366897 del 14/07/2022, allo scopo di acquisire in relazione all'intervento in oggetto i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento stesso e all'esercizio delle attività previste, richiesti dal proponente.

Si rappresenta che per la presente Conferenza dei Servizi sono di applicazione le disposizioni dell'art. 27-bis del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

La riunione odierna è stata convocata con il seguente ordine del giorno:

1. **espressione dei pareri di competenza** finalizzati al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;
2. **condivisione e sottoscrizione della bozza di Rapporto Finale** di cui al paragrafo 6.2.4 degli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania" approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.680 del 7 novembre 2017;
3. varie ed eventuali.

Sono presenti collegati in videoconferenza:

- l'avv. Simona Brancaccio, Dirigente dello **Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali – 501792** della Regione Campania nonché **Rappresentante Unico della Regione Campania**;
- l'ing. Antonio Ronconi, funzionario dello **Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali – 501792** della Regione Campania, in qualità di Responsabile del Procedimento (di seguito anche RdP);
- dott. Paolo Mirra, funzionario dello **Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali** della Regione Campania, in qualità di assegnatario dell'istruttoria di Valutazione di Impatto Ambientale;
- l'arch. Francesca De Falco, Dirigente della **Regione Campania UOD 50.02.03 "Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia"** e ing. Michele Salvato della **Regione Campania UOD 50.02.03**;
- l'ing. Laura Genise, funzionario della **Regione Campania UOD 50.18.07 Genio Civile di Salerno**, giusta delega prot. n. 231922 del 03/05/2022;
- dott. Giuseppe Gallo, funzionario **Regione Campania UOD 50 07 26** (ex 50 07 14) Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti, in qualità di Responsabile del Procedimento in materia di vincolo idrogeologico relativamente alla L.R. 11/96, giusta delega prot. n. 201721 del 13/04/2022;
- dott. Amedeo D'Antonio, funzionario **Regione Campania UOD 50 07 20** (ex 50 07 06) Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo, giusta delega prot. n. 231348 del 03/05/2022;
- dott.ssa Maria Tommasa Granese, funzionario archeologo della **Soprintendenza Archeologia Belle Arti**

e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, giusta delega del Soprintendente prot. n. 26/07/2022|00016757 che svolge anche la funzione di **Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato** (di seguito anche RUAS), giusta nomina del Soprintendente prot. n. 28/04/2022|0009461 e provvedimento del Prefetto di Salerno n. 105402 del 30/06/2022;

- geom. Luca Spera, Responsabile del Procedimento ex RD 03/12/1923 della **Comunità Montana dei Monti Picentini ex art. 23 della L.R. 11/96 per lo svincolo idrogeologico riferito ai Comuni di Montecorvino Rovella e Olevano Sul Tusciano**, giusta delega prot. n. 1433 del 15/06/2022;

per l'**Amministrazione comunale di Battipaglia**:

- ing. Carmine Salerno, Dirigente del Settore Governo del Territorio;

per l'**Amministrazione comunale di Montecorvino Rovella**:

- ing. Paolo Carrafiello – Capo Area Tecnica Seconda;

per la Società **Edison Rinnovabili S.p.A.** sono presenti, giusta delega prot. n. PU-1568 del 21/04/2022:

- dott. Risorto Tocci in qualità di procuratore (*rif. atto di procura REP n. 175.616 del 22/10/2021*);
- arch. Antonio Manco in qualità di tecnico progettista dell'intervento;
- ing. Fulvio Scia, in qualità di Business Development Advisor della Società.

Risultano assenti:

- ENAC
- ARPAC Direzione generale
- ARPAC Dipartimento di Salerno
- Distretto Idrografico dell'Appennino meridionale
- Comune di Olevano sul Tusciano
- Provincia di Salerno
- Regione Campania - UOD 50 07 18 (ex 50 07 04) Ambiente, foreste e clima (Usi Civici)
- Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale della Campania Interferenze Elettriche
- Terna S.p.A.
- Regione Campania UOD 50 09 01 Pianificazione paesaggistica - Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo
- Aeronautica militare -Terza Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio
- AOO Comando Forze Operative Sud
- Comando in capo del Dipartimento Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto
- ENAV
- Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici-Direzione Regionale per i Beni Culturali
- Regione Campania UOD 50 06 04 Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana
- Regione Campania UOD 50 06 07 Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali
- Regione Campania - Staff 50 18 91
- ENEL Distribuzione S.p.A.

Prima di passare alla trattazione dei punti all'OdG, l'Avv. Simona Brancaccio e l'ing. Antonio Ronconi, alla luce delle disposizioni dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., dichiarano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi che li riguardino in relazione al procedimento in argomento.

Analoga dichiarazione è resa da tutti i presenti alla seduta della CdS.

Il RdP chiede ai presenti di confermare l'avvenuta ricezione del resoconto dei lavori della seconda riunione di CdS tenutasi in data 17/06/2022 trasmesso ai Soggetti coinvolti nel procedimento con nota dello STAFF 501792.

I presenti confermano l'avvenuta ricezione del resoconto.

Il RdP dà atto del fatto che, entro il termine comunicato ai soggetti coinvolti nel procedimento con nota prot. Reg. n. PG/2022/0326955 del 23/06/2022 dello STAFF "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali", in ossequio a quanto concordato dai partecipanti alla riunione di Conferenza di Servizi tenutasi in data del 17/06/2022, non è pervenuta agli atti del medesimo STAFF alcuna comunicazione scritta di richiesta di modifica o integrazione del verbale di detta riunione e che, pertanto, il medesimo verbale si intende letto confermato e approvato da tutti i partecipanti.

Il Responsabile del Procedimento evidenzia che, stanti le modalità di svolgimento della riunione di lavoro in data odierna, con collegamento da remoto in videoconferenza dei partecipanti, il resoconto della odierna riunione incluso nella bozza di Rapporto finale, al termine della riunione di lavoro, sarà sottoscritto ed inviato dallo Staff 50.17.92 "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e si riterrà visionato ed approvato in ogni sua parte in caso di mancata comunicazione scritta di richiesta di modifica o integrazione da far pervenire all'indirizzo staff.501792@pec.regione.campania.it **entro giorni dieci dalla ricezione**. Le eventuali richieste di modifica o integrazione pervenute al Responsabile del Procedimento entro il termine indicato saranno formalizzate nel resoconto della prossima riunione di lavoro.

Il Responsabile del Procedimento invita espressamente alla attenta lettura della **bozza di Rapporto Finale** che costituirà la base di riferimento per la predisposizione del Rapporto Finale di cui al paragrafo 6.2.4.5 "Rapporto finale della Conferenza" del documento "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania", approvato con D.G.R.C. n.680 del 7 novembre 2017, che dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti, costituendo il documento finale di formalizzazione dell'iter di svolgimento e degli esiti dei lavori della Conferenza di Servizi. Eventuali **richieste di modifica o integrazione della bozza di Rapporto Finale** dovranno pervenire in forma scritta entro giorni dieci dalla ricezione mediante invio all'indirizzo staff.501792@pec.regione.campania.it e saranno discusse e formalizzate all'atto della stesura del Rapporto Finale ed antecedentemente alla sua sottoscrizione.

Il RdP rappresenta che, successivamente alla seconda riunione della conferenza di servizi sono pervenute allo STAFF "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali" le seguenti note.

- Nota **ARPAC** prot. n. 37678/2022 del 17/06/2022 recante Parere tecnico sulla gestione delle Terre e Rocce da scavo (D.P.R. 120/2017);
- PEC del **30/06/2022** con cui **EDISON**, su richiesta del **MISE** prot. n. 0072184 del 17/06/2022, con nota prot. n. PU-2318 del 20/06/2022 ha trasmesso al MISE la documentazione tecnico amministrativa ai fini del rilascio del **preventivo Nulla Osta** ai sensi dell'art. 56 DECRETO LEGISLATIVO 259/03 ss.mm.ii, (ex art. 95 del D.Lgs. n. 259/2003) e degli artt. 111, 112, 120 del T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli impianti Elettrici approvato con R.D. n. 1775 dell'11.12.1933;
- Nota prot. n. 14870 del **01/07/2022** con cui la **Soprintendenza** Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio ha chiesto alle Amministrazioni Statali (MISE e Aeronautica Militare – Terza Regione Aerea) di far pervenire al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali il proprio parere entro il 07/07/2022 ai fini dell'espressione del proprio parere univoco e vincolante;

- Nota prot. n. **0106360 del 02/07/2022** con cui la **Prefettura di Salerno** ha trasmesso il provvedimento n. 105402 del 30/06/2022 con il quale la dott.ssa Maria Tommasa Granese, funzionario archeologo della Soprintendenza è stata nominata Rappresentante unico Statale nella procedura PAUR in oggetto;
- nota prot. n. **1701 del 11/07/2022** con cui la Comunità Montana Monti Picentini ha trasmesso l'autorizzazione al movimento terra limitatamente agli interventi ricedenti nei Comuni di Olevano sul Tusciano e Montecorvino Rovella;
- nota prot. n. 52206 del 08-07-2022 con cui il Comune di Battipaglia – *settore governo del territorio – servizio ambiente e sicurezza* ha trasmesso i pareri di competenza;
- nota prot. n. 33283 del 11/07/2022 con cui il **Comando Scuole Aeronautica Militare / 3a Regione Aerea UFFICIO TERRITORIO E PATRIMONIO Sezione Servitù e Limitazioni** ha rappresentato che nei casi in cui gli interventi proposti, incluse le relative opere accessorie, ricadano interamente nelle aree di cui all'elenco accluso nella nota (allegato A) il parere deve intendersi come favorevolmente espresso;
- nota prot. n. 92536 del 19/07/2022 con cui il MISE ha trasmesso il NULLA OSTA n. 24/2022 ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. n. 259/03;
- nota prot. n. **1831 del 26/07/2022** (che annulla e sostituisce integralmente la precedente prot. n. 1701 del 11/07/2022) con cui la **Comunità Montana Monti Picentini** ha trasmesso l'autorizzazione al movimento terra limitatamente agli interventi ricedenti nei Comuni di Olevano sul Tusciano e Montecorvino Rovella;
- nota prot. n. **16755 del 26/7/2022** con cui la **Soprintendenza** ha espresso le proprie determinazioni in merito al progetto de quo;
- nota prot. n. **96685 del 26/07/2022** con cui il **MISE** ha trasmesso il NULLA OSTA n. 24/2022 ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. n. 259/03 che sostituisce quello trasmesso in data 19/07/2022 contenente dei refusi;

Il RdP precisa che lo Staff con nota prot. n. PG/2022/0343794 del 04/07/2022 ha formalmente comunicato l'avvenuto deposito da parte della EDISON dei chiarimenti richiesti nel corso della Conferenza del 17/06/2022.

Si passa alla trattazione del primo punto all'OdG.

1. **espressione dei pareri di competenza** in merito al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, degli ulteriori titoli abilitativi richiesti dal proponente e del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;

Preliminarmente il Responsabile del Procedimento dà evidenza dei **pronunciamenti resi dagli enti coinvolti nel procedimento che risultano già agli atti**. Gli stessi, elencati nella tabella riepilogativa di seguito riportata, vengono letti integralmente nel corso della riunione.

ID	Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio	Riferimenti normativi	Autorità competente al rilascio del titolo	RIFERIMENTO ATTO RILASCIATO
----	--	-----------------------	--	-----------------------------

00	Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale	D.lgs. n. 152/06	Regione Campania Staff 501792	
01	Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell' Art. 146 del D.lgs. 42/04, per i poteri conferitigli dalla LR 10/82 e s.m.i, e DGR 1122 del 19 giugno 2009, ovvero attestazione di assenza vincoli ex D.lgs. 42/04	D.lgs. 42/04 LR 10/82 DGR 1122 del 19 giugno 2009	Comune di Battipaglia	Parere favorevole con prescrizioni della Commissione Locale del Paesaggio nella seduta del 08/07/2022 (rif. nota prot. n. 0052206 del 08-07-2022)
			Comune di Olevano sul Tusciano	Parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio n. 73 del 10.03.2022 (rif. nota prot. n. 2607 del 31/03/2022)
			Comune di Montecorvino Rovella	
			Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le provincie di Salerno e Avellino	
02	Nulla osta preliminare all'attraversamento, all'uso delle strade di competenza ed alla verifica delle fasce di rispetto, ai sensi del D.lgs. 285/92 (Codice della strada) e s.m.i.	D.lgs. 285/92	Comune di Battipaglia	
			Comune di Olevano sul Tusciano	
			Comune di Montecorvino Rovella	
			Provincia di Salerno	
03	Nulla osta a costruire di cui al DPR 380 del 2001 e smi	DPR 380 del 2001 e smi	Comune di Battipaglia	
			Comune di Montecorvino Rovella	
04	Parere circa la compatibilità elettromagnetica, ai sensi della L.36/01, DPCM 08/07/03, Circolare Ministeriale del 15/11/04	L.36/01, DPCM 08/07/03, Circolare Ministeriale del 15/11/04	ARPAC – Dipartimento provincia di Salerno	Parere favorevole con prescrizioni prot. n. 0026591/2022 del 03/05/2022
05	Attestazione di non interessamento di particelle soggette ad Usi Civici, ovvero mutamento di	RD n. 1766 del 1927 e smi	UOD 50.07.18	

	destinazione d'uso temporaneo o definitivo dei terreni gravati da usi civici di cui alla legge n. 1766 del 1927 e smi			
06	Autorizzazione Unica a costruire ed esercire l'impianto FV	art. 12 del Dlgs 387/2003	50 02 03 – UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia	
07	Benestare sul progetto con la soluzione tecnica fornita dal Gestore di Rete, in merito alla realizzazione dell'opera di connessione, per la rispondenza tecnica ai requisiti indicati nel Codice di Rete	Codice di Rete	TERNA S.P.A.	Benestare TERNA prot. P20210089981 del 05.11.2021 trasmesso con lettera prot. 20220040685 del 13.05.2022
08	Parere Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo DPR 120/2017	DPR 120/2017	ARPAC – Dipartimento di Salerno	Parere favorevole con prescrizioni prot. n. 37678/2022 del 17/06/2022
09	Nulla osta interferenze con le reti di telecomunicazioni	D.lgs. 259-2003 – TU 1775/33	MISE - COMUNICAZIONI	NULLA OSTA n. 24/2022 con prescrizioni (rif. prot. n. 96685 del 26/07/2022)
10	Verifica Capacità d'uso dei suoli	DRD 69/2020 e DRD 117/2020	50 07 20 – UOD Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	
11a	Autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso (<i>deroga al vincolo idrogeologico</i>)	Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 L. 8/8/85 n.431; R.D. 20/12/23 n. 3267; L.R. 7/5/96 n.11; L.R. 28/2/87 n.13	Comunità Montana dei Monti Picentini (<i>limitatamente ai Comuni di Montecorvino Rovella e Olevano sul Tusciano ricompresi nel territorio della Comunità Montana Monti Picentini</i>)	Autorizzazione prot. n. 1831 del 26/07/2022
11b			Comune di Battipaglia per il proprio territorio, su parere consultivo della UOD 50 07 26 della Regione Campania	Parere favorevole (rif. nota prot. n. 0052206 del 08-07-2022)

12	Nulla Osta per l'autorizzazione all'attraversamento del demanio idrico	R.D. 25. 07.1904 n.523 - R.D.1285/1920 - D.lgs. 112/98 – D.lgs. 96/99		
13	Nulla Osta per autorizzazione all'attraversamento di linee elettriche	art. 111 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i. Legge Regionale n. 16 del 22/06/2017	UOD 50 18 07 – Genio Civile Salerno	
14 a	Nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota solo se necessario e solo nel caso di impianti ubicati in prossimità di zone sottoposte a vincolo militare; · Nulla osta per la sicurezza al volo, ai sensi del R.D. 30 marzo 1942, n. 327;	R.D. 30 marzo 1942, n. 327;	AERONAUTICA MILITARE	
14 b			COMANDO RFC REGIONALE CAMPANIA	Nulla Osta con prescrizioni prot. n. 50624 del 29/04/2021
14 c			COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MARITTIMO DELLO JONIO E DEL CANALE D'OTRANTO	Nulla Osta espresso con nota prot. n. MARSUD0005004 del 12/02/2021 e confermato con nota prot. n. MARSUD0015616 del 27/04/2022
15	Nulla osta per la sicurezza al volo	R.D. 30 marzo 1942, n. 327	ENAV	Asseverazione del progettista tecnico abilitato PU-0000758 del 03/03/2021
			ENAC	
16	Conformità ai Piani di Bacino	delibera del C.I. n. 22 del 02/08/2016 (G.U. n° 190 del 16708/2016)	Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale	Parere favorevole con prescrizioni in data

				29/09/2021 prot. n. 13423
17	Verifica assenza di colture DOC-DOCG		50 07 14 – UOD Servizio Territoriale Provinciale Salerno	Attestazione particellare prot. n. 439572 del 08/09/2021 dall'ufficio 500714 (oggi 500726)
18	Parere inerente all'acustica ambientale, ai sensi della L.447/95, DPCM 14/11/97, DPCM 01/03/91 (non richiesto per impianti fotovoltaici)	L.447/95, DPCM 14/11/97, DPCM 01/03/91	ARPAC – Dipartimento di Salerno	Parere favorevole con prescrizioni prot. n. 0026591/2022 del 03/05/2022

Il RUAS precisa che l'**Aeronautica Militare** ha inviato alla Soprintendenza il parere favorevole reso in data 28/05/2021 con prot. n. 26191.

Il RdP, a seguito di verifica sul portale regionale, rappresenta che il parere dell'Aeronautica non risulta pervenuto allo Staff 501792 e che potrà essere acquisito in seno alla odierna conferenza.

Il RUAS precisa, inoltre, che il **Comune di Montecorvino Rovella**, con nota pervenuta a mezzo pec in data 10.6.2022 e assunta agli atti della Soprintendenza al prot. n. 13298-A del 10.6.2022, ha inviato la Relazione Tecnica Illustrativa e il parere della Commissione Locale per il Paesaggio.

Il RdP, a seguito di verifica sul portale regionale, rappresenta che la suddetta nota del Comune di Montecorvino Rovella non risulta pervenuta allo Staff 501792 e che potrà essere acquisita in seno alla odierna conferenza.

Il RdP chiede ai presenti di esprimere la propria posizione sul progetto in esame.

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio

Si dà lettura della nota della Soprintendenza recante **prot. 16755 del 26/7/2022**, che contiene determinazioni in merito al progetto. In particolare, in merito all'area di impianto fotovoltaico per gli **aspetti paesaggistici** si esprime una valutazione favorevole a condizione che la soluzione progettuale venga modificata al fine di recepire le seguenti prescrizioni e condizioni:

1. i sottocampi devono essere entrambi ridimensionati nel posizionamento dei pannelli. A riguardo devono essere eliminati i due settori ubicati all'estremità ovest dell'"Area Parco nord" ed una porzione (40 stecche così come descritte nei relativi grafici) del comparto posto sempre ad ovest ma nell'"Area Parco sud". La collocazione dei pannelli va, invece arretrata di almeno 40 m. dalla delimitazione (per come attualmente rappresentata negli elaborati) negli interi lati a valle dei vari settori dei due sottocampi oltre che nel lato perimetrale ad est di confine con la particella 881;
2. le aree dei sottocampi liberate dalla collocazione dei pannelli vanno lasciate a verde così da contribuire alla mitigazione delle nuove opere nonché interessate dall'impianto di essenze autoctone anche arboree di medio alto fusto;
3. il cavidotto nell'attraversamento dei corsi d'acqua va sottoposto agli stessi in modo da non modificarne in alcun modo l'unitarietà dei medesimi elementi come quella dei relativi contesti e dell'assetto o sistemazioni della vegetazione ripariale.

Si invita, altresì, la Società a ricalibrare in diminuzione la consistenza ed a rivedere l'ubicazione della Sottostazione Utenza inglobandola il più possibile in quella della Sottostazione AT/AT.

Per quanto concerne la **tutela archeologica**:

–considerato che la Relazione di Verifica Preventiva redatta dal dott. P. Rescio, assunta al protocollo di quest'Ufficio al n. 6975_A del 1.4.2021, non è conforme a quanto indicato nel circolare n. 1/2016 della Direzione Generale Archeologia e non consente, di valutare la fattibilità dell'opera dal punto di vista della tutela archeologica;

–considerato che nella prima seduta della cds svoltasi in data 3.5.2022 (come da verbale della riunione prot. 267345 del 20.5.2022) è stato concordato di aggiornare il documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico prima dell'esecuzione delle indagini preventive;

–considerato che le aree oggetto di intervento si presentano ad alto rischio archeologico, in particolare in loc. Castelluccia nel territorio comunale di Battipaglia sono noti resti di una villa di età romano-imperiale con annessa necropoli riconosciuti di importante interesse archeologico per effetto del D.C.R. n. 202 del 1.7.2016;

subordina la propria **definitiva autorizzazione** agli esiti di saggi archeologici stratigrafici da condursi – con oneri a carico della Committenza - nelle aree di realizzazione dell'impianto e della cabina nel comune di Montecorvino Rovella con manodopera specializzata e sotto il controllo di un archeologo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Numero, posizione e dimensione dei saggi saranno stabiliti previo sopralluogo congiunto del funzionario archeologo competente per questo Istituto, del Direttore dei Lavori e dell'archeologo incaricato dalla Committenza, anche sulla base dell'aggiornamento dei documenti di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Tutti i lavori di messa in opera dei cavidotti dovranno essere realizzati sotto il costante controllo del suddetto professionista con oneri a carico della committenza, Qualora nel corso dei lavori dovessero emergere testimonianze archeologiche quest'Ufficio si riserva di disporre indagini stratigrafiche in estensione e di apportare modiche, anche sostanziali, al piano dell'opera, al fine di preservare evidenze archeologiche da conservarsi in situ.

Chiede di intervenire la Società proponente **EDISON** che rappresenta quanto segue:

In merito alla Autorizzazione Paesaggistica la Società rappresenta che il Comune di Battipaglia con nota prot. n. 52206 del 08/7/2022 ha trasmesso il parere della Commissione Locale per il Paesaggio, riunitosi in data 08/07/2022. In detto parere la Commissione dichiara *“esaminata la pratica, considerato che l'intervento non riguarda le aree interessate dalla presenza dei boschi, come dichiarato dai progettisti e come confermato dalla nota prot. 275222 del 25/05/2022 della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania; il passaggio del cavidotto sul fiume Tusciano non risulta di particolare impatto paesaggistico, esprime parere favorevole con la raccomandazione / prescrizione di mitigare quanto più possibile la visibilità dell'intervento sul territorio pianeggiante sottostante di vaste dimensioni in virtù della collocazione su posizione altimetrica superiore”*.

Pertanto, si è preso atto che l'area di impianto non è soggetta vincolo paesaggistico per l'assenza di boschi e/o assimilati ex D.Lgs. n. 34/2018 e L.R. n. 11/96.

Quindi, le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza di cui ai punti 1 e 2 sopra riportati devono essere considerati come non vincolanti ex L.108/21 art. 30 comma 2.

Nel merito la Società dichiara che tali **due prescrizioni non sono perseguibili per l'equilibrio e finalità del progetto**.

Per quanto concerne la terza prescrizione inerente al cavidotto la Società dichiara di accoglierla, se condivisa dalla conferenza.

In merito alla prescrizione inerente al parere archeologico la Società rappresenta che non è possibile eseguire le indagini preventive prima della chiusura della Conferenza di Servizi; si dichiara disponibile ad accogliere la

prescrizione di eseguire le indagini preventive ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 prima dell'inizio dei lavori e di dare riscontro delle risultanze alla Soprintendenza.

Inoltre, la ditta rappresenta che sarà mitigata l'area ove è prevista la stazione di utenza, prevedendo schermature visive realizzate con alberature e siepi compatibili, attesa l'impossibilità di ridurre e dislocare la medesima stazione, così come già richiesto dal Comune di Montecorvino Rovella.

Comune di Battipaglia

Si confermano integralmente i pareri favorevoli riportati nella nota prot. n. 0052206.08-07-2022 rilasciata dal Comune, precisando che per quanto riguarda il titolo richiesto dalla ditta identificato con ID 02 (nulla osta all'attraversamento strade) il Comune non deve rilasciare alcun parere in quanto l'intervento non interessa strade comunali, mentre per il titolo ID 03 (nulla osta costruire), l'impianto ricade, in zona E agricola ed è NON CONFORME alle previsioni di PRG, pertanto l'autorizzazione unica sarà INVARIANTE AL PRG con Autorizzazione Unica che sarà rilasciata dalla Regione ai sensi del D.Lgs. n. 387/03.

In merito al presunto vincolo boschivo, l'impianto non insiste su aree boscate, anche sulla base degli accertamenti svolti dall'ufficio regionale UOD 500726.

Interviene il **Responsabile del Procedimento** per precisare che il **Comune di Battipaglia** dovrà rilasciare i provvedimenti di **Autorizzazione Paesaggistica** nonché l'**Autorizzazione al mutamento della destinazione d'uso**, sulla base del parere già rilasciato dalla UOD 500726. Tali atti saranno allegati al provvedimento di PAUR di competenza dello Staff 501792.

Comunità Montana dei Monti Picentini

Si conferma di aver rilasciato con prot. n. 1831 del 26/07/2022 l'Autorizzazione al movimento terra limitatamente agli interventi ricedenti nei Comuni di Olevano sul Tusciano e Montecorvino Rovella, fatti salvi e rispettati eventuali diritti di terzi ed ogni norma in materia edilizia, urbanistica, paesaggistica ed ambientale.

Alle ore 16.00 il geom. Spera lascia la riunione per pregressi impegni non rinviabili.

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio

Per quanto riguarda la parte Archeologica, vista l'impossibilità di effettuare le indagini prima della chiusura della conferenza di servizi, precisa, a parziale rettifica di quanto riportato nella nota prot. n. 16755 del 26/7/2022, che le suddette indagini potranno essere eseguite prima della progettazione esecutiva che si baserà anche sulle risultanze delle indagini condotte.

Per gli aspetti paesaggistici, si prende atto di quanto dichiarato dalla Società e dal Comune di Battipaglia.

Chiede di intervenire la Società proponente **EDISON** che rappresenta quanto segue:

Per quanto riguarda l'attraversamento del corso d'acqua Tusciano, attesa la prescrizione della Soprintendenza, dichiara che lo stesso attraversamento potrà essere eseguito con tecnologia TOC e pertanto le opere di contenimento previste originariamente all'interno del corso d'acqua, di cui alla tavola B.14 riportate a pag. 27, non saranno conseguentemente realizzate.

Regione Campania UOD 50.18.07 Genio Civile di Salerno

Parere reso ai sensi del R.D. 523/1904

Per gli aspetti idraulici si conferma il nulla osta di cui alla nota prot. n. 433138 del 01/09/2021, con le medesime prescrizioni. Si chiede di allegare alla Bozza di Rapporto finale la succitata lettera.

Prima dell'inizio dei lavori relativi all'attraversamento è necessario che la Società si munisca di concessione a titolo oneroso da rilasciarsi a cura dell'UOD 501807 su specifica istanza in bollo, allegata alla suddetta nota, corredata della necessaria documentazione.

Inoltre, per quanto su espresso dalla Società Edison, non è necessario il rilascio dell'autorizzazione per i lavori previsti alla tavola B.14 pag. 27 che non saranno più realizzati.

Parere reso ai sensi del T.U. 1775/1933 per le opere di connessione elettrica.

Nulla osta ai sensi della Legge Regionale n. 16 del 22/06/2017, fermo restando i pareri e le prescrizioni rese dagli Enti a vario titolo competenti.

STAFF 501792

Interviene il dott. Paolo Mirra in qualità di istruttore VIA che procede a sintetizzare i contenuti della proposta di parere riportate nella scheda istruttoria che si allega alla bozza di rapporto finale.

Sono state esaminate: la relazione ambientale e le relative conclusioni, oltre alle considerazioni fatte.

Inoltre, sono state acquisite ed esaminate le integrazioni e i chiarimenti prodotti. A seguito delle integrazioni è stato rimodulato il progetto, con l'introduzione di campi coltivati con pascolo di ovini.

Non essendo presenti sull'area vincoli ambientali:

- ☐ Le aree interessate dagli interventi in progetto risultano completamente esterne ai siti ZSC e ZPS tutelati da Rete Natura 2000.
 - ☐ Le aree interessate dagli interventi in progetto risultano completamente esterne alle zone IBA.
 - ☐ il progetto in esame risulta completamente esterno alla perimetrazione di Parchi e/o Riserve Nazionali o Regionali.
 - ☐ Il proponente dichiara (pagg. 181-182 SIA) che in relazione al paesaggio:
 - si è evitata la localizzazione dell'impianto in siti ad elevata sensibilità intrinseca per quanto attiene il paesaggio (ad esempio in ambiti paesaggisticamente pregiati e fruiti);
 - si sono evitate interferenze dirette con tessuti territoriali storici presenti in sito, curando, in fase di disposizione del layout, il rispetto di adeguate distanze da questi;
 - Nella scelta dell'ubicazione dell'impianto è stata valutata la presenza di impianti fotovoltaici preesistenti sul territorio, e sono stati valutati gli impatti cumulativi in apposito Allegato;
 - la scelta del layout è stata orientata dalla ricerca di soluzioni distributive volte ad assecondare, ove possibile, le geometrie del territorio, ed evitare la frammentazione di ambiti territoriali nonché l'effetto foresta arrecante disturbo della visuale dai punti panoramici presenti sul territorio;
- Attraverso opportune azioni, potranno essere valorizzate componenti, ancorché parziali, di sistemi storici onde ricostruire la leggibilità del sistema stesso:
- si potranno effettuare operazioni di ripristino o ricostruzione di elementi paesaggistici di pregio;
 - si potranno effettuare operazioni di restauro di elementi paesaggisticamente danneggiati;
 - schermi visivi (ad esempio mediante la realizzazione di quinte arboree) opportunamente dislocati (in prossimità dell'opera, in punti di vista critici) potranno essere realizzati per mascherare l'inserimento di elementi particolarmente dissonanti nel quadro paesaggistico in contesti o scorci visivi in cui la componente paesaggistica è particolarmente significativa;
 - il sito sui quali si intende realizzare il parco fotovoltaico non presenta una vegetazione d'alto fusto, né sono presenti fitte macchie di vegetazione arborea tali da qualificare oltre modo il campo visivo;

– l'intervento si propone inoltre di non modificare l'assetto insediativo storico del paesaggio rurale, i caratteri strutturanti l'assetto fondiario e colturale, la trama particellare.

Gli interventi proposti, di tipo puntuale, mirano a ridurre al minimo la frammentazione del territorio agricolo, mediante la ricostruzione post-operam, successiva alle operazioni di scavo necessarie all'interramento del cavidotto interrato, dello strato di terreno vegetale e di cotico erboso.

La stessa attenzione sarà rivolta alla fase successiva le operazioni di scavo necessarie all'interramento del cavidotto. Per evitare stravolgimenti degli equilibri degli habitat naturali saranno limitati al minimo gli interventi nella stagione primavera-estate, e si provvederà alla rinaturalizzazione delle aree d'intervento mediante utilizzo di specie erbacee e arbustive autoctone, in modo da favorire il recupero naturale della vegetazione.

Inoltre, come si evince dal SIA e dalle integrazioni prodotte dal proponente, non si hanno impatti significativi sugli aspetti relativi:

- All'inquinamento atmosferico. La realizzazione di un impianto fotovoltaico non presenta particolari condizioni di criticità per le emissioni prodotte in atmosfera, fatta eccezione per le emissioni prodotte in fase di cantiere dagli automezzi, dagli scavi, dal trasporto e dalla movimentazione materiali.
- All'inquinamento acustico. Le uniche fonti di rumore rilevanti si avranno nella fase di cantierizzazione.
- Alla risorsa idrica, in quanto i consumi di acqua sono previsti solo per la pulizia periodica dei pannelli. Tali consumi saranno monitorati e riportati in un apposito registro.
- Alla componente suolo e sottosuolo. Lo stato di conservazione dello strato erboso contribuisce a limitare l'erosione dovuta al ruscellamento delle acque piovane. Preliminarmente alla realizzazione degli scavi, sarà stata effettuata l'esecuzione di un piano di indagini ambientali al fine di caratterizzare i terreni oggetto di scavo ed escludere la presenza di inquinanti. I punti di indagine saranno selezionati in modo da consentire un'adeguata caratterizzazione dei terreni delle aree di intervento, tenendo conto della posizione dei lavori in progetto e della profondità di scavo.
- Alla componente Vegetazione, Flora e fauna:
 - Non saranno fatti lavori di notte;
 - lo stoccaggio dei materiali sarà fatto con la massima accortezza e con l'uso di teloni protettivi al fine di evitare eventuali perdite di sostanze inquinanti;
 - i rifiuti di cantiere saranno asportati con la massima celerità e smaltiti in apposite discariche autorizzate;
 - in nessun caso sarà impedito il libero fluire delle acque e gli spostamenti della fauna;
 - sarà ridotto al minimo l'utilizzo delle segnalazioni acustiche degli automezzi e, se possibile, esse saranno sostituite con segnalazioni luminose;
 - monitoraggio degli impatti del parco fotovoltaico sulla fauna locale e adozione di misure correttive in caso di necessità;
 - si è evitata, per quanto possibile, la localizzazione in siti ad elevata sensibilità intrinseca per la flora (con presenza di specie rare e/o minacciate, ecc.);
 - le sistemazioni di ripristino dei luoghi saranno realizzate con piante autoctone provenienti da semi locali;
 - recupero e ripristino delle condizioni ante operam di tutte le opere non necessarie alla fase di esercizio;
 - qualora la situazione preesistente all'intervento sia caratterizzata da un'elevata povertà floristica che sarà aggravata dall'intervento stesso, potranno essere prese in considerazione azioni di riequilibrio condotte contestualmente all'intervento in progetto volte ad abbassare i livelli di criticità esistenti, ed a fornire quindi maggiori margini di ricettività ambientale per l'accoglimento dell'intervento (ad esempio creazione di nuove aree di vegetazione naturale);
 - minimizzazione delle modifiche dell'habitat in fase di cantiere e di esercizio;
 - contenimento dei tempi di costruzione;
 - utilizzo ridotto delle nuove strade realizzate a servizio degli impianti (chiusura al pubblico passaggio ad esclusione dei proprietari) ed utilizzo esclusivamente per le attività di manutenzione degli stessi.

–Alla componente Campi elettromagnetici. L’analisi dei grafici riportati nello SIA, mostra che le linee elettriche di media tensione interrate, la Stazione Utente AT/MT e l’elettrodotto AT interrato oggetto della presente relazione tecnica, generano, nelle condizioni di posa previste dal progetto, valori di campo elettrico e induzione magnetica inferiori agli obiettivi di qualità fissati dal D.P.C.M. 08/07/2003, pari a 5 kV/m e 3µT rispettivamente per il campo elettrico e il campo induzione magnetica.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si ritiene di proporre parere favorevole al progetto presentato, fermo restando il completo rispetto della normativa di settore: Linee guida del DM 18.09.2010; PEAR Campania; Dlgs 199 del 08.11.2021.

Il **dirigente dello Staff 501792**, sulla scorta della istruttoria svolta dall’istruttore VIA dott. Mirra e della relativa proposta di parere favorevole, **esprime parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale** sul progetto denominato *“Impianto di produzione di energia da fonte solare da 29,231 MW nel Comune di Battipaglia (SA) e opere connesse nei Comuni di Battipaglia, Olevano sul Tusciano e Montecorvino Rovella”*.

Regione Campania UOD 50 07 20 – UOD Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo

Si ritiene che per quanto di competenza, ovvero per pareri su tematiche relative esclusivamente a potenzialità e limitazioni sulla capacità d’uso dei suoli agricoli, non sussistono motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto de quo, con la prescrizione che qualora il proponente intende modificare le superfici destinate all’impianto, così come delineate sulle relazioni tecniche e pedologiche, su tali aree dovrà essere prodotta una relazione pedologica integrativa per valutare la capacità d’uso dei suoli.

Regione Campania UOD 50 07 26

- **Esaminati** gli elaborati progettuali e le integrazioni pervenute, nonché i contenuti delle precedenti sedute della conferenza dei servizi;
- Consultati gli atti d’Ufficio;
- **Visti** il R.D. n° 3267 del 30 dicembre 1923 e l’articolo 23 della L. R. n° 11 del 07 maggio 1996 e ss. mm. e ii.;
- **Visto** il Regolamento Regionale n° 3 del 28 settembre 2017;
- **Visto** il Regolamento Regionale n° 8 del 24 settembre 2018 “Modifiche al Regolamento Regionale 28 settembre 2017 n° 3”;
- **Visto** il Regolamento Regionale n° 2 del 21 febbraio 2020 “Ulteriori Modifiche al Regolamento Regionale 28 settembre 2017 n° 3”;
- **Visto** il Regolamento Regionale n° 4 del 20 giugno 2022 “Adeguamento alle previsioni dei decreti ministeriali attuativi del decreto legislativo 3 aprile 2018, n° 34, e ulteriori modifiche al regolamento regionale 28 settembre 2017 n° 3”;
- **Atteso** che in fase transitoria l’Amministrazione Provinciale di Salerno non ha ancora costituito il S.U.A.F. ed al fine di assicurare la continuità dei procedimenti amministrativi in materia di Vincolo Idrogeologico è in essere la procedura prevista dal comma 100) lettera d) dell’articolo 1) della Legge Regionale n° 16 del 7 agosto 2014, benché abrogato;

si esprime parere tecnico favorevole fatti salvi e rispettati eventuali diritti di terzi ed ogni norma in materia **edilizia, urbanistica, paesaggistica ed ambientale**, per i lavori di movimento terra oggetto della presente C.d.S. limitatamente agli interventi ricadenti nel comune di Battipaglia, essendo la competenza per la parte dei lavori ricadenti nei comuni di Olevano Sul Tusciano e Montecorvino Rovella di esclusiva competenza della Comunità Montana Monti Picentini.

Il presente parere viene altresì subordinato al rispetto rigoroso della seguente prescrizione:

- 1. I lavori devono essere eseguiti in perfetta sintonia e conformità della progettazione esibita ed esaminata, nonché delle integrazioni richieste e fornite nel corso della CdS.*

Comune di Montecorvino Rovella

Si esprime parere favorevole urbanistico alla realizzazione della sottostazione elettrica, attesa che è stata posta al di fuori della fascia di rispetto stradale, con indicazione che siano effettivamente inserite le misure di mitigazione perimetrali per ridurre l'impatto ambientale (piantumazioni con siepi e alberature).

Si precisa che relativamente all'attraversamento del cavidotto di collegamento in MT dell'impianto fotovoltaico alla Stazione Elettrica di Trasformazione della RTN 380/220/150 kV Montecorvino, in alveo del fiume Tusciano e per la relativa fascia di 150 metri, di aver già trasmesso alla Soprintendenza e allo STAFF 501792 nota **prot. n. 9415 del 10/06/2022** con cui è stata trasmessa la **Relazione Tecnica Illustrativa e la Proposta di Autorizzazione Paesaggistica** rese ai sensi del D.Lgs. n. 42/04.

Interviene il **Responsabile del Procedimento** per confermare che la sopracitata nota prot. n. 9415 del 10/06/2022 non risulta agli atti del procedimento e che la stessa sarà acquisita in seno alla Conferenza ed allegata al Rapporto finale.

Il **Responsabile del Procedimento** precisa che il **Comune di Montecorvino Rovella** dovrà rilasciare il provvedimento di **Autorizzazione Paesaggistica** che sarà allegato al provvedimento di PAUR di competenza dello Staff 501792.

Autorità competente in materia di AU ex art. 12 del Dlgs 387/2003 (Regione Campania UOD 50.02.03)

Si esprime PARERE FAVOREVOLE all'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, limitatamente alle proprie competenze.

Con la presente si fa obbligo al proponente:

- di rispettare tutte le prescrizioni riportate nei pareri rilasciati dalle Amministrazioni/soggetti intervenute nel procedimento di PAUR;
- di presentare sulla base delle disposizioni del DM 10 settembre 2010, "Linee guida per le autorizzazioni impianti da fonte rinnovabile" nel termine di 180 giorni apposita Polizza fideiussoria riportante la quantificazione delle spese che scaturiscono dagli obblighi costituenti l'oggetto della garanzia da presentare. Tale garanzia è dovuta per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, alle operazioni di rimessa in pristino o alle misure di reinserimento o recupero ambientale da doversi assicurare in luogo del soggetto inadempiente, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e/o determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa. La garanzia sopra indicata è dovuta senza soluzione di continuità per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario del titolo abilitativo. Entro 180 giorni precedenti alla scadenza della garanzia deve essere prodotto il rinnovo rivalutato nell'importo;
- di presentare nel termine di 180 giorni dall'esecutività del PAUR, pena la decadenza del titolo autorizzativo, una congrua descrizione del ciclo di vita dell'impianto. L'autorizzazione rilasciata si intenderà decaduta alla data di ultimazione del ciclo di vita dell'impianto e, comunque, al massimo dopo 25 anni dalla messa in esercizio, fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere nuova autorizzazione per il riammodernamento e/o ripotenziamento dell'impianto. Laddove la durata dell'autorizzazione dovesse essere superiore a quella di Autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le stesse andranno rinnovate dal proponente nei termini previsti dalla normativa di settore dandone tempestiva comunicazione alla Regione Campania;

- di utilizzare nella costruzione e nell’esercizio dell’impianto le migliori tecnologie possibili;
- obbligarsi nella costruzione e nell’esercizio dell’impianto tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi;
- nominare uno o più direttori dei lavori.

Ai sensi del punto 14.15 delle “Linee guida per il procedimento di cui all’art. 12 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi” di cui al DM 10 settembre 2010, sono determinate le seguenti misure di compensazione a favore del Comune di Battipaglia:

- la società dovrà effettuare un’analisi della redditività dell’intervento al fine di determinare il valore del 3 per cento dei proventi, compresi gli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia prodotta dall’impianto. Le misure compensative dovranno essere prese in accordo con il comune di Battipaglia (SA).

Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali

Il RUAS, tenuto conto dell’iter amministrativo del PAUR in oggetto illustrato nella bozza di Rapporto finale, al fine di consentire il pronunciamento univoco e vincolante del Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato per gli aspetti di propria competenza, dà lettura dei pronunciamenti resi dalle Amministrazioni dello Stato:

- Nulla osta con prescrizioni del **Ministero dello Sviluppo Economico** n. 24/2022 , ai sensi dell'articolo 56 del D.Lgs. n. 259 del 2003 **(ID 09)**;
- Nulla osta prot. 26191 del 28.5.2021 dell'**Aeronautica Militare – Terza Regione Aerea** ai sensi dell'art. 334 del D.Lgs 66/2010 **(ID 14a)**;
- Nulla osta con prescrizioni emesso dal **Comando Forze Operative Sud** con prot. n. 50624 del 29/04/2021 **(ID14b)**;
- Nulla osta emesso dalla **Marina Militare Italiana**– Comando Marittimo Sud – Taranto con nota prot. M_D MARSUD5004 del 12/02/2021, confermato con nota prot. M_DMARSUD15616 del 27/04/2022 **(ID14c)**;
- Parere favorevole con prescrizioni della **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio** per le province di Salerno e Avellino prot. n. 16755_P del 26.7.2022;

Sulla base dei sopra elencati pronunciamenti, la funzionaria dott.ssa Maria Tommasa Granese, in qualità di **Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato**, esprime il seguente parere univoco e vincolante inerente il pronunciamento delle Amministrazioni dello Stato coinvolte nel procedimento: *“parere favorevole alla realizzazione ed all’entrata in esercizio dell’impianto in progetto, fermo restando l’obbligo per la Società proponente di dare attuazione a tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nei pronunciamenti resi dalle Amministrazioni dello Stato per gli aspetti di rispettiva competenza, fatto salvo di quanto preso atto in sede di conferenza in merito al parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino reso con nota prot. n. 16755_P del 26.7.2022”*.

Il Rappresentante Unico della Regione Campania,

- richiamato il parere di *Valutazione di Impatto Ambientale* favorevole reso nel corso della odierna riunione di lavoro della Conferenza di Servizi sulla scorta dell’istruttoria e relativa proposta di parere favorevole formulata dall’istruttore VIA;
- visto il parere favorevole con relative prescrizioni relativo alla autorizzazione unica ex art. 12 del D.lgs. n. 387/03 espresso dal dirigente della *UOD Energia 500203* nel corso della riunione odierna (26/07/2022);
- visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla *UOD 50.18.04 Genio Civile di Salerno*, sia per gli aspetti idraulici che per le linee elettriche, nel corso della riunione odierna (26/07/2022) che conferma il parere già espresso con prot. n. 433138 del 01/09/2021;

- visto il nulla osta espresso nel corso della riunione odierna (26/07/2022) dalla Regione Campania UOD 50 07 20 – UOD Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo;
- sulla base degli ulteriori pronunciamenti favorevoli espressi e di seguito riportati:

- parere tecnico favorevole per autorizzare lavori di scavo su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico rilasciato espresso nel corso della riunione odierna (26/07/2022) dalla UOD 500726, ai fini dell'autorizzazione ex R.D. n. 3267/1923, L.R. n. 11/96 art.23 e del Regolamento Regionale n. 3 del 28/09/2017 e smi di competenza del Comune di Battipaglia;
- attestazione di non interessamento di colture di pregio DOC e DOCG rilasciata dalla Regione Campania 50.07.14 - UOD Servizio territoriale provinciale Salerno prot. n. 439572 del 08/09/2021 (ID 17);

- preso atto del parere tecnico favorevole con prescrizioni in relazione al Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo formulato dal Dipartimento Provinciale di Salerno dell'ARPAC, trasmesso con nota prot. n. 37678/2022 del 17/06/2022 (ID 08);
- considerato che gli altri uffici regionali elencati nel resoconto delle riunioni di Conferenza, non hanno partecipato ai lavori della Conferenza di Servizi, pur essendo stati invitati ed avendo richiesto di esprimersi su tale aspetto, non hanno fornito contributi e non hanno espresso pareri negativi, e che, pertanto, si ritiene che per gli stessi non vi siano motivi ostativi all'approvazione del progetto in esame;

esprime nei limiti della propria competenza **parere favorevole univoco e vincolante** in merito alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in argomento denominato "*Impianto di produzione di energia da fonte solare da 29,231 MW nel Comune di Battipaglia (SA) e opere connesse nei Comuni di Battipaglia, Olevano sul Tusciano e Montecorvino Rovella*" presentato dalla Società EDISON ed oggetto del presente procedimento attivato ai sensi di quanto previsto dall'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. con istanza prot. reg. n. 48441 del 29/01/2021, fermo restando l'obbligo per la Società proponente di dare attuazione a tutte le condizioni, le prescrizioni e le indicazioni contenute nei pronunciamenti resi dalle strutture regionali e dagli Enti strumentali della Regione Campania per gli aspetti di rispettiva competenza, nonché alle ulteriori indicazioni formulate nella presente seduta della conferenza di servizi in relazione a tali pronunciamenti.

➤ CONFERENZA DI SERVIZI DEL 26/09/2022

Il giorno 26 settembre 2022, alle ore 10:30 in modalità videoconferenza, si svolge la quarta seduta della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 27bis del D.lgs. 152/2006 e ss.sm.ii. e dell'art. 14, comma 4, della L.241/1990, convocata dallo Staff "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali" (di seguito anche Staff) con nota n. PG/2022/0424995 del 30/08/2022.

La riunione odierna è stata convocata con il seguente ordine del giorno:

- 1) **discussione delle eventuali osservazioni formulate dal proponente**, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 6.2.4.4 degli "*Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania*" approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.680 del 7 novembre 2017, in relazione ai pronunciamenti espressi in sede di Conferenza e allegati alla bozza di Rapporto Finale dei lavori della Conferenza di Servizi;
- 2) **stesura ed approvazione del Rapporto Finale** dei lavori della Conferenza di Servizi;
- 3) varie ed eventuali.

Sono presenti collegati in videoconferenza:

- l'avv. Simona Brancaccio, Dirigente dello **Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali – 501792** della Regione Campania nonché **Rappresentante Unico della Regione Campania**;
- l'ing. Antonio Ronconi, funzionario dello **Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali – 501792** della Regione Campania, in qualità di Responsabile del Procedimento (di seguito anche RdP);
- dott. Paolo Mirra, funzionario dello **Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali** della Regione Campania, in qualità di assegnatario dell'istruttoria di Valutazione di Impatto Ambientale;
- l'arch. Francesca De Falco, Dirigente della **Regione Campania UOD 50.02.03 “Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia”** e ing. Michele Salvato della **Regione Campania UOD 50.02.03**;
- l'ing. Laura Genise, funzionario della **Regione Campania UOD 50.18.07 Genio Civile di Salerno**, giusta delega prot. n. 231922 del 03/05/2022;
- dott. Giuseppe Gallo, funzionario **Regione Campania UOD 50 07 26** (ex 50 07 14) Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti, in qualità di Responsabile del Procedimento in materia di vincolo idrogeologico relativamente alla L.R. 11/96, giusta delega prot. n. 201721 del 13/04/2022;
- dott. Amedeo D’Antonio, funzionario **Regione Campania UOD 50 07 20** (ex 50 07 06) Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo, giusta delega prot. n. 231348 del 03/05/2022;
- dott.ssa Maria Tommasa Granese, funzionario archeologo della **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino**, giusta delega del Soprintendente prot. n. 23/09/2022|00020598 che svolge anche la funzione di **Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato** (di seguito anche RUAS), giusta nomina del Soprintendente prot. n. 28/04/2022|0009461 e provvedimento del Prefetto di Salerno n. 105402 del 30/06/2022;

per l'**Amministrazione comunale di Battipaglia**:

- arch. Angela Costantino, Responsabile Servizio Ambiente e Sicurezza, giusta delega prot. n. 074141 del 26/09/2022;

per la Società **Edison Rinnovabili S.p.A.** sono presenti, giusta delega prot. n. PU-1568 del 21/04/2022:

- dott. Risorto Tocci in qualità di procuratore (*rif. atto di procura REP n. 175.616 del 22/10/2021*);
- arch. Antonio Manco in qualità di tecnico progettista dell'intervento;
- ing. Fulvio Scia, in qualità di Business Development Advisor della Società.

Risultano assenti:

- ENAC
- ARPAC Direzione generale
- ARPAC Dipartimento di Salerno
- Distretto Idrografico dell'Appennino meridionale
- Comune di Olevano sul Tusciano
- Comune di Montecorvino Rovella
- Comunità Montana dei Monti Picentini
- Provincia di Salerno

- Regione Campania - UOD 50 07 18 (ex 50 07 04) Ambiente, foreste e clima (Usi Civici)
- Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale della Campania Interferenze Elettriche
- Terna S.p.A.
- Regione Campania UOD 50 09 01 Pianificazione paesaggistica - Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo
- Aeronautica militare -Terza Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio
- AOO Comando Forze Operative Sud
- Comando in capo del Dipartimento Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto
- ENAV
- Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici-Direzione Regionale per i Beni Culturali
- Regione Campania UOD 50 06 04 Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana
- Regione Campania UOD 50 06 07 Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali
- Regione Campania - Staff 50 18 91
- ENEL Distribuzione S.p.A.

Prima di passare alla trattazione dei punti all'OdG, l'Avv. Simona Brancaccio e l'ing. Antonio Ronconi, alla luce delle disposizioni dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., dichiarano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi che li riguardino in relazione al procedimento in argomento.

Analoga dichiarazione è resa da tutti i presenti alla seduta della CdS.

Il RdP chiede ai presenti di confermare l'avvenuta ricezione della bozza di Rapporto Finale del 26/07/2022 trasmesso ai Soggetti coinvolti nel procedimento con nota dello STAFF 501792 prot. n. PG/2022/0424995 del 30/08/2022.

I presenti confermano l'avvenuta ricezione del resoconto.

Il RdP rappresenta che è pervenuta da parte della **Soprintendenza** nota prot. n. 19700 del 09/09/2022 con cui viene comunicato quanto segue:

- **in merito alla tutela archeologica:**

- a) viene chiesto di modificare la pag. 41, specificando che le indagini preventive sono svolte ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016;
- b) nella Scheda istruttoria di VIA allegata alla bozza di rapporto finale e precisamente a pag. 7 alla voce Compatibilità archeologica viene riportato che *"...l'area pertinente il Parco Fotovoltaico di Battipaglia con sottostazione a Montecorvino R., non presenta alcun rischio archeologico. Un tentativo di valutazione della visibilità delle tracce archeologiche è consistito nell'indagine a tappeto delle aree soggette ai lavori progettati, che ha dato esito totalmente negativo, né esistono dati sufficienti per indicare emergenze archeologiche"*.

La Soprintendenza precisa che non risulta a quest'Ufficio che sia stata effettuata alcuna indagine di superficie sull'area interessata dalla stazione di Montecorvino Rovella e pertanto non sono stati acquisiti in fase di redazione di relazione di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, elementi utili a determinare il rischio archeologico dell'area. Pertanto, nell'area dovranno essere effettuati saggi stratigrafici preventivi alla realizzazione della stazione.

Con riguardo al punto **a)** il RdP provvede ad effettuare la correzione richiesta.

Con riguardo al punto **b)** interviene il dott. Paolo Mirra per precisare che quanto riportato a pag. 7 della Scheda istruttoria di VIA è stato desunto dallo Studio di Impatto Ambientale prodotto dalla Società, come chiaramente descritto nella scheda istruttoria al capitolo *"SINTESI DELLO STUDIO IMPATTO AMBIENTALE"* (vedi pag. 1 della scheda istruttoria) e quindi non si tratta di una valutazione dell'istruttore.

La Società **EDISON** interviene precisando che l'impegno preso ad eseguire le indagini archeologiche preventive prima dell'inizio dei lavori, è confermato anche in merito alle aree interessate dalla stazione elettrica di Montecorvino Rovella.

- **in merito alla tutela paesaggistica:**

- c) vengono confermate le prescrizioni e condizioni indicate nella precedente nota prot. n. 16755 del 26/7/2022. La Soprintendenza subordina il proprio parere paesaggistico alla ricezione integrale delle stesse, ritenendole, di conseguenza, vincolanti poiché essenziali per contenere l'incidenza dell'opera nel paesaggio e per non compromettere la valenza dei beni culturali esistenti in zona.

Con riguardo al punto **c)** interviene la dott.ssa Granese in rappresentanza della Soprintendenza per precisare che le prescrizioni e condizioni contenute nella succitata nota prot. n. 16755 del 26/7/2022 sono state oggetto di ampia discussione tenutasi nel corso della precedente riunione di conferenza (26/07/2022). In particolare, **per gli aspetti archeologici**, tenuto conto dell'impossibilità di effettuare le indagini archeologiche prima della chiusura della conferenza di servizi, è stato precisato che **le suddette indagini potranno essere eseguite prima della progettazione esecutiva** che si baserà anche sulle risultanze delle indagini condotte.

Per gli aspetti paesaggistici, la Soprintendenza ha preso atto delle dichiarazioni espresse sia dalla Società EDISON, secondo cui il ridimensionamento dell'impianto non è perseguibile per l'equilibrio e finalità del progetto, sia dal Comune di Battipaglia, secondo cui l'area di impianto non è soggetta a vincolo paesaggistico per l'assenza di boschi e/o assimilati ex D.Lgs. n. 34/2018 e L.R. n. 11/96.

Pertanto, le prescrizioni per la tutela paesaggistica indicate nella nota prot. n. 16755 del 26/7/2022 hanno valore di mere indicazioni, di cui la Società potrà decidere se e in qual misura tener conto.

Inoltre, relativamente al tracciato del cavidotto elettrico l'attraversamento del fiume Tusciano sarà eseguito con tecnologia TOC e pertanto le opere di contenimento previste originariamente all'interno del corso d'acqua, di cui alla tavola B.14 riportate a pag. 27, non saranno più realizzate.

Interviene il Rdp per rappresentare che nel corso della riunione del 26/07/2022 il Responsabile del Procedimento aveva chiesto al **Comune di Montecorvino Rovella** di rilasciare il provvedimento di **Autorizzazione Paesaggistica** da allegarsi al provvedimento di PAUR di competenza dello Staff 501792. In merito la Società **EDISON** fa evidenziare che il Comune di Montecorvino Rovella non dovrà rilasciare alcuna autorizzazione paesaggistica, atteso che non sono previsti interventi in aree vincolate ex art. 142 del D.Lgs n. 42/04 e smi. L'unico interessamento previsto di vincoli ex art. 142 D.Lgs n. 42/04, infatti, è l'attraversamento del fiume Tusciano, che di fatto avverrà in TOC e non in alveo; Tale attraversamento, ricade, in ogni caso, nel campo di applicazione di cui all'allegato A del DPR n. 31/2017 ovvero opera non soggetta ad autorizzazione paesaggistica. Inoltre, **EDISON** precisa che, per le ragioni sopra esposte, anche il **Comune di Olevano sul Tusciano** -ove ricade parte del cavidotto- non dovrà rilasciare l'Autorizzazione paesaggistica.

Nel corso della riunione del 26/07/2022 il Responsabile del Procedimento aveva chiesto al **Comune di Battipaglia** di rilasciare il provvedimento di **Autorizzazione Paesaggistica** da allegarsi al provvedimento di PAUR di competenza dello Staff 501792. In merito la Società **EDISON** fa evidenziare che il Comune di Battipaglia non dovrà rilasciare alcuna autorizzazione paesaggistica, atteso che non sono previsti interventi in aree vincolate ex art. 142 del D.Lgs 42/04 e smi. Il **Comune di Battipaglia** conferma quanto sopra.

Si passa alla trattazione dei punti all'OdG.

1) discussione delle eventuali osservazioni formulate dal proponente

In relazione al **primo punto all'ordine del giorno**, il RdP dà atto del fatto che la Società EDISON non ha formulato ad oggi osservazioni ai pareri relativi alla realizzazione ed entrata in esercizio del progetto in argomento, come riportati nel resoconto della riunione del 26 luglio 2022 e relativa bozza di rapporto finale. Il procuratore della Società conferma nel corso della riunione del 26/09/2022 di non dover sollevare osservazioni o eccezioni. Pertanto, i predetti atti si ritengono accettati dalla Società con le relative prescrizioni ivi contenute.

Pag. **50** a **59**

2) **stesura ed approvazione del Rapporto Finale** dei lavori della Conferenza di Servizi;

Il RdP preliminarmente comunica ai partecipanti che successivamente alla Conferenza del 26/07/2022 è pervenuta la seguente nota:

- prot. n. 109524 del 12/08/2022 con cui **COMANDO FORZE OPERATIVE SUD** di Napoli ha trasmesso il proprio NULLA OSTA con prescrizione di svolgere le attività di bonifica bellica come descritte nella nota della quale si dà lettura integrale nel corso della riunione.

Il RdP fa presente che tale NULLA OSTA sarà allegato al rapporto finale unitamente al NULLA OSTA rilasciato nel 2021 dallo stesso **COMANDO FORZE OPERATIVE SUD** che è stato già allegato alla bozza di rapporto finale del 26/07/2022 (rif. allegato ID14b - prot. n. 50624 del 29/04/2021).

Successivamente, il RdP, ai fini della predisposizione del Rapporto finale, chiede ai presenti di esprimere la propria posizione in via definitiva e propone l'espressione dei soggetti presenti con il seguente ordine:

- Autorità competente in materia di VIA sulla base dell'istruttoria tecnica e relativa proposta di parere formulata dal tecnico istruttore (Staff 501792);
- Comune di Battipaglia;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio;
- Regione Campania UOD 50.18.07 Genio Civile di Salerno;
- Regione Campania UOD 50 07 20 – UOD Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo;
- Regione Campania UOD 50 07 26;
- Autorità competente in materia di AU ex art. 12 del Dlgs 387/2003 (Regione Campania UOD 50.02.03);
- Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali;
- Il Rappresentante Unico della Regione Campania;

Autorità competente in materia di VIA sulla base dell'istruttoria tecnica e relativa proposta di parere formulata dal tecnico istruttore (Staff 501792)

Si conferma il parere favorevole già espresso nel corso della CdS del 26/07/2022 con le medesime motivazioni.

Comune di Battipaglia

Si conferma il parere favorevole con prescrizioni già espresso nel corso della CdS del 26/07/2022.

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio

Si conferma il parere favorevole con prescrizione in materia di tutela archeologica già espresso nel corso della CdS del 26/07/2022, prescrizione che prevede l'esecuzione di indagini archeologiche preliminari. Per quanto attiene la tutela paesaggistica, si conferma il parere favorevole, invitando la Società a tener conto delle considerazioni non vincolanti espresse nella nota prot. n. 16755_P del 26/7/2022.

Regione Campania UOD 50.18.07 Genio Civile di Salerno

Si conferma il nulla osta ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della L.R. n. 16/2017 di cui al verbale della Conferenza di servizi del 26/07/2022, fermo restando che l'impresa prima dell'inizio dei lavori dovrà munirsi di concessione

a titolo oneroso per l'attraversamento della linea elettrica con il corso d'acqua demaniale (fiume Tusciano) e dovrà versare il contributo per l'autorizzazione, esercizio e collaudo delle linee elettriche.

Regione Campania UOD 50 07 20 – UOD Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo

Si conferma il nulla osta espresso nel corso della CdS del 26/07/2022 che qui si riporta:

“Si ritiene che per quanto di competenza, ovvero per pareri su tematiche relative esclusivamente a potenzialità e limitazioni dell'uso agricolo dei suoli, non sussistono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto de quo, con la prescrizione che qualora il proponente intenda modificare le superfici destinate all'impianto, così come delineate nella relazione presentata, su tali aree dovrà essere prodotta una relazione pedologica integrativa per valutare la capacità d'uso dei suoli”.

Regione Campania UOD 50 07 26

Si conferma il parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso nel corso della CdS del 26/07/2022.

Autorità competente in materia di AU ex art. 12 del Dlgs 387/2003 (Regione Campania UOD 50.02.03)

Si conferma il parere favorevole con prescrizioni già espresso nel corso della CdS del 26/07/2022 con la seguente precisazione: *“le misure compensative da prendere in accordo con il Comune di Battipaglia dovranno protendere per la realizzazione di una comunità energetica rinnovabile e solidale”.*

Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali

Si conferma il parere favorevole come già espresso nel corso della CdS del 26/07/2022, fermo restando l'obbligo per la Società proponente di dare attuazione a tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nei pronunciamenti resi dalle Amministrazioni dello Stato per gli aspetti di rispettiva competenza, fatto salvo di quanto indicato, in merito alla tutela paesaggistica, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino nella nota prot. n. prot. n. 16755_P del 26.7.2022 ritenute non vincolanti.

Il Rappresentante Unico della Regione Campania

Si conferma il parere favorevole come già espresso nel corso della CdS del 26/07/2022.

C. ELENCO DEI TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DAL PROPONENTE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART.27-BIS DEL D.LGS. N.152/2006 E SS.MM.II. ED ALLA LUCE DI QUANTO VERIFICATO IN SEDE DI CONFERENZA DI SERVIZI CON ELENCO DEI PRONUNCIAMENTI RESI DAGLI ENTI E DALLE AMMINISTRAZIONI PARTECIPANTI IN RELAZIONE AGLI ASPETTI DI PROPRIA COMPETENZA CORRELATI AL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DAL PROPONENTE

In fase di istanza ha chiesto il rilascio del **provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale**, unitamente alle seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.

ID	Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio	Riferimenti normativi	Autorità competente al rilascio del titolo	RIFERIMENTO ATTO RILASCIATO
----	--	-----------------------	--	-----------------------------

00	Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale	D.lgs. n. 152/06	Regione Campania Staff 501792	Parere favorevole di via espresso in conferenza di servizi in data 26/07/2022 e 26/09/2022 sulla base della proposta di parere favorevole formulata dall'istruttore VIA (rif. scheda istruttoria VIA datata 15/06/2022)
01a	Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'Art. 146 del D.lgs. 42/04, per i poteri conferitigli dalla LR 10/82 e s.m.i, e DGR 1122 del 19 giugno 2009, ovvero attestazione di assenza vincoli ex D.lgs. 42/04 <u>(NB. Autorizzazione paesaggistica non necessaria come determinato in sede di conferenza di servizi in data 26 settembre 2022)</u>	D.lgs. 42/04 LR 10/82 DGR 1122 del 19 giugno 2009	Comune di Battipaglia	Parere favorevole con prescrizioni della Commissione Locale del Paesaggio nella seduta del 08/07/2022 (rif. nota prot. n. 0052206 del 08-07-2022)
01b			Comune di Olevano sul Tusciano	Parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio n. 73 del 10.03.2022 (rif. nota prot. n. 2607 del 31/03/2022)
01c			Comune di Montecorvino Rovella	Parere favorevole di cui alla Relazione Tecnica Illustrativa e la Proposta di Autorizzazione Paesaggistica prot. n. prot. n. 9415 del 10/06/2022
01d			Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le provincie di Salerno e Avellino	Parere favorevole con prescrizioni prot. n. 16755_P del 26/7/2022 con presa d'atto in sede di conferenza di servizi del 26/07/2022 e 26/09/2022

02	Nulla osta preliminare all'attraversamento, all'uso delle strade di competenza ed alla verifica delle fasce di rispetto, ai sensi del D.lgs. 285/92 (Codice della strada) e s.m.i.	D.lgs. 285/92	Comune di Olevano sul Tusciano	
			Provincia di Salerno	
03	Nulla osta a costruire di cui al DPR 380 del 2001 e smi	DPR 380 del 2001 e smi	Comune di Battipaglia	Nulla osta prot. n. 52206 del 08/07/2022
			Comune di Montecorvino Rovella	Nulla osta espresso in conferenza di servizi in data 26/07/2022
04	Parere circa la compatibilità elettromagnetica, ai sensi della L.36/01, DPCM 08/07/03, Circolare Ministeriale del 15/11/04	L.36/01, DPCM 08/07/03, Circolare Ministeriale del 15/11/04	ARPAC – Dipartimento provincia di Salerno	Parere favorevole con prescrizioni prot. n. 0026591/2022 del 03/05/2022
05	Attestazione di non interessamento di particelle soggette ad Usi Civici, ovvero mutamento di destinazione d'uso temporaneo o definitivo dei terreni gravati da usi civici di cui alla legge n. 1766 del 1927 e smi	RD n. 1766 del 1927 e smi	UOD 50.07.18	
06	Autorizzazione Unica a costruire ed esercire l'impianto FV	art. 12 del Dlgs 387/2003	50 02 03 – UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia	Parere favorevole con prescrizioni espresso nel corso della conferenza del 26/07/2022 e confermato in data 26/09/2022
07	Benestare sul progetto con la soluzione tecnica fornita dal Gestore di Rete, in merito alla realizzazione dell'opera di connessione, per la rispondenza tecnica ai requisiti indicati nel Codice di Rete	Codice di Rete	TERNA S.P.A.	Benestare TERNA prot. P20210089981 del 05.11.2021 trasmesso con lettera prot. 20220040685 del 13.05.2022
08	Parere Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo DPR 120/2017	DPR 120/2017	ARPAC – Dipartimento di Salerno	Parere favorevole con prescrizioni prot. n. 37678/2022 del 17/06/2022

09	Nulla osta interferenze con le reti di telecomunicazioni	D.lgs. 259-2003 – TU 1775/33	MISE - COMUNICAZIONI	NULLA OSTA n. 24/2022 con prescrizioni (rif. prot. n. 96685 del 26/07/2022)
10	Verifica Capacità d'uso dei suoli	DRD 69/2020 e DRD 117/2020	50 07 20 – UOD Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	Nulla osta espresso nel corso della conferenza del 26/07/2022 e confermato in data 26/09/2022
11a	Autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso (<i>deroga al vincolo idrogeologico</i>)	Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 L. 8/8/85 n.431; R.D. 20/12/23 n. 3267; L.R. 7/5/96 n.11; L.R. 28/2/87 n.13	Comunità Montana dei Monti Picentini <i>(limitatamente ai Comuni di Montecorvino Rovella e Olevano sul Tusciano ricompresi nel territorio della Comunità Montana Monti Picentini)</i>	Autorizzazione prot. n. 1831 del 26/07/2022
11b			Comune di Battipaglia per il proprio territorio, su parere consultivo della UOD 50 07 26 della Regione Campania	- Parere favorevole con prescrizioni. (rif. nota prot. n. 0052206 del 08-07-2022). - Parere tecnico consultivo favorevole UOD 500726 espresso in nel corso della conferenza del 26/07/2022 e confermato in data 26/09/2022.
12	Nulla Osta per l'autorizzazione all'attraversamento del demanio idrico	R.D. 25. 07.1904 n.523 - R.D.1285/1920 - D.lgs. 112/98 – D.lgs. 96/99	UOD 50 18 07 – Genio Civile Salerno	Nulla osta con prescrizioni espresso nel corso della conferenza del 26/07/2022 e del 26/09/2022 che conferma il parere già espresso con prot. n. 433138 del 01/09/2021

13	Nulla Osta per autorizzazione all'attraversamento di linee elettriche	art. 111 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i. Legge Regionale n. 16 del 22/06/2017		Nulla osta espresso nel corso della conferenza del 26/07/2022 e del 26/09/2022
14 a	Nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota solo se necessario e solo nel caso di impianti ubicati in prossimità di zone sottoposte a vincolo militare; · Nulla osta per la sicurezza al volo, ai sensi del R.D. 30 marzo 1942, n. 327;	R.D. 30 marzo 1942, n. 327;	AERONAUTICA MILITARE	Nulla osta (rif. nota prot. n. 26191 del 28.5.2021)
14 b			COMANDO RFC REGIONALE CAMPANIA	Nulla Osta con prescrizioni prot. n. 50624 del 29/04/2021 e successiva nota prot. n. 109524 del 12/08/2022
14 c			COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MARITTIMO DELLO JONIO E DEL CANALE D'OTRANTO	Nulla Osta espresso con nota prot. n. MARSUD0005004 del 12/02/2021 e confermato con nota prot. n. MARSUD0015616 del 27/04/2022
15	Nulla osta per la sicurezza al volo	R.D. 30 marzo 1942, n. 327	ENAV	Asseverazione del progettista tecnico abilitato PU-0000758 del 03/03/2021
			ENAC	
16	Conformità ai Piani di Bacino	delibera del C.I. n. 22 del 02/08/2016 (G.U. n° 190 del 16/08/2016)	Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale	Parere favorevole con prescrizioni in data 29/09/2021 prot. n. 13423
17	Verifica assenza di colture DOC-DOCG		50 07 14 – UOD Servizio Territoriale Provinciale Salerno	Attestazione particellare prot. n. 439572 del 08/09/2021 dall'ufficio 500714 (oggi 500726)

18	Parere inerente all'acustica ambientale, ai sensi della L.447/95, DPCM 14/11/97, DPCM 01/03/91 (non richiesto per impianti fotovoltaici)	L.447/95, DPCM 14/11/97, DPCM 01/03/91	ARPAC – Dipartimento di Salerno	Parere favorevole con prescrizioni prot. n. 0026591/2022 del 03/05/2022
----	--	--	---------------------------------	--

Si precisa che il proponente richiedeva in fase di istanza, ai sensi della DGR n. 538/2019, di rinviare alle fasi successive al rilascio del PAUR i seguenti titoli:

- **Autorizzazione antisismica** di cui all'articolo 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 al cui rilascio è competente la UOD 50 18 17 Genio Civile di Salerno.

D. ELENCO DEI PARERI FAVOREVOLI SENZA CONDIZIONI ACQUISITI IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL' ART.14-TER DELLA L. N.241/1990 E NON RIENTRANTI NEL PRONUNCIAMENTO DEL RAPPRESENTANTE UNICO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E DEL RAPPRESENTANTE UNICO DELLA REGIONE CAMPANIA

ID	Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio	Riferimenti normativi	Autorità competente al rilascio del titolo
02	Nulla osta preliminare all'attraversamento, all'uso delle strade di competenza ed alla verifica delle fasce di rispetto, ai sensi del D.lgs. 285/92 (Codice della strada) e s.m.i.	D.lgs. 285/92	Comune di Olevano sul Tusciano Provincia di Salerno

CONCLUSIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Il Responsabile del Procedimento, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 241/1990 e s.m.i., sulla base delle posizioni espresse dal Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato e dal Rappresentante della Regione Campania in seno alla Conferenza di Servizi, nonché delle posizioni acquisite nel corso del procedimento dagli altri soggetti coinvolti, considerato che non sono stati rilasciati pareri sfavorevoli, come riportate nel Rapporto finale della Conferenza, alle quali rimanda integralmente, conclude favorevolmente la Conferenza di Servizi indetta con prot. n. PG/2022/0182554 del 05/04/2022 in ordine al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per la realizzazione e l'esercizio del progetto denominato *“Impianto di produzione di energia da fonte solare da 29,231 MW nel Comune di Battipaglia (SA) e opere connesse nei Comuni di Battipaglia, Olevano sul Tusciano e*

Montecorvino Rovella” presentato dalla Società EDISON ENERGIE RINNOVABILI con istanza prot. reg. n. 48441 del 29/01/2021, con le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi espressi a mezzo dei pareri esposti nella presente bozza di Rapporto finale.

Si passa alla trattazione del terzo punto all’OdG.

Il RdP elenca quindi i provvedimenti delle singole amministrazioni e soggetti gestori di pubblici servizi partecipanti alla seduta decisoria della Conferenza di Servizi, che devono essere allegati al provvedimento finale al fine di poter rinnovare, se non vi sono modifiche ambientalmente rilevanti, esclusivamente i singoli provvedimenti di autorizzazione del progetto da realizzare senza dover effettuare una verifica di assoggettabilità a VIA o una nuova VIA.

E. ELENCO DEI PROVVEDIMENTI DA EMANARE CHE SARANNO CONTENUTI NEL PAUR E TEMPISTICA CONCORDATA PER IL RILASCIO

- Decreto di Valutazione di Impatto Ambientale da rilasciarsi a cura dello Staff 501792 entro il giorno 10/10/2022;
- Autorizzazione al mutamento della destinazione d’uso da rilasciarsi a cura del Comune di Battipaglia entro il 12/10/2022;
- Provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del Dlgs 387/2021 da rilasciarsi a cura della UOD 50.02.03 entro il 17/10/2022;

TEMPISTICA PER IL RILASCIO DEL PAUR: PAUR entro il 24/10/2022 compatibilmente con il rilascio degli altri titoli che devono essere contenuti nel PAUR.

Ai sensi dell’art. 6 “*Compiti del responsabile del procedimento*”, comma 1, lettera e) della L. 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento trasmette tutti gli atti del presente procedimento alla Dirigente dello Staff 50 17 92 Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali della Regione Campania, competente per l’adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Inoltre, rammenta che, ai sensi del paragrafo 6.2.4.7 “*Determinazione motivata di conclusione della conferenza ovvero provvedimento autorizzatorio unico regionale*” degli “*Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania*” approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 680 del 7 novembre 2017, la determinazione motivata di conclusione della conferenza, che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale, è adottata con decreto dirigenziale e recherà in allegato:

- il Rapporto finale della Conferenza di Servizi;
- il provvedimento di VIA;
- le autorizzazioni e i titoli abilitativi rilasciati secondo l’elenco riportato per la realizzazione e l’esercizio del progetto.

Il rilascio del PAUR è subordinato a quanto prescritto dall’art. 3 della LR 59/2018 e s.m.i..

Il presente Rapporto finale viene letto, condiviso ed approvato dai partecipanti alla seduta della conferenza di servizi del 26.09.2022. Ai fini della sottoscrizione, il documento sarà inviato ai partecipanti a mezzo e-mail attraverso piattaforma Adobe Sign. La firma elettronica apposta sarà certificata da Adobe Sign, garantendo l’identità del firmatario e la convalida presso autorità di certificazione accreditate.

Si ricorda che documentazione inerente alla procedura *de qua* è pubblicata e consultabile sul sito tematico regionale VIA VAS VI al seguente link:

http://vias.via.regionecampania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8901_prot_2021.48441_del_29-01-2021.via

Il presente Rapporto Finale sarà pubblicato sul sito tematico istituzionale regionale e ne sarà data comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

La presente riunione di conferenza di servizi si chiude alle ore 12.20.


ALLEGATI AL RAPPORTO FINALE: ID 00, ID 01a, ID 01b, ID 01c, ID 01d, ID 03, ID 04, ID 07, ID 08, ID 09, ID 11a, ID 11b, ID 12, ID 14a, ID 14b, ID 14c, ID 15, ID 16, ID 17, ID 18 come riportati nella tabella §C

*Dirigente Staff 501792 /
Rappresentante Unico della Regione Campania
avv. Simona Brancaccio*



[Simona Brancaccio \(29/set/2022 08:57 GMT+2\)](#)

*Responsabile del Procedimento ex L. 241/90
ing. Antonio Ronconi*



*Regione Campania - UOD 50.02.03
arch. Francesca De Falco*

Francesca De Falco

[Francesca De Falco \(29/set/2022 12:58 GMT+2\)](#)

*Regione Campania - UOD 50.18.07
ing. Laura Genise*

Laura Genise

[Laura Genise \(03/ott/2022 17:36 GMT+2\)](#)

*Soprintendenza / Rappresentante Unico
Amministrazioni Statali
dott.ssa Maria Tommasa Granese*



*Regione Campania – Staff 50.17.92
dott. Paolo Mirra*



*Regione Campania – UOD 50.07.20
dott. Amedeo D'Antonio*



*Edison Energie Rinnovabili
dott. Risorto Tocci*

Tocci Risorto

[Tocci Risorto \(29/set/2022 10:14 GMT+2\)](#)

*Regione Campania – UOD 50.07.26
dott. Giuseppe Gallo*

Gallo Giuseppe

[Gallo Giuseppe \(04/ott/2022 08:23 GMT+2\)](#)

arch. Antonio Manco



*Comune di Battipaglia
arch. Angela Costantino*

Angela Costantino

[Angela Costantino \(04/ott/2022 08:35 GMT+2\)](#)

ing. Fulvio Scia

Fulvio Scia

[Fulvio Scia \(29/set/2022 09:49 GMT+2\)](#)