

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

Oggetto: CUP 9321 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al progetto di *“Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 8,6 MWp con storage da 4 MW in località Macchiacupa nel Comune di Ariano Irpino (AV)”* – Proponente Solar Farm Ariano Irpino S.r.l. (ex Energia & Servizi s.r.l.) – **Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art.14, comma 4, della L. 241/1990. Rapporto Finale del 06/11/2023**

1. DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Il progetto in esame consiste nella realizzazione, esercizio e dismissione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 8,6 MWp con storage da 4 MW, comprese le opere ed infrastrutture connesse. Il sito su cui si intende realizzare il campo fotovoltaico è situato in località “Macchiacupa” nel comune di Ariano Irpino (AV).

L'impianto si estende complessivamente su una superficie catastale pari a 163.019 mq, dei quali circa 79.768 mq saranno occupati dai moduli fotovoltaici, 67 mq saranno occupati dai power station, 7.036 mq saranno occupati dalla viabilità perimetrale, 402 mq saranno occupati dalle opere di mitigazione, 620 mq saranno occupati dallo storage energetico, 80 mq dai locali quadri e apparecchiature elettriche di campo e 20 mq dal locale cabina parallelo fotovoltaico-storage per un totale di superficie occupata pari a 87.993 mq (circa il 53,8%). Esso sarà costituito da un totale di 11.814 moduli fotovoltaici da 695 W disposti su 537 strutture tracker mono-assiali ancorate direttamente al suolo tramite pali infissi nel terreno senza utilizzo di alcun tipo di fondazione in cemento.

Il progetto prevede la realizzazione di una recinzione perimetrale a delimitazione dell'area di installazione dell'impianto; la recinzione sarà formata da rete metallica a pali battuti. Tale recinzione verrà installata in modo da garantire lungo tutto il perimetro dell'impianto un varco di 10 cm per consentire il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia.

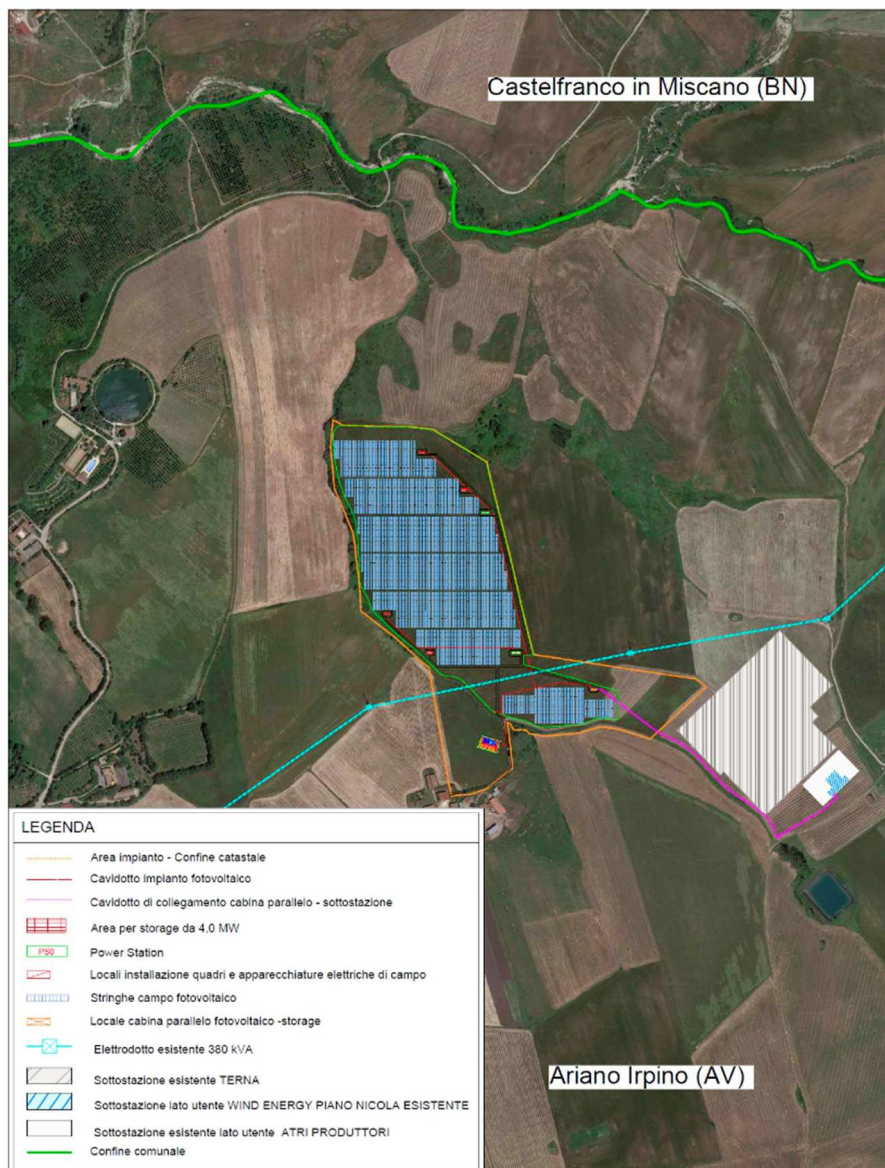


Figura 2 - Inquadramento su ortofoto, con evidenza dell'area di intervento

2. ITER PROCEDURALE

- Con nota acquisita al prot. reg. 213714 del 21 aprile 2022 la società Energia & Servizi s.r.l. ha trasmesso istanza di VIA nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., con richiesta dei titoli necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto come individuati dallo stesso proponente, relativamente al progetto di "Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 8,6 MWp con storage da 4 MW in località Macchiacupa nel Comune di Ariano Irpino (AV)"; all'istanza è stato assegnato il CUP 9321;

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

- con nota prot. reg. n. 250717 del 12/05/2022, trasmessa a mezzo pec in pari data, è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione della documentazione relativa all'istanza in epigrafe sulle pagine web dedicate alla VIA-VI-VAS, indicando in 20 giorni dalla data di trasmissione della citata nota il termine entro cui verificare la completezza della documentazione pubblicata e far pervenire allo Staff Valutazioni Ambientali le proprie eventuali richieste di perfezionamento della documentazione;
- entro il suddetto termine sono pervenute le richieste di perfezionamento riscontrate dal proponente con nota prot. reg. 349508 del 06/07/2022. A seguito di comunicazione della UOD 50 07 20 prot. n. 392409 del 29/07/2022 di incompletezza dei documenti prodotti dal proponente, riscontrata da quest'ultimo con nota acquisita a mezzo pec in pari data, la UOD 50 07 20 ha infine comunicato la procedibilità dell'istanza in parola con propria nota prot. n. 434215 del 05/09/2022;
- lo Staff Valutazioni Ambientali con nota prot. 444004 del 12/09/2022 ha comunicato a tutti i soggetti il subentro della Società Solar Farm Ariano Irpino S.r.l. nella titolarità dell'istanza relativa al progetto contrassegnato con CUP 9321;
- a seguito della procedibilità amministrativa, **in data 05/12/2022 è stato pubblicato l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del Dlgs 152/2006;**
- con nota prot. 604800 del 12/05/2022 lo Staff Valutazioni Ambientali ha avviato il procedimento in epigrafe ed ha altresì comunicato i termini della procedura;
- con nota prot. prot. 7459 del 05/01/2023 lo Staff Valutazioni Ambientali ha ricordato a tutti gli Enti/Amministrazioni interessate i termini per la trasmissione delle eventuali richieste di chiarimenti e integrazioni;
- con nota prot. 60183 del 03/02/2023 lo Staff Valutazioni Ambientali ha trasmesso la richiesta di integrazioni e chiarimenti di cui all'art. 27-bis co. 5 del Dlgs 152/2006;
- con nota prot. 100820 del 24/02/2023 lo Staff Valutazioni Ambientali ha accordato la sospensione di 90 gg dei termini di cui alla nota prot. 60183 del 03/02/2023 richiesta dalla società proponente;
- con nota acquisita al prot. 272720 del 26/05/2023 la società Società Solar Farm Ariano Irpino S.r.l. ha trasmesso della documentazione a riscontro della nota prot. 60183 del 03/02/2023;
- in data 30 maggio 2023 è stato pubblicato l'avviso della seconda consultazione di cui all'art. 27-bis, co. 5 del Dlgs 152/2006;
- con nota prot. 278339 del 30/05/2023 lo Staff Valutazioni Ambientali ha convocato al Conferenza di Servizi di cui all'art. 27-bis, co. 6 del Dlgs 152/2006 prevedendo la prima seduta per l'11 luglio 2023;
- con nota prot. 463242 del 14/06/2023 l'ANAS ha comunicato l'assenza di interferenze fra i lavori in progetto con aree o strade in gestione Anas, confermata con nota prot. 566143 del 14/07/2023;
- con nota M_D MARSUD prot. nr. 0019838 - 07-06-2023 la MARINA MILITARE COMANDO INTERREGIONALE MARITTIMO SUD Ufficio Infrastrutture e Demanio / Sezione Demanio ha confermato le proprie favorevoli determinazioni già partecipate con prot. n° 0021263 in data 09/06/2022;
- con nota prot. 128243 del 26/06/2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy Divisione XVII Ispettorato Territoriale Campania Unità Organizzativa III – Reti e servizi di comunicazione elettronica ha espresso il proprio Nulla Osta con prescrizioni e condizioni;

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

- a seguito della richiesta del proponente, con nota prot. 334586 del 30/06/2023 lo Staff Valutazioni Ambientali ha comunicato lo spostamento della data della prima seduta della Conferenza al 19/07/2023;
- **il giorno 19/07/2023 si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi;**
- con nota prot. 21112 del 19/07/2023 l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha comunicato che la proposta progettuale non è soggetta al proprio parere e che nulla osta per quanto di competenza, nel rispetto delle disposizioni ministeriali richiamate nella stessa nota;
- con nota prot. 371507 del 21/07/2023 lo Staff Valutazioni Ambientali ha trasmesso il resoconto della seduta della Conferenza del 19/07/2023 e contestualmente ha convocato la seduta del 29/09/2023;
- con pec del 26/07/2023 la società Solar Farm Ariano Irpino S.r.l. ha trasmesso il NULLA OSTA rilasciato dall'ENAC in data 07/06/2023 prot. ENAC-TSU-07/06/2023-0073119-P;
- con pec del 27/07/2023 la società Solar Farm Ariano Irpino S.r.l. ha trasmesso al Genio Civile di Ariano Irpino e per conoscenza allo Staff Valutazioni Ambientali della documentazione afferente al cavidotto di connessione;
- con nota prot. 610281 del 31/07/2023 l'ANAS ha comunicato di non aver riscontrato alcuna documentazione in variante rispetto alla precedente progettazione esaminata e ha confermato quanto già comunicato con la nota Anas prot. n. 463242 del 14/06/23;
- con nota del 31/07/2023 la società Solar Farm Ariano Irpino S.r.l. ha trasmesso al Genio Civile di Ariano Irpino e per conoscenza allo Staff Valutazioni Ambientali una ricevuta di un versamento;
- con nota del 12/09/2023 acquisita al prot. reg. 437096 del 14/09/2023 la società Solar Farm Ariano Irpino S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa a seguito della Conferenza del 19/07/2023;
- con pec del 18/09/2023 lo Staff Valutazioni Ambientali ha informato tutti i partecipanti al procedimento della pubblicazione delle integrazioni del proponente al consueto link della procedura;
- dal 21/09/2023, e fino al 02/10/2023, la documentazione afferente alle procedure di VIA, VInCA e VAS pubblicata sul portale regionale non è stata visibile e scaricabile per problemi strutturali di cui si ignorano le cause;
- con nota prot. 747825 del 27/09/2023 l'ANAS ha comunicato che non è stato possibile dare seguito all'istruttoria di competenza per l'impossibilità di accesso al link indicato;
- **il giorno 29/09/2023 si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi;**
- con pec del 29/09/2023 la società Solar Farm Ariano Irpino S.r.l. ha trasmesso alla SABAP di Salerno e Avellino un link dal quale scaricare la documentazione;
- con nota prot. 473677 del 05/10/2023 lo Staff Valutazioni Ambientali ha trasmesso il resoconto della seduta della Conferenza del 29/09/2023 e contestualmente ha convocato la seduta del 12/10/2023;
- con nota prot. 790527 del 11/10/2023 l'ANAS ha confermato l'assenza di interferenze con le strade di propria competenza ed ha evidenziato una interferenza con la SP54;
- con nota prot. 486294 del 11/10/2023 la UOD 50 07 22 Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa ha attestato l'assenza di colture DOC – DOCG;
- con nota prot. 485762 del 11/10/2023 la UOD 50 07 18 Ambiente Foreste e Clima ha confermato l'assenza di Usi Civici nell'area di intervento;

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

- con nota prot. 00760 del 11/10/2023 la società Solar Farm Ariano Irpino S.r.l. ha trasmesso un chiarimento relativo a quanto affermato dall'ANAS in merito alle interferenze con la SP54;
- **in data 12/10/2023 si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi;**
- con nota prot. 23759 del 17/10/2023 la SABAP di Salerno e Avellino ha trasmesso il proprio parere;
- con nota prot. 495673 del 17/10/2023 l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali ha comunicato la pubblicazione della Bozza di Rapporto Finale del 12/10/2023 e ha convocato la quarta seduta della Conferenza di Servizi;
- con nota prot. 0834683 del 25/10/2023 l'ANAS ha chiarito che non risultano esserci interferenze fra i lavori in oggetto con aree e/o strade in gestione Anas e che pertanto non è tenuta a rilasciare alcun parere in merito;
- con DD n. 21 del 25/10/2023 il Genio Civile di Ariano Irpino ha rilasciato il parere favorevole ai sensi del TU 1775/1933 sulla linea elettrica;
- con nota prot. 22970 del 25/10/2023 i Vigili del Fuoco di Avellino hanno comunicato le condizioni per poter procedere in merito al parere di merito in materia di sicurezza antincendio;
- con nota prot. 778 del 26/10/2023 la società Solar Farm Ariano Irpino S.r.l. ha evidenziato la corrispondenza già intercorsa in merito al parere dei Vigili del Fuoco di Avellino e la loro precedente espressione riferita all'assenza di competenza;
- con DD n. 35 del 27/10/2023 è stato rilasciato il provvedimento di VIA;
- con nota prot. 789 del 02/11/2023 la società Solar Farm Ariano Irpino S.r.l. ha trasmesso il Piano delle indagini preventive in materia archeologica;
- con nota prot. 23685 del 03/11/2023 i Vigili del Fuoco di Avellino hanno chiesto di confermare la condizione di non assoggettabilità a suo tempo dichiarata dalla Società proponente laddove risultasse immutata rispetto a quella dichiarata dal titolare dell'attività con nota prot. n° 393 del 06/06/2023, acquisita in pari data al prot. n° 13933, al fine di poter considerare tuttora valido quanto comunicato con la nota prot. n° 14147 del 08/06/2022;
- con nota prot. 801 del 03/11/2023 la società Solar Farm Ariano Irpino S.r.l. ha confermato la dichiarazione di non assoggettabilità a suo tempo già trasmessa;
- con nota prot. 23727 del 03/11/2023 i Vigili del Fuoco di Avellino, preso atto della condizione di non assoggettabilità delle opere a farsi ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi del D.P.R. n° 151/2011, come da dichiarazione resa dal titolare dell'attività trasmessa per conoscenza anche a codesto ufficio, hanno comunicato la non competenza nell'ambito del procedimento de quo;
- con pec del 6/11/2023 è stato trasmesso il DD n. 102 del 06/11/2023, provvedimento di AU ex art. 12 del Dlgs 387/2003;
- **in data 06/11/2023 si è svolta la quarta e ultima seduta della Conferenza di Servizi.**

3. CONFERENZA DI SERVIZI DEL 19 LUGLIO 2023

Alla seduta sono presenti:

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali	Simona Brancaccio, Rappresentante Unico Regione Campania, Autorità competente VIA	
Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali	Nevia Carotenuto, Funzionaria STAFF e Responsabile del Procedimento PAUR Gemma D'Aniello, istruttore VIA	
Regione Campania - UOD 50 02 03 Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioenergia	Ing. Lorenzo gentile	Prot. 340129 del 04/07/2023
Regione Campania - UOD 50 07 18 Ambiente Foreste e Clima	ASSENTE	
Regione Campania - UOD 50 07 20 Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	Dott. Amedeo D'Antonio	Nota n 366135 del 19- 07-2023
Regione Campania - UOD 50 18 08 Genio civile di Ariano Irpino	ASSENTE	
Regione Campania UOD 50 07 22 Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa (ex 50 07 10, per AV)	ASSENTE	
Regione Campania - UOD 50 09 01 Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	ASSENTE	
Regione Campania 50 18 91 - Staff - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	ASSENTE	
ARPAC Dipartimento di Avellino	ASSENTE	

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
ARPAC Direzione Generale	ASSENTE	
Comando Provinciale dei VV.FF. Avellino	ASSENTE	
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino	Dott. Lorenzo Mancini (RUAS)	Nota prot. 50492 del 13/06/2023 il Prefetto di Avellino ha nominato la SABAP di Salerno e Avellino quale Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali Nota SABAP prot. 16878 del 18/07/2023 che individua il dott. Lorenzo Mancini quale RUAS
Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici Direzione Regionale per i Beni Culturali	ASSENTE	
ENAC	ASSENTE	
Aeronautica Militare Terza Regione Aerea Ufficio Territorio e Patrimonio	ASSENTE	
Comando Forze Operative Sud	ASSENTE	
Comando Marittimo Sud di Taranto	ASSENTE	
ENAV S.P.A.	ASSENTE	
Anas Campania	ASSENTE	
ASL Avellino	ASSENTE	
Snam Rete Gas	ASSENTE	
Ministero delle Imprese e del Made in Italy Divisione XVII Ispettorato Territoriale Campania Unità Organizzativa III – Reti e servizi di comunicazione elettronica	ASSENTE	
Ministero delle Imprese e del Made in Italy COMUNICAZIONI	ASSENTE	
Distretto Idrografico dell'Appennino meridionale	ASSENTE	

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
Provincia di Avellino	ASSENTE	
Comune di Ariano Irpino	ASSENTE	
Ente idrico campano	ASSENTE	
ENEL Distribuzione S.p.A	ASSENTE	

Per la società Solar Farm Ariano Irpino S.r.l. sono presenti Nando Zaccagnini, Amministratore Unico, l'ing. Fulvio Scia e il geom. Massimo Paradiso, giusta delega del 21/06/2023.

La dott.ssa Carotenuto chiede ai presenti di evidenziare eventuali motivi di conflitto di interesse con il procedimento de quo. Tutti i presenti dichiarano l'assenza di motivi di conflitto di interesse.

L'ordine del giorno della seduta è il seguente:

1. definizione dei lavori della Conferenza di Servizi;
2. verifica dell'elenco predisposto dal proponente in relazione alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto;
3. illustrazione del progetto, del riscontro alla richiesta di integrazioni e delle relative valutazioni ambientali da parte del proponente;
4. esiti delle istruttorie condotte sulla documentazione integrativa da parte dei Servizi
5. varie ed eventuali.

PUNTO 1 definizione dei lavori della Conferenza di Servizi;

La dott.ssa Carotenuto illustra l'ordinario andamento della Conferenza, che, secondo gli Indirizzi Operativi VIA ex DGR 613/2021, ai sensi della quale è stata trasmessa l'istanza, si svolge ordinariamente in tre sedute, per una durata massima di 90 giorni decorrenti dalla data della prima seduta della presente Conferenza di Servizi. La dott.ssa Carotenuto ricorda a tal proposito le modifiche apportate alla parte seconda del Dlgs 152/2006 dal DL 77/2021 convertito in L. 108/2021 e **ricorda le disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art. 27-bis del Dlgs 152/2006.**

Inoltre, ricorda che i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispongono quanto segue:

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

*4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. **Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque***

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale **nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.**

Pertanto, fermo restando l'intervento in Conferenza di tutti i soggetti invitati a vario titolo a partecipare, la posizione definitiva, univoca e vincolante delle amministrazioni statali e non statali deve essere espressa dal Rappresentante Unico, ove nominato nel caso delle Amministrazioni diverse dallo Stato.

La dott.ssa Carotenuto chiede se ci sono interventi sugli aspetti procedurali della Conferenza. Nessuno dei presenti chiede di intervenire.

PUNTO 2 verifica dell'elenco predisposto dal proponente in relazione alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto;

La dott.ssa Carotenuto con il contributo dei presenti procede a verificare le competenze dei soggetti a vario titolo invitati a partecipare al procedimento ed i titoli (autorizzazioni, concessioni, Nulla Osta, pareri, ecc. necessari per la realizzazione e l'esercizio del Progetto) sui quali gli stessi sono chiamati ad esprimersi, con l'eventuale specifica del "titolo" già rilasciato.

SOGGETTO	"TITOLO"	STATO
Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali	Provvedimento di VIA Piano preliminare di utilizzo Terre e Rocce da scavo	
Regione Campania - UOD 50 02 03 Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioenergia	Autorizzazione Unica art. 12 del Dlgs 387/2003	
Regione Campania - UOD 50 07 18 Ambiente Foreste e Clima	Usi Civici	Prot. 260479 del 18/05/2022. Non sono stati rilevati Usi Civici nelle aree di intervento
Regione Campania - UOD 50 07 20 Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	Parere inerente alla valutazione della capacità d'uso dei suoli	
Regione Campania - UOD 50 18 08 Genio civile di Ariano Irpino	Nulla Osta per autorizzazione	

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

SOGGETTO	“TITOLO”	STATO
	all'attraversamento di linee elettriche	
Regione Campania UOD 50 07 22 Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa (ex 50 07 10, per AV)	Attestazione assenza di colture DOC - DOCG	
Regione Campania - UOD 50 09 01 Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	Nessuno	
Regione Campania 50 18 91 - Staff - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	Nessuno	
ARPAC Dipartimento di Avellino	Parere Piano preliminare di Utilizzo Terre e Rocce da scavo DPR 120/2017 Compatibilità elettromagnetica	Prot. 5844/2023 del 24/01/2023. Favorevole con prescrizioni sul preliminare di PUT
ARPAC Direzione Generale	Nessuno	
Comando Provinciale dei VV.FF. Avellino	Non necessaria l'espressione	COM-AV.REGISTRO UFFICIALE.2022.0014147 come da dichiarazione resa dal titolare dell'attività si comunica la non competenza di questo Comando
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino		Il proponente riferisce che l'impianto è localizzato in area idonea ai sensi dell'art. 20, co. 8 lettera c-quater del Dlgs 199/2021
Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici Direzione Regionale per i Beni Culturali	Nessuno	

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

SOGGETTO	“TITOLO”	STATO
ENAC	Verifica interferenze con la navigazione aerea	nota di ENAC prot. n. 0078419-P del 27/06/2022 e prot. n. 86100 del 13/07/2022; Il proponente riferisce di una nota ENAC del 7 giugno 2023 e si ripromette di trasmetterla allo Staff con pec
ENAV S.P.A.	Verifica interferenze con la navigazione aerea	Vedasi ENAC
Aeronautica Militare Terza Regione Aerea Ufficio Territorio e Patrimonio	Parere ai sensi dell'art. 334 comma 1 del D.Lgs 66/2010	
Comando Forze Operative Sud	Nulla Osta	M_D AEC60ED REG2022 0073868 del 25-05-2022. Nulla Osta con prescrizioni sulla bonifica da ordigni bellici
Comando Marittimo Sud di Taranto	Nulla Osta	M_D MARSUD prot. nr. 0019838 - 07-06-2023 Confermano che non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione del progetto in argomento
Anas Campania	Nulla osta preventivo all'attraversamento, all'uso delle strade di competenza ed alla verifica delle fasce di rispetto, ai sensi del D.Lgs 285/92 (Codice della strada) e s.m.i., ove previsto	Prot. 463242 del 14/06/2023. Si è riscontrata la mancanza di interferenze fra i lavori in progetto con aree o strade in gestione Anas. Pertanto nessun parere deve essere reso.
ASL Avellino	Nessuno	
Snam Rete Gas	Parere su interferenze	Prot. 551/LAN del 23/05/2022

SOGGETTO	“TITOLO”	STATO
		Nelle aree interessate dalla realizzazione delle opere in oggetto, NON sono presenti impianti di proprietà della SNAM
Ministero delle Imprese e del Made in Italy Divisione XVII Ispettorato Territoriale Campania Unità Organizzativa III – Reti e servizi di comunicazione elettronica	Nulla Osta	Prot. 128243 del 26-06-2023. Nulla Osta con prescrizioni e condizioni
Distretto Idrografico dell'Appennino meridionale	Parere di conformità ai piani di bacino	
Provincia di Avellino	Non ci sono strade provinciali interessate	
Comune di Ariano Irpino	Nulla osta a costruire in analogia al DPR 380 del 2001 e smi assorbito dall'AU ex D.Lgs 387/03. Nulla osta alla realizzazione di opere interrato.	
Ente idrico campano	Nessuno	
ENEL Distribuzione S.p.A	Nessuno	
TERNA	STMG e benessere finale per la connessione alla rete elettrica/voltura	Il proponente riferisce che è già agli atti del procedimento. L'ing. Lorenzo Gentile della UOD 50 02 03 conferma

Sulla scorta della ricognizione effettuata risulta che i “titoli” da acquisire successivamente al PAUR ai sensi dell’art. 27-bis, comma 7-bis del Dlgs 152/2006 (da rilasciarsi sulla progettazione esecutiva o successivamente) sono i seguenti:

- Autorizzazione Sismica (competente il Genio Civile di Ariano Irpino)
- Verifica della necessità di bonifica da ordigni bellici (competente Ufficio Bonifica Ordigni Bellici (B.C.M.) del 10° Reparto Infrastrutture – Napoli)

PUNTO 3 illustrazione del progetto, del riscontro alla richiesta di integrazioni e delle relative valutazioni ambientali da parte del proponente

L'ing. Fulvio Scia della società Solar Farm Ariano Irpino S.r.l. illustra il progetto comprensivo delle integrazioni e chiarimenti forniti.

PUNTO 4 esiti delle istruttorie condotte sulla documentazione integrativa da parte dei Servizi

La dott.ssa Carotenuto dà la parola ai rappresentanti dei servizi intervenuti.

Interviene **l'avv. Simona Brancaccio** che cede la parola all'istruttore VIA.

La **dott.ssa D'Aniello** chiarisce che le è stata assegnata l'istruttoria a procedura in corso, dopo la richiesta di integrazioni, a causa del trasferimento ad altra Amministrazione del precedente istruttore. In merito alle integrazioni trasmesse rappresenta quanto segue.

1) Era stato richiesto di fornire una planimetria in scala di dettaglio con l'ubicazione di tutte le aree di stoccaggio e di transito (sia dell'impianto che delle opere accessorie) previste e citate a pag. 141 dello SIA; La nuova planimetria "Amb_01 Layout cantiere_signed.pdf" trasmessa non mostra quanto richiesto; trasmettere planimetria che con dettaglio descriva l'ubicazione all'interno del cantiere delle aree dedicate allo stoccaggio di rifiuti, quelle dedicate allo stoccaggio dei materiali e quelle dedicate allo stoccaggio dei terreni da scavo. Chiarire se l'area di cantiere è dimensionata per contenere separatamente i diversi materiali sopra citati e in che maniera è collegata alla viabilità esistente.

2) Era stato richiesto di integrare il Piano di Manutenzione, aggiungendovi le modalità della pulizia periodica dei moduli fotovoltaici ed indicando la frequenza di esecuzione di tutte le attività ivi previste. Il Piano non è stato aggiornato ma le informazioni sono riportate nel SIA. Si chiede di aggiornarlo con le medesime indicazioni presenti nel SIA.

3) Dal SIA inizialmente presentato e dal riscontro alla richiesta di integrazioni non si evince chiaramente se la Sottostazione di Elevazione di Utenza (S.E.U.), e i raccordi aerei fanno parte del presente progetto o sono stati oggetto di altre procedure autorizzative, non risultando ad oggi ancora realizzati. Nel primo caso ne vanno valutati gli impatti nel secondo caso va chiarito se i tempi di realizzazione degli stessi siano coerenti con la messa in esercizio dell'impianto de quo.

4) Nell'elaborato "Amb_03 PAI Rischio frana_signed.pdf" trasmesso a riscontro delle integrazioni non si evince la presenza di alcun rischio idrogeologico. Da confronti effettuati dallo STAFF 501792 risulta che una piccola porzione (angolo sud-est) dell'area di impianto ricade in "Area di media - alta attenzione - A3" ed è conseguentemente vincolata per rischio/pericolosità da frana di classe PSAI. Chiarire tale discrasia.

5) L'impianto è molto prossimo ad un impluvio/canale. A riguardo si chiede:

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

- di fornire dettagli sulla natura dello stesso chiarendo tra l'altro se si applicano le disposizioni del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche). In quest'ultimo caso, in relazione alla distanza dei moduli fotovoltaici dallo stesso deve essere mantenuta una distanza di 10 m dall'argine. Il proponente calcola i 10 m dalla mezzeria. Fornire chiarimenti.

- Il proponente fornisce un elaborato con la distribuzione delle aree a verde perimetrali nel quale l'area prossima al canale non è considerata sebbene sia stato richiesto in sede di richiesta di integrazione. Si chiede di motivare la scelta effettuata. Qualora si ritenesse di dover integrare la siepe nell'area del canale dove è già presente la vegetazione igrofila, va prevista una piantumazione di rinforzo utilizzando le stesse specie già presenti;

- Il canale sarà bypassato tramite metodologia TOC. Gli elaborati cartografici di dettaglio non risultano soddisfacenti perchè sono solo parzialmente quotati e non è chiaro a che distanza siano dal canale siano il punto di ingresso e di uscita. Il compluvio appare inoltre intubato per "attraversamento strada esistente". Fornire elaborato cartografico con dati dimensionali e fornire chiarimenti sull'intubamento del canale lungo il percorso dello stesso specificando se si tratta di intubamento esistente o da operare con il presente progetto.

6) La siepe, considerato il suo ruolo di mitigazione dell'impatto sulla biodiversità, dovrà avere un sesto d'impianto quanto più prossimo alle condizioni di naturalità. Pertanto, a miglioramento di quanto riportato nell'elaborato Rel_misure di mitigazione e compensazione-signed_signed, nella tipologia 1 la distanza tra le specie arbustive della stessa fila dev'essere di 1 m invece che 2 m. La distanza interfilare va ridotta e per le specie arbustive va portata ad 1,50 m in modo da ottenere tre file di arbusti. Per la tipologia 2 la distanza tra le specie arbustive della stessa fila dev'essere di 1 m invece che 2 m e va adottato un sesto d'impianto a doppia fila con una distanza interfilare 1,50 m.

7) Riguardo alle modalità realizzative della recinzione il riscontro è esaustivo ma il varco perimetrale di 10 cm andrebbe portato almeno a 15 cm, se si mantengono i varchi più ampi (30x60 cm) ad una distanza di 20 m. In alternativa, lasciare il varco perimetrale a 10 cm e aumentare il numero di varchi più ampi (30x60 cm) ogni 10 m. Precisare quale delle due scelte saranno adottate.

Le suddette proposte, se condivise, vanno integrate nell'elaborato Rel misure di mitigazione e compensazione-signed_signed.

7) Rispetto agli aspetti florofaunistici si ritiene che le informazioni fornite descrivano in maniera soddisfacente lo stato naturalistico dell'area, ma manca una cartografia adeguata e georeferenziata dei dati floristici e faunistici descritti. Si richiede inoltre un approfondimento relativo a rettili e anfibi potenzialmente rinvenibili nell'area di intervento in prossimità del canale.

9) Fornire il fotoinserimento dell'impianto FV nel paesaggio visibile dall'Agriturismo Tenuta Macchiacupa.

10) L'analisi degli impatti cumulativi è carente e non tiene conto di tutti gli impianti autorizzati o in via di realizzazione nell'area anche riferiti ad altre fonti FER (eolici). Non considera neppure gli impatti cumulativi rispetto alla Sottostazione di Elevazione di Utenza (S.E.U.) e ai raccordi aerei. Si invita a trattare adeguatamente quest'aspetto, con particolare riferimento agli impatti visivi.

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

Relativamente al Piano di monitoraggio:

11) Non è stato previsto nessun monitoraggio della gestione dei rifiuti. Inserire un adeguato indicatore

12) Il riscontro rispetto al monitoraggio di flora e fauna è esaustivo, ma va integrato con le seguenti precisazioni:

- Il monitoraggio post operam delle diverse componenti faunistiche deve svilupparsi su un arco temporale di almeno tre anni dall'entrata in esercizio;

- Vanno prodotti dei rapporti tecnici a cadenza annuale a seguito dell'attuazione del MA e sviluppati secondo i contenuti ed i criteri indicati nelle Linee Guida Nazionali. I rapporti tecnici dovranno contenere:

- le finalità specifiche dell'attività di monitoraggio condotta in relazione alla componente/fattore ambientale;
- la descrizione e la localizzazione (georeferenziata espressa in gradi decimali nel sistema di riferimento WGS84) delle aree di indagine e delle stazioni/punti di monitoraggio;
- i parametri monitorati: strumentazione e metodiche utilizzate, periodicità, durata complessiva dei monitoraggi;
- l'articolazione temporale del monitoraggio in termini di frequenza e durata
- i risultati del monitoraggio e le relative elaborazioni e valutazioni, comprensive delle eventuali criticità riscontrate e delle relative azioni correttive intraprese.

Infine, sarebbe opportuno sin d'ora prevedere la pubblicazione annuale su una pagina web dedicata al progetto dei dati di monitoraggio per consentire la consultazione e messa a disposizione dei dati ambientali a favore di soggetti pubblici e degli Enti interessati nonché l'invio allo STAFF Valutazioni Ambientali del link a cui i dati saranno pubblicati.

Qualora non si condividano queste modalità di impostazione del Piano di Monitoraggio controdedurre puntualmente e adeguatamente. In caso contrario integrare già il Piano di Monitoraggio con tali previsioni.

L'ing. Scia, in merito a quanto rappresentato dalla funzionaria istruttrice VIA circa la SE di connessione alla rete elettrica nazionale, rappresenta che la medesima stazione di utenza è già stata realizzata da altro produttore con cui la società scrivente condividerà lo stallo.

Tale SE di utenza è in esercizio e funzionale al dispacciamento, nelle more che venga conclusa la SSE 380 kV di Terna in corso di realizzazione.

La **dott.ssa Carotenuto** legge e condivide a video la nota informale della SABAP trasmessa dal dott. Mancini.

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

L'ing. Scia, in merito alla nota della Soprintendenza di Salerno ed Avellino, di cui si è dato lettura in sede di CdS, rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, fa rilevare che le richieste formulate in merito ad integrazioni progettuali, risultano tardive, atteso che la procedura prevede una prima fase di verifica della completezza documentale ex art. 27bis comma 3 del D.lgs. 152.06 e smi, esperita senza che il MIC abbia rilevato alcuna necessità di intervenire, ed una seconda fase di verifica progettuale nel merito tecnico ed anche in questo caso, non si sono ricevute richieste specifiche nel merito paesaggistico ed archeologico.

Inoltre, si rappresenta che il DL 13 del 24/02/2023 pubblicato in GU n°47 del 24.02.2023, convertito in Legge n°41 del 21.04.2023, ha previsto l'abrogazione di "ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi atti o provvedimenti attuativi, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3 -bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387", abrogando, inoltre, il comma 2 dell'art. 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevedeva l'espressione del Ministero della cultura nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante, nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, di fatto stabilendo la necessità di acquisire il parere del MiC solo in caso di interessamento di vincoli paesaggistici.

Inoltre, il progetto in esame rientra tra le aree idonee elencate nell'art.20 comma 8 lettera c-quater del D.lgs. 199/21 e smi (area non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/04 e smi, né ricadente nella fascia di rispetto dai beni di cui alla parte seconda oppure dell'articolo 136).

Pertanto, atteso che le aree interessate dall'impianto NON sono interessate da Vincoli Paesaggistici ex art. 142 del D.lgs. 42/04 e smi, non è previsto il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 ed essendo l'impianto non ricadente nella fascia di rispetto (500 m) dai beni di cui alla parte seconda oppure dell'articolo 136, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere non vincolante, anche ai fini dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Rappresenta inoltre che, in un punto della nota in riscontro si fa riferimento erroneamente a piazzole che afferiscono evidentemente ad altro progetto di altra fonte, atteso che quello in esame è un impianto Fotovoltaico.

Infine, dichiara che, pur avendo già prodotto la VPIA allegata al progetto, la società si impegna ad integrarla secondo le indicazioni indicate dalla Soprintendenza.

Il **dott. D'Antonio** conferma la completezza della documentazione e degli elementi per esprimersi per quanto di propria competenza.

L'ing. Gentile, con riferimento alla richiesta di integrazione già a suo tempo formulata evidenzia la necessità di chiarimenti sui seguenti punti.

PUNTO 5 – Integrazione Relazione idrogeologica - idraulica

In merito alla carta idrogeologica e della vulnerabilità la Società Proponente dichiara:

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

“É doveroso segnalare che ad oggi l'autorità di bacino competente (Liri, Garigliano, Volturno) per l'area di intervento di che trattasi non ha ancora predisposto la carta idrogeologica della vulnerabilità e la carta del rischio idraulico.”

Si chiede alla Società Proponente chiarimenti in merito e se è stata avanzata all'AdBM richiesta di parere per le opere di progetto.

PUNTO 14 – Piano Particolare dettagliato

Nelle sue controdeduzioni nel merito, la Società Proponente dichiara:

“Le due particelle oggetto di procedura ablativa, in ogni caso, saranno contrattualizzate bonariamente con i proprietari che a loro volta hanno acquisito il diritto sulle stesse a seguito di esproprio, atteso che la parte interessata dalla scrivente è una porzione libera e destinata al passaggio cavi per ingresso in stazione “

Si chiede alla Società Proponente chiarimenti in merito all'invio del modulo di richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, da inviare al Settore Energia 50 02 03, per la firma e la protocollazione.

PUNTO 17 – Parere AdBM

Considerato che alcune opere ricadono in aree cartografate nei piani stralcio dell'Autorità di bacino territorialmente competente, occorrerà verificare il rispetto delle norme di attuazione di tali piani e l'acquisizione del relativo parere dell'Ente;

La Società Proponente, nel merito rimanda alla tavola grafica PAI integrata nel contesto del chiarimento riguardo alla presentazione di adeguata cartografia di inquadramento territoriale dell'impianto oggetto di autorizzazione prodotta su base C.T.R. in scala 1:10.000, che non soddisfa la richiesta.

Pertanto, si chiede alla Società Proponente di chiarire con opportune motivazioni il rispetto delle norme di attuazione dei piani stralcio dell'AdBM territorialmente competente e del relativo parere.

PUNTO 20 – Aree Percorse da Fuoco

Si chiede di verificare se le particelle interessate dagli interventi proposti riguardino eventuali aree percorse dal fuoco;

La Società Proponente, nel merito rimanda alla cartografia di inquadramento territoriale dell'impianto oggetto di autorizzazione prodotta su base C.T.R. in scala 1:10.000 che non soddisfa la presente richiesta.

Pertanto, si chiede alla Società Proponente di chiarire in maniera articolata se le particelle che riguardano gli interventi ricadono in aree attraversate dal fuoco.

PUNTO 21 - Contratti disponibilità area e Contratti Definitivi

E' stata presentata una scrittura privata non registrata di un contratto preliminare di disponibilità dell'area. Inoltre, si precisa che, preventivamente al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003, occorrerà produrre adeguato titolo di disponibilità in capo al Proponente, consistente in un contratto definitivo oppure in un contratto che sancisca l'immissione in possesso dei beni.

Si chiede alla Società Proponente di integrare la documentazione con un atto fra le parti firmato, trascritto e registrato che sancisce la disponibilità delle aree oggetto dell'impianto entro la data fissata per la II CdS.

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

Così come si richiede di esibire il contratto di proprietà o di immissione in possesso a titolo oneroso dell'area oggetto del progetto definitivo, prima del rilascio del Decreto di AU ex D.lgs 387/2003 e ss.mm.ii art. 12

La **dott.ssa Carotenuto** comunica che nel frattempo alla pec dello Staff risulta pervenuta la nota prot. 16932-P del 19/07/2023 della SABAP per le province di Salerno e Avellino che verrà allegata al presente resoconto.

PUNTO 5 varie ed eventuali

La **dott.ssa Carotenuto** chiede al proponente se intende fornire gli elementi e la documentazione atti a chiarire quanto evidenziato in Conferenza e in che tempistica.

La società si impegna a trasmettere i chiarimenti e i documenti utili entro il 15/09/2023 e manleva sin da ora lo Staff Valutazioni Ambientali dalle responsabilità in ordine ad eventuali ritardi nella conclusione della Conferenza.

La **dott.ssa Carotenuto** comunica che la prossima seduta della Conferenza sarà programmata per il 29/09/2023 alle ore 10.30, data sulla quale tutti concordano.

4. CONFERENZA DI SERVIZI DEL 29 SETTEMBRE 2023

Il giorno **29/09/2023 alle ore 10.30** inizia la seconda seduta della Conferenza di Servizi.

Alla seduta sono presenti:

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
Ufficio Speciale 60 12 00 Valutazioni Ambientali	Simona Brancaccio, Autorità competente in materia di VIA e Rappresentante Unico Regione Campania ASSENTE	
Ufficio Speciale 60 12 00 Valutazioni Ambientali	Nevia Carotenuto, Funzionaria Ufficio Speciale e Responsabile del Procedimento PAUR	

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
	Gemma D’Aniello, istruttore VIA	
Regione Campania - UOD 50 02 03 Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioenergia	Ing. Lorenzo Gentile	Prot. 340129 del 04/07/2023
Regione Campania - UOD 50 18 08 Genio civile di Ariano Irpino	Geom. Dario Miano	Prot. 372042 del 21/07/2023
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino	Dott. Lorenzo Mancini (RUAS)	Nota prot. 50492 del 13/06/2023 il Prefetto di Avellino ha nominato la SABAP di Salerno e Avellino quale Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali Nota SABAP prot. 16878 del 18/07/2023 che individua il dott. Lorenzo Mancini quale RUAS

Per la società Solar Farm Ariano Irpino S.r.l. sono presenti Nando Zaccagnini, Amministratore Unico, l’ing. Fulvio Scia e il geom. Massimo Paradiso.

La dott.ssa Carotenuto chiede ai presenti di evidenziare eventuali motivi di conflitto di interesse con il procedimento de quo. Tutti i presenti dichiarano l’assenza di motivi di conflitto di interesse.

L’ordine del giorno della seduta è il seguente:

- 1. discussione;**
- 2. espressione dei pareri delle singole amministrazioni/enti e dei Rappresentanti unici;**
- 3. varie ed eventuali.**

La dott.ssa Carotenuto comunica che l’avv. Brancaccio, per gravi ed improvvisi impedimenti familiari, non parteciperà all’odierna seduta.

La dott.ssa Carotenuto comunica inoltre che dal 21/09/2023 ed ancora all’attualità la documentazione afferente alle procedure di VIA, VInC e VAS pubblicata sul portale regionale non è più visibile e scaricabile per problemi strutturali di cui si ignorano le cause e che al momento non è possibile prevedere la tempistica entro la quale verrà risolta tale problematica.

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

La dott.ssa Carotenuto riassume quanto accaduto a valle della Conferenza del 19/07/2023:

- con nota prot. 21112 del 19/07/2023 l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha comunicato che la proposta progettuale non è soggetta al proprio parere e che nulla osta per quanto di sua competenza, nel rispetto delle disposizioni ministeriali richiamate nella stessa nota;
- con nota prot. 371507 del 21/07/2023 lo Staff Valutazioni Ambientali ha trasmesso il resoconto della seduta della Conferenza del 19/07/2023 e contestualmente ha convocato la seduta del 29/09/2023;
- con pec del 26/07/2023 la società Solar Farm Ariano Irpino S.r.l. ha trasmesso il NULLA OSTA rilasciato dall'ENAC in data 07/06/2023 prot. ENAC-TSU-07/06/2023-0073119-P;
- con pec del 27/07/2023 la società Solar Farm Ariano Irpino S.r.l. ha trasmesso al Genio Civile di Ariano Irpino e per conoscenza allo Staff Valutazioni Ambientali della documentazione afferente al cavidotto di connessione;
- con nota prot. 610281 del 31/07/2023 l'ANAS ha comunicato di non aver riscontrato alcuna documentazione in variante rispetto alla precedente progettazione esaminata e ha confermato quanto già comunicato con la nota Anas prot. n. 463242 del 14/06/23;
- con nota del 31/07/2023 la società Solar Farm Ariano Irpino S.r.l. ha trasmesso al Genio Civile di Ariano Irpino e per conoscenza allo Staff Valutazioni Ambientali una ricevuta di un versamento;
- con nota del 12/09/2023 acquisita al prot. reg. 437096 del 14/09/2023 la società Solar Farm Ariano Irpino S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa a seguito della Conferenza del 19/07/2023;
- con pec del 18/09/2023 lo Staff Valutazioni Ambientali ha informato tutti i partecipanti al procedimento della pubblicazione delle integrazioni del proponente al consueto link della procedura;
- con nota prot. 747825 del 27/09/2023 l'ANAS ha comunicato che non è stato possibile dare seguito all'istruttoria di competenza per l'impossibilità di accesso al link indicato (si dà lettura della nota e si condivide la stessa a video).

La dott.ssa Carotenuto, per le motivazioni connesse all'impossibilità dei partecipanti di visionare la documentazione integrativa trasmessa dal proponente per le motivazioni già esposte, ritiene che non ci siano le condizioni per poter procedere secondo l'ordine del giorno. Tuttavia, considerata la presenza del rappresentante del Genio Civile di Ariano Irpino e la necessità emersa nella scorsa seduta, di chiarire se all'impluvio situato lungo i lati ovest e sud dell'impianto tra le particelle 843 e 837 del Foglio 2 di Ariano Irpino sono di applicazione le disposizioni del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, la dott.ssa Carotenuto chiede al geom. Miano di intervenire sull'argomento.

Il geom Miano comunica che l'impluvio di cui trattasi non è di natura demaniale e che pertanto allo stesso non si applicano le disposizioni del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.

La dott.ssa Carotenuto chiede se ci sono altri interventi.

Il dott. Mancini ribadisce quanto già riferito per le vie brevi, ovvero l'impossibilità di accedere alla documentazione del progetto e quindi l'impossibilità di completare l'istruttoria.

La Conferenza si chiude alle **ore 11.21** rinviando ad una successiva comunicazione la data della prossima Conferenza, per fissare la quale è necessario verificare la disponibilità della responsabile

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

dell'Ufficio Speciale considerate l'elevato numero di Conferenze di Servizi in corso di competenza dell'Ufficio.

5. CONFERENZA DI SERVIZI DEL 12 OTTOBRE 2023

Il giorno **12/10/2023 alle ore 10.15** inizia la terza seduta della Conferenza di Servizi.
 Alla seduta sono presenti:

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
Ufficio Speciale 60 12 00 Valutazioni Ambientali	Simona Brancaccio, Autorità competente in materia di VIA e Rappresentante Unico Regione Campania	
Ufficio Speciale 60 12 00 Valutazioni Ambientali	Nevia Carotenuto, Funzionaria Ufficio Speciale e Responsabile del Procedimento PAUR Gemma D'Aniello, istruttore VIA	
Regione Campania - UOD 50 02 03 Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioenergia	Ing. Lorenzo Gentile	Prot. 340129 del 04/07/2023
Regione Campania – UOD 50 07 20 Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	Dott. Amedeo D'Antonio	
Regione Campania - UOD 50 18 08 Genio civile di Ariano Irpino	Geom. Dario Miano	Prot. 372042 del 21/07/2023
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino	Dott. Lorenzo Mancini (RUAS) Arch. Ciampa a supporto	Nota prot. 50492 del 13/06/2023 il Prefetto di Avellino ha nominato la SABAP di Salerno e Avellino quale

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
		Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali Nota SABAP prot. 16878 del 18/07/2023 che individua il dott. Lorenzo Mancini quale RUAS

Per la società Solar Farm Ariano Irpino S.r.l. sono presenti Nando Zaccagnini, Amministratore Unico, l'Ing. Fulvio Scia e il geom. Massimo Paradiso.

La dott.ssa Carotenuto chiede ai presenti di evidenziare eventuali motivi di conflitto di interesse con il procedimento de quo. Tutti i presenti dichiarano l'assenza di motivi di conflitto di interesse.

L'ordine del giorno della seduta è il seguente:

1. **discussione;**
2. **espressione dei pareri delle singole amministrazioni/enti e dei Rappresentanti unici;**
3. varie ed eventuali.

Punto 1. DISCUSSIONE

La dott.ssa Carotenuto riassume quanto accaduto a valle della Conferenza del 29/09/2023:

- con pec del 29/09/2023 la società Solar Farm Ariano Irpino S.r.l. ha trasmesso alla SABAP di Salerno e Avellino un link dal quale scaricare la documentazione;
- con nota prot. 473677 del 05/10/2023 lo Staff Valutazioni Ambientali ha trasmesso il resoconto della seduta della Conferenza del 29/09/2023 e contestualmente ha convocato la seduta del 12/10/2023;
- con nota prot. 790527 del 11/10/2023 l'ANAS ha confermato l'assenza di interferenze con le strade di propria competenza ed ha evidenziato una interferenza con la SP54;
- con nota prot. 486294 del 11/10/2023 la UOD 50 07 22 Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa ha attestato l'assenza di colture DOC – DOCG;
- con nota prot. 485762 del 11/10/2023 la UOD 50 07 18 Ambiente Foreste e Clima ha confermato l'assenza di Usi Civici nell'area di intervento;
- con nota prot. 00760 del 11/10/2023 la società Solar Farm Ariano Irpino S.r.l. ha trasmesso un chiarimento relativo a quanto affermato dall'ANAS in merito alle interferenze con la SP54.

In merito alle presunte interferenze con la SP54 **la dott.ssa Carotenuto** chiede alla società proponente di illustrare ai presenti il proprio chiarimento.

L'Ing. Scia illustra quanto già trasmesso con nota prot. 00760 del 11/10/2023 dalla società Solar Farm Ariano Irpino S.r.l..

I presenti prendono atto che dalla documentazione presentata dal proponente si evince palesemente l'assenza di interferenze con la SP54.

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

Il **dott. Mancini** chiede chiarimenti circa un riferito vincolo archeologico in una frase a pag. 185 del SIA.

L'ing. **Scia** attesta che la frase deve essere intesa come riferita ad un buffer di 500 m dall'area di intervento, all'interno del quale si rinviene una Masseria tutelata, e che tra le opere del progetto e la suddetta Masseria si interpone la costruenda Stazione Elettrica di TERNA. Conferma l'assenza di vincoli nell'area di intervento.

Il **dott. Mancini** prende atto di quanto attestato dalla società proponente e riferisce che dalla ricognizione della SABAP sulle particelle interessate dal progetto e comunicate dalla società proponente non risultano vincoli archeologici.

Punto 2. ESPRESSIONE PARERI

La **dott.ssa Carotenuto**, fatte salve le espressioni in Conferenza dei presenti per le materie di propria competenza, riassume le determinazioni che all'attualità risultano acquisite,:

SOGGETTO	"TITOLO"	STATO
Regione Campania - UOD 50 07 18 Ambiente Foreste e Clima	Usi Civici	prot. 485762 del 11/10/2023 Non sono stati rilevati Usi Civici nelle aree di intervento
Regione Campania UOD 50 07 22 Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa (ex 50 07 10, per AV)	Attestazione assenza di colture DOC - DOCG	prot. 486294 del 11/10/2023
ARPAC Dipartimento di Avellino	Parere Piano preliminare di Utilizzo Terre e Rocce da scavo	Prot. 5844/2023 del 24/01/2023. Favorevole con prescrizioni sul preliminare di PUT
Comando Provinciale dei VV.FF. Avellino	Non necessaria l'espressione	COM-AV.REGISTRO UFFICIALE.2022.0014147 come da dichiarazione resa dal titolare dell'attività si comunica la non competenza di questo Comando
ENAC	Verifica interferenze con la navigazione aerea	NULLA OSTA rilasciato dall'ENAC in data 07/06/2023 prot. ENAC-TSU-07/06/2023-0073119-P

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

SOGGETTO	“TITOLO”	STATO
Comando Forze Operative Sud	Nulla Osta	M_D AEC60ED REG2022 0073868 del 25-05-2022. Nulla Osta con prescrizioni sulla bonifica da ordigni bellici
Comando Marittimo Sud di Taranto	Nulla Osta	M_D MARSUD prot. nr. 0019838 - 07-06-2023 Confermano che non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione del progetto in argomento
Aeronautica Militare Terza Regione Aerea Ufficio Territorio e Patrimonio	Parere ai sensi dell'art. 334 comma 1 del D.lgs. 66/2010	Nota prot. 0033283 dell'11/07/2022 Per il territorio del comune di Ariano Irpino il parere deve intendersi come favorevolmente espresso
Anas Campania	Nulla osta preventivo all'attraversamento, all'uso delle strade di competenza ed alla verifica delle fasce di rispetto, ai sensi del D.lgs 285/92 (Codice della strada) e s.m.i., ove previsto	Nota prot. 790527 del 11/10/2023. Si è riscontrata la mancanza di interferenze fra i lavori in progetto con aree o strade in gestione Anas. Pertanto nessun parere deve essere reso.
Snam Rete Gas	Parere su interferenze	Prot. 551/LAN del 23/05/2022 Nelle aree interessate dalla realizzazione delle opere in oggetto, NON sono presenti impianti di proprietà della SNAM
Ministero delle Imprese e del Made in Italy Divisione XVII Ispettorato Territoriale Campania Unità Organizzativa III – Reti e servizi di comunicazione elettronica	Nulla Osta	Prot. 128243 del 26-06-2023. Nulla Osta con prescrizioni e condizioni

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

SOGGETTO	“TITOLO”	STATO
Distretto Idrografico dell'Appennino meridionale	Parere di conformità ai piani di bacino	nota prot. 21112 del 19/07/2023 l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha comunicato che la proposta progettuale non è soggetta al proprio parere e che nulla osta per quanto di competenza, nel rispetto delle disposizioni ministeriali richiamate nella stessa nota;
TERNA	STMG e benessere finale per la connessione alla rete elettrica/voltura	Agli atti del procedimento. L'Ing. Lorenzo Gentile della UOD 50 02 03 conferma

In merito ai “titoli”, la **dott.ssa Carotenuto** evidenzia che non risultano acquisite agli atti le determinazioni dell'ARPAC Dipartimento di Avellino in merito alla compatibilità elettromagnetica.

Si passa all'espressione dei pareri.

La **Responsabile dell'Ufficio Speciale in qualità di Autorità competente alla VIA**, dà la parola alla dott.ssa D'Aniello che illustra la proposta di parere VIA, riportando le conclusioni della allegata scheda istruttoria:

Considerato che:

- il progetto proposto risulta coerente con gli obiettivi e le strategie del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e concorre, attraverso l'uso della fonte solare in sostituzione di quella fossile, al raggiungimento degli obiettivi nazionali di transizione energetica contenuti nel PNIEC e PNRR;
- gli impianti a energie rinnovabili rappresentano una delle leve più importanti per raggiungere l'obiettivo di decarbonizzazione che l'Italia, di concerto con i partner europei, ha stabilito al fine di mettere fuori servizio (phase out) gli impianti termoelettrici a carbone entro il 2025;
- l'intervento è finalizzato a sviluppare fonti rinnovabili, ad aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti e a diminuire le importazioni energetiche; ad integrare i mercati energetici; a promuovere lo sviluppo sostenibile, con riduzione delle emissioni di CO₂;

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

- lo studio di impatto ambientale, a seguito delle integrazioni pervenute durante il procedimento e dei chiarimenti trasmessi a seguito della prima seduta di CdS, è coerente con quanto stabilito dall'art. 22 del D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dall'allegato VII alla parte seconda del medesimo decreto;
- lo Studio di Impatto Ambientale contiene una descrizione dettagliata delle opere di progetto, della vincolistica in relazione all'ubicazione, delle alternative (compresa l'alternativa zero), e ha individuato la natura, l'entità e la tipologia dei potenziali impatti sull'ambiente;
- al termine delle fasi di consultazione pubblica previste dall'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;
- dallo studio di impatto ambientale emerge che l'impianto fotovoltaico e le sue opere connesse, per come progettato e localizzato, non genera impatti negativi e significativi sull'ambiente;
- le misure di mitigazione previste (in fase di cantiere, di esercizio e dismissione) per ciascuna componente ambientale considerata riducono gli effetti ambientali dell'opera;
- il progetto non interferisce con aree naturali tutelate a livello comunitario "Rete Natura 2000" (pSIC, SIC, ZSC, ZPS), aree IBA e Ramsar e aree naturali protette (L. 394/1991);
- nel corso del procedimento è stata conseguita l'ottimizzazione del progetto, mediante: a) la revisione del quadro programmatico in relazione al Piano Faunistico Venatorio Regionale e Provinciale; b) la classificazione dell'impianto come fotovoltaico integrato con l'agricoltura e non come Agrivoltaico ai sensi delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" pubblicate dal MITE a Giugno 2022; c) il perfezionamento dei contenuti tecnici e delle analisi al fine della valutazione degli impatti; d) la riformulazione e integrazione delle misure di mitigazione; e) l'elaborazione di un PMA;

si propone all'Autorità competente in materia di VIA, di esprimere parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale con le seguenti condizioni:

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST-OPERAM (fase di esercizio)
2	Numero Condizione	1
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➤ Misure di mitigazione
4	Oggetto della condizione	Dare evidenza della realizzazione della recinzione e della siepe perimetrale attraverso report periodici, a cadenza annuale per una durata di due anni. I rapporti devono descrivere le attività svolte, anche attraverso documentazione fotografica e cartografica.

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

N.	Contenuto	Descrizione
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	POST-OPERAM La condizione sarà ottemperata con la trasmissione all'Ufficio Valutazioni Ambientali del link in cui i dati saranno pubblicati e l'Ufficio provvederà alla pubblicazione dello stesso nella pagina dedicata al procedimento.
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Ufficio Speciale 601200 Valutazioni Ambientali

N.	Contenuto	Descrizione
N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE-OPERAM e POST-OPERAM
2	Numero Condizione	2
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➤ Monitoraggio ambientale
4	Oggetto della condizione	Il PMA (inteso come elaborato: <u>Punto 4 2.8.11.12 Sia 01 Rev 01 Integrazione PMA signed signed</u>) relativamente alla componente biodiversità va integrato con i seguenti punti: <u>Avifauna (nidificante e migratoria), Mammiferi, Rettili e Anfibi.</u> - Ad ogni rilievo devono essere associati almeno i seguenti metadati: identificativo univoco della scheda di campo; data; rilevatore; dati climatici: temperatura, nuvolosità, velocità del vento, ora di inizio e di fine del rilievo. - Ogni sessione di campionamento va documentata fotograficamente (<i>Photo-point</i>) e le foto devono essere datate, georeferenziate e contenere le

N.	Contenuto	Descrizione
		indicazioni della stazione di rilievo (software di riferimento <i>SpotLens</i> o simili). • <u>I rilievi vanno effettuati prima dell'inizio dei lavori e per almeno 3 anni dopo la messa in esercizio dell'impianto.</u> <u>Chiroterofauna</u> • Il monitoraggio della chiroterofauna deve prevedere l'impiego esclusivo di rilevatori di ultrasuoni (bat-detector) in modalità <i>time expansion</i> e di software specialistici per l'analisi delle emissioni sonore. • Ad ogni rilievo devono essere associati almeno i seguenti metadati: identificativo univoco della scheda di campionamento; data; ora; dati climatici; rilevatore; caratteristiche tecniche del Bat-detector, dati tecnici di registrazione, software di analisi segnali ultrasonori, specie rilevate, numero individui, file associato. I file di registrazione dei segnali acustici, di ogni attività di monitoraggio realizzata, devono essere allegati alla documentazione da trasmettere alla regione Campania così come specificato di seguito. • Ogni sessione di campionamento va documentata fotograficamente (<i>Photo-point</i>) e le foto devono essere datate, georeferenziate e contenere le indicazioni della stazione di rilievo (software di riferimento <i>SpotLens</i> o simili). • I rilievi vanno effettuati prima dell'inizio dei lavori e per almeno 3 anni dopo la messa in esercizio dell'impianto. I dati di monitoraggio vanno pubblicati annualmente su una pagina web del proponente dedicata al progetto. La condizione sarà ottemperata con la trasmissione allo STAFF Valutazioni Ambientali del link a cui i dati saranno pubblicati e lo STAFF provvederà alla pubblicazione dello stesso nella pagina dedicata al procedimento.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	ANTE-OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28	Ufficio Speciale 601200 Valutazioni Ambientali

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

N.	Contenuto	Descrizione
	comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE-OPERAM, CORSO D'OPERA E POST-OPERAM
2	Numero Condizione	3
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➤ monitoraggio ambientale
4	Oggetto della condizione	Pubblicare su un sito dedicato un report periodico (almeno biennale) delle attività di monitoraggio con descrizione delle attività svolte, delle relazioni, dei report strumentali, della documentazione fotografica, della georeferenziazione dei dati in WGS84 UTM33.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	ANTE-OPERAM, CORSO D'OPERA e POST-OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	POST-OPERAM La condizione sarà ottemperata con la trasmissione all'Ufficio Valutazioni Ambientali del link in cui i dati saranno pubblicati e l'Ufficio provvederà alla pubblicazione dello stesso nella pagina dedicata al procedimento. Ufficio Speciale 601200 Valutazioni Ambientali

La **Responsabile dell'Ufficio Speciale in qualità di Autorità competente alla VIA**, sulla scorta della proposta di parere formulata dall'istruttrice VIA, esprime, nei limiti delle proprie competenze, parere favorevole di VIA per il progetto in questione.

La **dott.ssa Carotenuto** condivide a video la nota appena pervenuta prot. 0062686/2023 del 12/10/2023 dell'ARPAC Dipartimento di Avellino contenente il parere favorevole con prescrizioni di compatibilità elettromagnetica.

Il **dott. D'Antonio**, esaminata la documentazione di progetto, a valle delle conferenze di servizi, per

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

quanto di competenza, ovvero per pareri su tematiche relative esclusivamente a potenzialità e limitazioni della capacità d'uso dei suoli, come espresse dalle Linee Guida pedologiche regionali, non sussistono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto, secondo il layout ultimo prodotto dalla ditta, in relazione alla superficie coperta dai pannelli fotovoltaici, in seguito alle osservazioni emerse in sede di conferenza, con la prescrizioni che qualora il proponente intenda modificare le superfici destinate all'impianto, così come delineate nella relazione pedologica, su tali aree dovrà essere prodotta una relazione integrativa per valutarne la capacità d'uso dei suoli.

Il geom. Miano, per quanto di competenza dell'UOD Genio Civile di Ariano Irpino, analizzata la documentazione progettuale esprime parere favorevole ai sensi del T.U. 1775/1933 per le sole opere di connessione elettrica.

Il dott. Mancini, in qualità di Rappresentante della SABAP per le province di Salerno e Avellino, fa riferimento alla progettazione e al procedimento oggetto della Conferenza nonché alla terza riunione della Conferenza di Servizi, convocata dalla Giunta Regionale Campania - Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali, con nota PG/2023/0473677 del 05/10/2023, per il giorno 12/10/2023, ore 10.00 e riferisce le seguenti considerazioni e motivazioni poste alla base del suo parere:

TENUTO CONTO del complesso della documentazione tecnico-amministrativa riguardante il procedimento *de quo*, consultabile tramite link dedicato sulla pagina dedicata al CUP 9321 del portale VIA-VAS della Regione Campania; **CONSIDERATO** che con nota prot. n. 16932-P del 19/07/2023, allegata al resoconto della prima riunione della Conferenza di Servizi svoltasi nella medesima data (prot. n. 0371507 del 21/07/2023 della Giunta Regionale Campania - Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Staff "Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali"), questa Soprintendenza, "ai fini di una corretta valutazione dell'impatto di tutte le componenti dell'impianto su eventuali preesistenze archeologiche", chiedeva al Proponente di fornire "i seguenti chiarimenti, a integrazione e completamento della documentazione disponibile:

- *dislocazione e dimensionamento, illustrate mediante l'ausilio di adeguati apparati cartografici, delle piazzole e della viabilità interna e di servizio all'impianto;*
- *indicazione delle particelle catastali interessate dal tracciato del cavidotto e della viabilità di servizio all'impianto, dal momento che la documentazione progettuale riporta il solo inquadramento catastale del campo di pannelli fotovoltaici e dello storage energetico;*
- *preciso dimensionamento dello storage energetico, anche in termini di entità dello scavo necessario alla sua realizzazione;*
- *integrazione del "Documento di Valutazione Archeologica Preventiva – VIARCH" e dei relativi apparati cartografici con i dati derivanti dalle fotointerpretazioni e con un elenco esaustivo dei siti ricavabile dalla documentazione d'archivio e dalla letteratura pregressa, con l'indicazione della distanza di ciascuno di essi dalla componente più vicina dell'impianto.*

Si ricorda infine la necessità di provvedere, come ribadito dalla circolare n. 32/2023 della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, all'adeguamento della documentazione prodromica alla verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 41, comma 4 del

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

D.Lgs. n. 36/2023 alle modalità indicate nell'Allegato 1 al DPCM 14 febbraio 2022 che prevedono l'utilizzo del Template Q-GIS in base alle norme dell'Istituto Centrale per l'Archeologia;

VALUTATI i chiarimenti e gli elaborati integrativi prodotti dal Proponente in riscontro alle richieste di cui alla nota prot. n. 16932-P del 19/07/2023 di questa Soprintendenza, resi disponibili da codesto Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali sulla pagina dedicata al procedimento del portale VIA-VAS della Regione Campania, come comunicato da codesta Amministrazione con PEC del 18/09/2023, assunta agli atti di questo Ufficio con prot. nn. 21250-A e 21259-A del 19/09/2023;

rappresenta quanto segue.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

Per quanto è stato possibile desumere dalla documentazione a disposizione, la zona complessivamente coinvolta dall'impianto *de quo* incide e/o interferisce con i seguenti immobili e aree sottoposti a tutela ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

A. Beni di notevole interesse architettonico dichiarato ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. (artt. 10 e 45) gravanti nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze (elaborato SIA_Tav 07):

ARIANO IRPINO

- ✓ **Masseria La Sprinia**, a circa 280 metri dall'area di progetto
ID 207411 L. 1089/1939 art. 2,3 data vincolo 23/01/1995 n° trascrizione vincolo 7465;
- ✓ **Masseria S. Eleuterio**, a circa 1,5 Km dall'area di progetto
ID 207950 L. 1089/1939 art. 1,3 data vincolo 16/12/1995 n° trascrizione vincolo 16303;
- ✓ **Masseria Montefalco**, a circa 2,5 Km dall'area di progetto
ID 207948 L. 1089/1939 art. 1,3 data vincolo 23/12/1994 n° trascrizione vincolo 11380

B. Beni archeologici (elaborato "Documento di verifica preventiva dell'interesse archeologico - V.P.I.A.):

- ✓ **Vicus romano di Aequum Tuticum**, località Sant'Eleuterio, a circa 1 Km dall'area di progetto
ID 316153, vincolo diretto ai sensi del D.M. 25/11/1977

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

L'impianto fotovoltaico in epigrafe ricade complessivamente in un contesto prettamente rurale che conserva i propri caratteri identitari derivanti dall'interazione fra i tratti geo-morfologici originari del territorio e i segni della presenza antropica, rappresentati da un'organizzazione agraria rimasta sostanzialmente invariata nel corso dei secoli, da numerose evidenze di carattere archeologico – tra le quali, oltre alle aree oggetto di provvedimenti di tutela diretta come il *vicus* romano di *Aequum Tuticum*, vanno annoverati anche il complesso residenziale-produttivo e i segmenti di strada glareata

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

di età romana tardo-repubblicana emersi durante le indagini preventive per la realizzazione della Stazione Elettrica in località La Sprinia – e dalla presenza, cospicua e diffusa, di immobili ed elementi di pregio storico-architettonico come le numerose masserie, molte delle quali di notevole interesse culturale dichiarato. In merito a queste ultime si sottolinea che, nella maggioranza dei casi, esse preservano le caratteristiche tipiche, testimonianza del forte connubio tra architettura e ruralità dei luoghi, che le rendono meritevoli di attenzione e tutela, tanto che questa Soprintendenza da tempo si è attivata per un loro censimento e sta operando per estendere le dichiarazioni di interesse culturale degli immobili ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. Ne è un esempio il Decreto del 31/07/2013 dell'allora Direzione Regionale beni culturali e paesaggistici della Campania, recante *“Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree denominate «Piano del Nuzzo, Contrada S. Eleuterio, La Starza, La Sprinia e Serro Montefalco» nel comune di Ariano Irpino (AV)”*, che, per quanto annullato dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione III, con sentenza n. 2678 del 13 febbraio 2015, testimonia uno sforzo di tutela che dai beni puntuali si estende al loro contesto ambientale e paesaggistico. In tale documento si riconosce tra l'altro che *“L'organizzazione agraria del territorio nell'area in esame si è formata già durante la seconda metà del Cinquecento, per mantenersi poi costante per due secoli, cioè fino alla metà circa del Settecento”* e che l'assetto agricolo formatosi nella seconda metà del XVIII secolo *“rispecchia la situazione attuale”*.

Quelli oggetto di progettazione sono, infatti, ambiti territoriali interni ubicati in una zona storicamente e archeologicamente importante, oggetto di frequentazione antropica dalle fasi più antiche e alquanto significativa per gli aspetti paesaggistici, la cui valenza è arricchita dal pregio della viabilità storica e degli insediamenti architettonici tuttora esistenti in piena assonanza con il territorio circostante, al quale sono intrinsecamente relazionati. In tale contesto assume particolare rilievo la rete viaria storica, caratterizzata dalla presenza di percorsi tratturali – come il Tratturo Regio Pescasseroli-Candela e il Tratturello Foggia-Camporeale, sottoposti a vincolo di tutela diretto ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. – che perpetuano direttrici di tradizione protostorica, e di importanti arterie stradali di epoca romana come la *via Traiana*, tratti della quale sono oggetto di provvedimenti di tutela diretta, la *via Aemilia* e la *via Herculia*.

Ciò premesso,

1) per quanto attiene alla tutela paesaggistica e architettonica:

ESAMINATI gli elaborati progettuali prodotti, SIA_Tav2 e SIA_Tav5, si evince che l'area in oggetto non risulta tutelata ai sensi del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e non interferisce con alcuno dei vincoli identificati dal P.T.C.P. (Tav. P.07.2 “Vincoli Paesaggistici Archeologici e Naturalistici”).

Nella valutazione degli impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche sono stati considerati co-visibilità di più impianti ed effetti di sovrapposizione all'integrità di beni tutelati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., dal quale studio è risultato che l'impatto visivo è **BASSO** e si asserisce quanto segue:

“Dai valori dell'indice azimutale totale si desume che il Progetto ha un impatto di significatività BASSA anche considerando il cumulo con le altre opere similari realizzate, autorizzate o in fase autorizzativa. La morfologia pianeggiante che caratterizza le aree frapposte tra i punti di osservazione e l'impianto e la distanza che li separa, infatti, non permette all'osservatore di vedere l'impianto stesso nella configurazione visivamente più impattante. Inoltre, l'adozione della doppia

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

barriera verde perimetrale contribuisce alla mitigazione dell'impatto visivo cumulativo dell'impianto in progetto con gli impianti presenti in zona".

Gli impatti derivanti dall'inserimento del parco fotovoltaico proposto vanno valutati nell'ambito di un'area *buffer* pari a 50 volte l'altezza complessiva dei pannelli, che nel caso specifico risulta essere pari a 185 m, in base alle specifiche dettate dalle Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b).

L'analisi dell'area vasta condotta secondo i criteri previsti dalle *Linee Guida per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili*, Decreto MIBAC MATTM del 10/09/2010, tenendo conto della visibilità dell'impianto e del suo impatto con i caratteri specifici del contesto paesaggistico coinvolto, ha evidenziato che nell'area di ubicazione del progetto in esame non sono presenti centri abitati o beni culturali e paesaggistici riconosciuti dal Codice, né punti di vista o di belvedere. Vi ricade solamente parte di un impianto fotovoltaico in fase di autorizzazione.

Per i motivi sopra esposti, esaminati gli elaborati progettuali e verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, questa Soprintendenza, pur evidenziando il notevole impatto delle opere in progetto sull'identità di un paesaggio agricolo storicamente stratificatosi attraverso i secoli, peraltro già gravato dalla presenza di altri impianti autorizzati o in fase di autorizzazione, esprime per quanto di competenza **PARERE FAVOREVOLE** alla realizzazione dell'impianto in epigrafe, **nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:**

- a seguito della dismissione dell'impianto il proponente dovrà impegnarsi a ricostituire lo *status quo ante*, ponendo particolare attenzione agli elementi vegetazionali esistenti e alla ricomposizione delle colture in corso;
- i punti di consegna dovranno essere realizzati limitando quanto più possibile alle strette necessità funzionali le proprie dimensioni;
- lungo il perimetro e all'interno dei lotti costituenti l'impianto, nonché lungo le strade interne, dovranno essere realizzate le opere di mitigazione, mediante il ricorso a vegetazione autoctona disposta in maniera caotica in modo da restituire un elemento che possa inserirsi armonicamente nel contesto paesaggistico circostante, da realizzarsi con la consulenza di un agronomo in possesso delle necessarie qualifiche e da sottoporre preventivamente all'approvazione di questo Ufficio;
- l'installazione dei pannelli fotovoltaici dovrà attenersi rigorosamente alle modalità individuate dal proponente, consistenti nell'impiego di un telaio in acciaio, escludendo l'utilizzo di fondazioni in calcestruzzo o diversamente conformate.

2) Per quanto attiene alla tutela archeologica:

ESAMINATA la documentazione prodromica alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) ai sensi dell'art. 41, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, prodotta dal dott. Mario D'Antuono e allegata all'istanza originaria, nonché il Template GIS, il "Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico - V.P.I.A." e i relativi elaborati cartografici in formato PDF ("Carta della visibilità dei suoli", "Carta della potenzialità archeologica" e "Carta del rischio archeologico"), redatti dal dott. D'Antuono e trasmessi dal Proponente in riscontro alle richieste di chiarimenti e adeguamento della documentazione di cui alla nota ns. prot. n. 16932-P del 19/07/2023;

CONSIDERATO che le opere in progetto comportano un notevole impatto sul sottosuolo;

CONSIDERATA l'importanza storico-archeologica del contesto territoriale su cui insiste l'intervento nel suo complesso, interessato da testimonianze di frequentazione e occupazione antropiche che datano a partire dalla Preistoria e collocato in un settore cruciale per i collegamenti tra versante tirrenico e versante adriatico della Penisola, segnato dalla presenza di importanti realtà

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

insediative di epoca antica – come il *vicus* romano di *Aequum Tuticum* in località Sant’Eleuterio di Ariano Irpino, vincolato ai sensi del D.M. 25/11/1977 e posto a una distanza di circa 1 km in direzione sud-ovest dall’impianto – e di direttrici di percorrenza risalenti all’età protostorica (Tratturello Foggia-Camporeale) e all’età romana (*via Traiana, via Aemilia, via Herculia*);

CONSIDERATA altresì l’adiacenza dell’impianto al sito della futura Stazione Elettrica 380/150 kV di Terna in località La Sprinia, dove le indagini archeologiche preventive condotte sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza hanno portato al rinvenimento di un’importante villa rustica di età romana tardo-repubblicana, di un segmento di strada glareata, di aree produttive e di sepolture di età imperiale estese anche al di là dei limiti dell’area interessata dalle indagini. La distanza tra il sito archeologico e la componente più vicina dell’impianto, come risulta dal “Documento di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico - V.P.I.A.”, è inferiore a m 50;

VALUTATO l’elaborato “MC_01 Planimetria catastale”, prodotto dal Proponente in riscontro alla richiesta, avanzata da questa Soprintendenza con nota prot. n. 16932-P del 19/07/2023, di indicare la totalità delle particelle catastali interessate dal tracciato del cavidotto e dalle altre componenti dell’impianto;

VALUTATI gli elaborati “MC_02 Storage Scavi e riporti” e “MC_03 Grafici strutturali storage”, prodotti dal Proponente in riscontro alla richiesta, avanzata da questa Soprintendenza con nota prot. n. 16932-P del 19/07/2023, di indicare il preciso dimensionamento dello storage energetico, anche in termini di entità dello scavo necessario alla sua realizzazione. Da tali elaborati si evince che l’ingombro a terra dell’Unità di Accumulo sarà complessivamente pari a m 31 x 20, che per la posa del magrone di sottofondazione e della platea di fondazione, rispettivamente, di catl battery - inverter e trasformatori è previsto uno scavo della profondità di 45 e 150 cm dal piano di campagna e che in prossimità dello storage energetico saranno realizzati canalette e pozzetti di raccolta delle acque di deflusso superficiale;

RISCONTRATO che il nuovo “Documento di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico - V.P.I.A.”, integrato dal dott. D’Antuono in base alle richieste di questa Soprintendenza, riporta l’elenco “*dei siti ricavabile dalla documentazione d’archivio e dalla letteratura pregressa, con l’indicazione della distanza di ciascuno di essi dalla componente più vicina dell’impianto*” e tiene conto dei risultati dall’aerofotointerpretazione, come richiesto da questo Ufficio con nota prot. n. 16932-P del 19/07/2023. L’aerofotointerpretazione ha tra l’altro consentito di individuare, nell’area della masseria La Sprinia, due anomalie di probabile origine antropica (Siti 17 e 18), distanti rispettivamente m 650 e m 400 circa dall’area di progetto, confermando l’elevato interesse archeologico della zona in cui essa ricade;

CONSIDERATO che dall’elaborato “MC_01 Planimetria catastale”, compreso tra le integrazioni prodotte dal proponente in riscontro alla nota ns. prot. n. 16932-P del 19/07/2023, si evincono la consistenza e l’ubicazione della viabilità interna al campo e della viabilità temporanea di cantiere, come richiesto da questo Ufficio in occasione della prima riunione della Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO che la documentazione prodromica alla verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA) redatta dal dott. D’Antuono attribuisce un grado di **rischio archeologico alto** “*alla fascia sud-orientale dell’area occupata dai moduli fotovoltaici e a quella interessata dalla prima tratta del cavidotto*”, adiacente al sito archeologico nell’area della futura Stazione Elettrica Terna S.p.A., e **medio** ai settori denominati 2 e 3 e a parte del settore 1, “*ove la mancanza di qualsiasi dato puntuale, vista l’importanza archeologica dell’intero areale, impone di considerare un livello di attenzione medio in fase di valutazione del rischio*”. Un basso grado di rischio viene invece “*attribuito al settore 1b ove verrà realizzata la sottostazione utente già esplorata con un saggio*”

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

*stratigrafico, realizzato nel 2020 in seno al progetto CEA, risultato sterile e dove è stata già realizzata una cabina elettrica di notevoli dimensioni". Si rileva tuttavia che la VPIA, nel valutare l'impatto potenziale delle singole componenti dell'impianto su eventuali preesistenze archeologiche presenti nel sottosuolo, non tiene conto dell'Unità di Accumulo (storage) da installarsi nei pressi di masseria Lotto di Macchiacupo, che nell'elaborato "Carta del rischio archeologico" non figura tra le opere componenti l'impianto, pur ricadendo come localizzazione nell'area classificata come a rischio medio. Per l'area di impianto dello storage, in considerazione delle sue dimensioni e dell'elevato impatto sul sottosuolo quali risultano dagli elaborati "MC_02 Storage Scavi e riporti" e "MC_03 Grafici strutturali storage", si chiede pertanto di **elevare da medio ad alto il grado di rischio archeologico**;*

CONSIDERATO che le "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" di cui all'Allegato 1 al D.P.C.M. 14 febbraio 2022 (applicabili fino alla data di entrata in vigore delle nuove linee guida previste dal D.Lgs. 36/2023, allegato I.8, art. 1, comma 11, come chiarito dalla circolare n. 32/2023 della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio), al punto 5.1, hanno ribadito che qualora, *"sulla base dei dati raccolti, l'opera in fase di progettazione ricada in aree con rischio archeologico medio o alto, devono essere individuate le indagini più adeguate, in particolare saggi e scavi, per definire l'effettivo impatto sui depositi archeologici presenti nel sottosuolo"*, rimandando all'esito di dette indagini l'eventuale richiesta di modifiche ai *"progetti delle opere che possano determinare interferenze incompatibili con i beni archeologici esistenti oppure con il loro contesto di giacenza"*;

per tutto quanto sopra esaminato, considerato, valutato e riscontrato questa Soprintendenza, comunicando che per l'intervento in progetto **dovrà essere avviata la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 41, comma 4 del D.lgs. 36/2023**,

- **subordina** la realizzazione dell'impianto *de quo* all'esito dello scavo di trincee e/o saggi archeologici stratigrafici da condursi, con oneri a carico della Committenza, sotto il controllo di un archeologo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il cui *curriculum* dovrà essere preventivamente trasmesso a questa Soprintendenza per approvazione. Le indagini preventive dovranno garantire un'adeguata campionatura di tutte le aree di progetto (compresi i tratti del cavidotto) classificate nella documentazione prodromica alla VPIA come a rischio archeologico medio o alto, prevedendo per queste ultime – tra le quali sarà necessario annoverare l'area di impianto dello storage, diversamente da quanto indicato nella "Carta del rischio archeologico" – un infittimento della copertura tale da consentire di escludere interferenze con possibili preesistenze archeologiche sepolte. Le dimensioni e il posizionamento dei saggi/trincee e la strategia di indagine dovranno essere dettagliati in un **piano delle indagini preventive**, da sottoporre all'approvazione di questa Soprintendenza **prima della conclusione della Conferenza di Servizi**. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, come chiarito dall'art. 1, comma 10 dell'allegato I.8 al D.Lgs. n. 36/2023, *"deve concludersi prima dell'affidamento dei lavori oppure, qualora si protragga oltre, deve comunque concludersi entro e non oltre la data prevista per l'avvio degli stessi"*;
- **prescrive** che la totalità delle opere che prevedono scavi e/o movimento terra, anche all'interno delle aree classificate nella VPIA come a rischio archeologico basso e comprese le lavorazioni funzionali alla realizzazione della viabilità interna al campo, della viabilità temporanea di cantiere e delle opere di recinzione, siano eseguite, a carico della

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

Committenza, sotto il controllo continuativo di un archeologo professionista in possesso dei medesimi requisiti previsti dalla normativa.

Resta inteso che, qualora nel corso dei lavori dovessero emergere testimonianze archeologiche, quest'Ufficio si riserva di disporre indagini stratigrafiche anche in estensione con oneri a carico della Committenza e di apportare modifiche, anche sostanziali, al piano dell'opera, al fine di preservare eventuali evidenze archeologiche da conservarsi *in situ*. Si richiama a questo proposito l'attenzione su quanto previsto dall'art. 1, commi 8-9 dell'allegato I.8 al D.Lgs. n. 36/2023, che ha chiarito che “nel caso in cui nell'ambito della conferenza di servizi la Soprintendenza abbia ritenuto necessario avviare la procedura di VPIA e la stessa conferenza di servizi abbia approvato il progetto, **all'esito della VPIA la Soprintendenza potrà comunque dettare tutte le prescrizioni ritenute necessarie alla tutela dei contesti archeologici eventualmente rinvenuti**”.

L'Ing. Gentile, premesso che:

- in data 19/07/2023 si è tenuta la I CdS, in modalità VDC, riguardo il progetto “*Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 8,6 MWp con storage da 4 MW in località Macchiacupa nel Comune di Ariano Irpino (AV)*” – *Proponente Solar Farm Ariano Irpino S.r.l. (ex Energia & Servizi s.r.l.)*”;
- in sede di CdS sono stati richiesti alcuni chiarimenti in merito al progetto da parte del Servizio 50 02 03;
- la Società Proponente si è impegnata a inviare le integrazioni documentali entro il 15/09/2023;
- in data 18/09/2023 lo Staff 50 17 92 ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della documentazione ai chiarimenti richiesti;

preso atto che:

- la Società Proponente in data 18/09/2023 ha presentato la documentazione in risposta ai chiarimenti richiesti in sede di I CdS del 19/07/2023;
- la documentazione risponde in modo efficace ed esaustiva alle richieste;
- si ribadisce che prima dell'emissione del provvedimento di Autorizzazione Unica, ex D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii art. 12, deve ricevere il contratto definitivo di proprietà dell'area da parte della Società Proponente.

Tenuto conto di quanto espresso dai rappresentati degli altri Servizi regionali, esprime **PARERE FAVOREVOLE**, limitatamente alle proprie competenze, al rilascio dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione della “*Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 8,6 MWp con storage da 4 MW in località Macchiacupa nel Comune di Ariano Irpino (AV)*” – *Proponente Solar Farm Ariano Irpino S.r.l. (ex Energia & Servizi s.r.l.)*”. L'Autorizzazione Unica comprenderà le dovute condizioni e prescrizioni, che saranno parte integrante del Decreto Autorizzativo trasmesso dalla UOD 50 02 03 successivamente al Decreto di VIA e al Decreto del Genio Civile di Ariano Irpino, come di seguito riportate;

- rispettare tutte le prescrizioni riportate nei pareri rilasciati dalle Amministrazioni/soggetti intervenute nel procedimento di PAUR;

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

- presentare sulla base delle disposizioni del DM 10 settembre 2010, "Linee guida per le autorizzazioni impianti da fonte rinnovabile" nel termine di 180 giorni apposita Polizza fideiussoria riportante la quantificazione delle spese che scaturiscono dagli obblighi costituenti l'oggetto della garanzia da presentare. Tale garanzia è dovuta per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, alle operazioni di rimessa in pristino o alle misure di reinserimento o recupero ambientale da doversi assicurare in luogo del soggetto inadempiente, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e/o determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa. La garanzia sopra indicata è dovuta senza soluzione di continuità per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario del titolo abilitativo. Entro 180 giorni precedenti alla scadenza della garanzia deve essere prodotto il rinnovo rivalutato nell'importo;
- presentare nel termine di 180 giorni dall'esecutività del PAUR, pena la decadenza del titolo autorizzativo, una congrua descrizione del ciclo di vita dell'impianto. L'autorizzazione rilasciata si intenderà decaduta alla data di ultimazione del ciclo di vita dell'impianto e, comunque, al massimo dopo 20 anni dalla messa in esercizio, fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere nuova autorizzazione per il riammodernamento e/o ripotenziamento dell'impianto. Laddove la durata dell'autorizzazione dovesse essere superiore a quella di Autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le stesse andranno rinnovate dal proponente nei termini previsti dalla normativa di settore dandone tempestiva comunicazione alla Regione Campania;
- utilizzare nella costruzione e nell'esercizio dell'impianto le migliori tecnologie possibili;
- obbligarsi nella costruzione e nell'esercizio dell'impianto tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi;
- nominare uno o più direttori dei lavori.
- rispettare le norme inerenti alla Sicurezza Elettrica per gli impianti fotovoltaici, ai sensi delle norme CEI 82-93, Cap 7, in particolare:

ANTE OPERAM

- a) la Società Proponente dovrà rispettare le raccomandazioni previste al Cap. 7 delle norme riguardo la sicurezza elettrica al fine soddisfare la messa in servizio, funzionamento e manutenzione dell'impianto fotovoltaico, così come da progetto definitivo approvato;
- b) La Società Proponente, in fase di progettazione esecutiva e realizzazione di impianti fotovoltaici, dovrà considerare, oltre alla norma citata al punto a), le ulteriori raccomandazioni aggiuntive in materia di sicurezza, così come riportate nel Cap.7 delle norme;

POST OPERAM

- a) La Società Proponente, al termine dei lavori per la realizzazione e, successivamente alle fasi di collaudo, trasmette al Servizio 50 02 03 i seguenti documenti:

- Certificato di collaudo dell'impianto;

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

- Certificato di Conformità elettrica, rilasciata da un professionista in materia, in cui si rilevi che tutti i lavori elettrici e di sicurezza elettrica sono stati effettuati a “regola d’arte”, ai sensi delle normative CEI 82-93, Cap 7.
- infine, ai sensi del punto 14.15 delle “Linee guida per il procedimento di cui all’art. 12 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi” di cui al DM 10 settembre 2010, sono da determinare le misure di compensazione a favore del Comune di Ariano Irpino (AV).
La Società è tenuta a effettuare un’analisi della redditività dell’intervento al fine di determinare il valore del 3% (3 per cento) dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia prodotta dall’impianto, compresi gli incentivi vigenti.
Le misure compensative per il Comune di Ariano Irpino (AV) dovranno essere orientate preferibilmente per la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali.

Il dott. Mancini, in qualità di Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato individuato con nota prot. n. 16878 del 18/07/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino a seguito della richiesta prot. n. 50492 del 13/06/2023 della Prefettura di Avellino, relativamente all’istanza in epigrafe, visti i seguenti pronunciamenti delle Amministrazioni dello Stato:

- Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Divisione XVII, Ispettorato Territoriale Campania Unità Organizzativa III - Reti e servizi di comunicazione elettronica: prot. n. 128243 del 26/06/2023, **nullaosta con prescrizioni e condizioni**;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino: **parere favorevole con prescrizioni**, rilasciato nel corso della terza seduta della Conferenza di Servizi in data 12/10/2023;
- Marina Militare - Comando Interregionale Marittimo SUD: prot. n. 21263 del 09/06/2022, confermato con nota prot. n. 19838 del 07/06/2023: **parere favorevole**;
- Comando Forze Operative Sud: prot. n. 73868 del 25/05/2022: **nullaosta con prescrizioni riguardanti la necessità di eseguire la bonifica da ordigni bellici**;
- Ente Nazionale Aviazione Civile - ENAC: prot. n. 73119 del 07/06/2023: **nullaosta per gli aspetti aeronautici di competenza**;
- Aeronautica Militare Comando Scuole dell’A.M., 3° Regione Aerea - Ufficio Territorio e Patrimonio: prot. n. 0033283 dell’11/07/2022, con il quale è stato comunicato che il Comune di Ariano Irpino rientra nell’elenco dei Comuni per i quali il **parere/nullaosta** del Comando Territoriale dell’A.M. **non è necessario**, ferme restando le prescrizioni della circolare prot. n. 146/394/4422 del 09/08/2000 dello Stato Maggiore della Difesa relativa alla segnaletica e alla rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea;
- Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino: prot. n. 14147 del 08/06/2022: **assenza di competenza**;

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

esprime il seguente parere univoco e vincolante delle Amministrazioni periferiche dello Stato: **PARERE FAVOREVOLE**, fermo restando l'obbligo per la Società proponente di dare attuazione a tutte le condizioni e le indicazioni contenute nei pronunciamenti resi dalle Amministrazioni dello Stato per gli aspetti di rispettiva competenza per la realizzazione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 8,6 MWp con storage da 4 MW in località Macchiacupa nel Comune di Ariano Irpino (AV).

La **Responsabile dell'Ufficio Speciale**, in qualità di **Rappresentante Unico della Regione Campania**, considerati:

- il parere favorevole di VIA;
- la nota prot. 485762 del 11/10/2023 della UOD 50 07 18 Ambiente Foreste e Clima;
- la nota prot. 486294 del 11/10/2023 della UOD 50 07 22 Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa;
- il parere prot. 0062686/2023 del 12/10/2023 dell'ARPAC Dipartimento di Avellino;
- le determinazioni in Conferenza dei rappresentanti del Genio Civile di Ariano Irpino, della UOD 50 07 20 Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo e della UOD 50 02 03 Energia in materia di AU ex art. 12 del Dlgs 387/2003;

preso atto del parere favorevole dell'ARPAC sul Piano preliminare di utilizzo delle Terre e Rocce da scavo prot. 5844/2023 del 24/01/2023;

esprime parere univoco e vincolante favorevole alla realizzazione e all'esercizio del progetto oggetto della presente Conferenza di Servizi con tutte le condizioni, le raccomandazioni e le prescrizioni di cui alle riferite determinazioni.

La **dott.ssa Carotenuto** riassume, anche alla luce della discussione in Conferenza, i "titoli" da acquisire successivamente al PAUR ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7-bis del Dlgs 152/2006 (da rilasciarsi sulla progettazione esecutiva o successivamente secondo le pertinenti disposizioni di settore) ovvero i seguenti:

- Autorizzazione Sismica (competente il Genio Civile di Ariano Irpino)
- Verifica della necessità di bonifica da ordigni bellici (competente Ufficio Bonifica Ordigni Bellici (B.C.M.) del 10° Reparto Infrastrutture – Napoli)
- Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo ex art. 9 del DPR 120/2023

La **dott.ssa Carotenuto** con riferimento al **Comune di Ariano Irpino e alla Provincia di Avellino** che non hanno partecipato alla Conferenza, ritiene che siano di applicazione le disposizioni di cui all'art. 14-ter co. 7 della L. 241/1990 ovvero che le determinazioni degli stessi siano da considerarsi assenti senza condizioni.

La **dott.ssa Carotenuto**, visti i pareri resi dai soggetti partecipanti alla presente Conferenza, visti i "titoli" da acquisire successivamente al PAUR ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7-bis del Dlgs 152/2006 (da rilasciarsi sulla progettazione esecutiva o successivamente), visti gli assenti senza condizioni acquisiti ai sensi dell'art. 14-ter co. 7 della L. 241/1990, conclude, con esito favorevole la Conferenza di Servizi in ordine al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

dell'art. 27 bis del D.lgs 152/2006 e s.m.i. con tutte le condizioni, gli obblighi, le prescrizioni e le raccomandazioni espressi a mezzo dei pareri esposti.

Sulla base di quanto previsto al paragrafo 7.2.4.4 degli Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania approvati con DGR 613/2021 il proponente e i soggetti partecipanti al procedimento e alla Conferenza di Servizi potranno formulare entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della pubblicazione della presente bozza di Rapporto Finale le proprie eventuali osservazioni e controdeduzioni sui detti pronunciamenti. Le stesse dovranno essere trasmesse contestualmente a tutti i soggetti invitati a partecipare alla Conferenza di Servizi onde consentirne la tempestiva visione.

Ricorda inoltre che i provvedimenti dovranno essere trasmessi prima della seduta finale della Conferenza al fine di allegarli al Rapporto finale. I suddetti provvedimenti non dovranno superare i 3 MB per esigenze connesse alla decretazione.

I presenti concordano fin d'ora che la riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi sarà prevista per il giorno 6 novembre 2023 ore 10:30, sempre in video conferenza.

Punto 3. VARIE ED EVENTUALI

La presente bozza di Rapporto Finale verrà pubblicata sul sito web istituzionale e di tale pubblicazione ne sarà data comunicazione ai partecipanti e a tutti gli Enti/Amministrazioni convocati. La documentazione inerente alla procedura in oggetto è reperibile sul sito tematico viavas.regione.campania.it nella sezione Area VIA – Consultazione fascicoli – PAUR nella cartella relativa al CUP 9321.

Link per l'Area consultazione fascicoli

[http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Consultazione fascicoli VIA/consultazione fascicoli VIA](http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Consultazione_fascicoli_VIA/consultazione_fascicoli_VIA)

La seduta si chiude alle ore 11.45.

6. CONFERENZA DI SERVIZI DEL 6 NOVEMBRE 2023

Il giorno **06/11/2023 alle ore 10.42** inizia la quarta seduta della Conferenza di Servizi.
Alla seduta sono presenti:

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
Ufficio Speciale 60 12 00 Valutazioni Ambientali	Simona Brancaccio, Autorità competente in materia di VIA e Rappresentante	

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

SOGGETTO	NOMINATIVO PARTECIPANTI	RIFERIMENTI NOMINA/DELEGA
	Unico Regione Campania	
Ufficio Speciale 60 12 00 Valutazioni Ambientali	Nevia Carotenuto, Funzionaria Ufficio Speciale e Responsabile del Procedimento PAUR Gemma D'Aniello, istruttore VIA	
Regione Campania - UOD 50 02 03 Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioenergia	Ing. Lorenzo Gentile	Prot. 340129 del 04/07/2023
Regione Campania - UOD 50 18 08 Genio civile di Ariano Irpino	Geom. Dario Miano	Prot. 372042 del 21/07/2023
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino	Dott. Lorenzo Mancini (RUAS)	Nota prot. 50492 del 13/06/2023 il Prefetto di Avellino ha nominato la SABAP di Salerno e Avellino quale Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali Nota SABAP prot. 16878 del 18/07/2023 che individua il dott. Lorenzo Mancini quale RUAS

Per la società Solar Farm Ariano Irpino S.r.l. sono presenti Nando Zaccagnini, Amministratore Unico, l'Ing. Fulvio Scia e il geom. Massimo Paradiso.

La dott.ssa Carotenuto chiede ai presenti di evidenziare eventuali motivi di conflitto di interesse con il procedimento de quo. Tutti i presenti dichiarano l'assenza di motivi di conflitto di interesse.

L'ordine del giorno della seduta è il seguente:

1. esame delle eventuali osservazioni pervenute e discussione finale;
2. predisposizione del Rapporto Finale;
3. varie ed eventuali.

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

Punto 1. ESAME DELLE EVENTUALI OSSERVAZIONI PERVENUTE E DISCUSSIONE FINALE

La dott.ssa Carotenuto informa i presenti che non sono pervenute osservazioni sulla Bozza di Rapporto Finale del 12/10/2023. Pertanto riassume quanto accaduto a valle della terza seduta della Conferenza:

- con nota prot. 23759 del 17/10/2023 la SABAP di Salerno e Avellino ha trasmesso il proprio parere;
- con nota prot. 495673 del 17/10/2023 l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali ha comunicato la pubblicazione della Bozza di Rapporto Finale del 12/10/2023 e ha convocato la quarta seduta della Conferenza di Servizi;
- con nota prot. 0834683 del 25/10/2023 l'ANAS ha chiarito che non risultano esserci interferenze fra i lavori in oggetto con aree e/o strade in gestione Anas e che pertanto non è tenuta a rilasciare alcun parere in merito;
- con DD n. 21 del 25/10/2023 il Genio Civile di Ariano Irpino ha rilasciato il parere favorevole ai sensi del TU 1775/1933 sulla linea elettrica;
- con nota prot. 22970 del 25/10/2023 i Vigili del Fuoco di Avellino hanno comunicato le condizioni per poter procedere in merito al parere di merito in materia di sicurezza antincendio;
- con nota prot. 778 del 26/10/2023 la società Solar Farm Ariano Irpino S.r.l. ha evidenziato la corrispondenza già intercorsa in merito al parere dei Vigili del Fuoco di Avellino e la loro precedente espressione riferita all'assenza di competenza;
- con DD n. 35 del 27/10/2023 è stato rilasciato il provvedimento di VIA;
- con nota prot. 789 del 02/11/2023 la società Solar Farm Ariano Irpino S.r.l. ha trasmesso il Piano delle indagini preventive in materia archeologica come richiesto nel parere della SABAP;
- con nota prot. 23685 del 03/11/2023 i Vigili del Fuoco di Avellino hanno chiesto di confermare la condizione di non assoggettabilità a suo tempo dichiarata dalla Società proponente laddove risultasse immutata rispetto a quella dichiarata dal titolare dell'attività con nota prot. n° 393 del 06/06/2023, acquisita in pari data al prot. n° 13933, al fine di poter considerare tuttora valido quanto comunicato con la nota prot. n° 14147 del 08/06/2022;
- con nota prot. 801 del 03/11/2023 la società Solar Farm Ariano Irpino S.r.l. ha confermato la dichiarazione di non assoggettabilità a suo tempo già trasmessa;
- con nota prot. 23727 del 03/11/2023 i Vigili del Fuoco di Avellino, preso atto della condizione di non assoggettabilità delle opere a farsi ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi del D.P.R. n° 151/2011, come da dichiarazione resa dal titolare dell'attività trasmessa per conoscenza anche all'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali, hanno comunicato la non competenza nell'ambito del procedimento de quo;

La dott.ssa Carotenuto richiama quindi tutti i “titoli” acquisiti nel corso del procedimento e nella Conferenza allo stato del 12/10/2023 e chiede al dott. Mancini di esprimersi in merito al Piano delle indagini archeologiche preventive trasmesso dalla società proponente.

Il dott. Mancini in merito al Piano delle indagini archeologiche preventive richiesto dalla SABAP per le province di Salerno e Avellino nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

12/10/2023 e con parere prot. n. 23759 del 17/10/2023, acquisito al protocollo della SABAP con n. 25191 del 03/11/2023, comunica che lo stesso risulta rispondente alle prescrizioni dettate dalla competente SABAP e si ritiene dalla stessa approvato.

La dott.ssa Carotenuto chiede al rappresentante della UOD Energia di comunicare gli estremi del proprio provvedimento e di illustrarlo.

L'ing. Gentile comunica che il DD di AU ex art. 12 del Dlgs 387/2003 è il n. 102 del 06/11/2023 e lo illustra sinteticamente. Il DD è stato trasmesso alla pec dell'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali e alle mail del Responsabile del Procedimento e del Rappresentante Unico della Regione Campania.

La dott.ssa Carotenuto chiede quindi ai Rappresentanti Unici le proprie determinazioni definitive.

Il dott. Mancini, in qualità di Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato individuato con nota prot. n. 16878 del 18/07/2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino a seguito della richiesta prot. n. 50492 del 13/06/2023 della Prefettura di Avellino, relativamente all'istanza in epigrafe, visti i seguenti pronunciamenti delle Amministrazioni dello Stato:

- Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Divisione XVII, Ispettorato Territoriale Campania Unità Organizzativa III - Reti e servizi di comunicazione elettronica: prot. n. 128243 del 26/06/2023, **nullaosta con prescrizioni e condizioni**;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino: prot. 23759 del 17/10/2023, **parere favorevole con prescrizioni**;
- Marina Militare - Comando Interregionale Marittimo SUD: prot. n. 21263 del 09/06/2022, confermato con nota prot. n. 19838 del 07/06/2023: **parere favorevole**;
- Comando Forze Operative Sud: prot. n. 73868 del 25/05/2022: **nullaosta con prescrizioni riguardanti la necessità di eseguire la bonifica da ordigni bellici**;
- Ente Nazionale Aviazione Civile - ENAC: prot. n. 73119 del 07/06/2023: **nullaosta per gli aspetti aeronautici di competenza**;
- Aeronautica Militare Comando Scuole dell'A.M., 3° Regione Aerea - Ufficio Territorio e Patrimonio: prot. n. 0033283 dell'11/07/2022, con il quale è stato comunicato che il Comune di Ariano Irpino rientra nell'elenco dei Comuni per i quali il **parere/nullaosta** del Comando Territoriale dell'A.M. **non è necessario**, ferme restando le prescrizioni della circolare prot. n. 146/394/4422 del 09/08/2000 dello Stato Maggiore della Difesa relativa alla segnaletica e alla rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea;
- Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino: prot. 23727 del 03/11/2023, **assenza di competenza**;

considerato che con nota prot. n. 789 del 02/11/2023 la società Solar Farm Ariano Irpino S.r.l. ha trasmesso il Piano delle indagini archeologiche preventive richiesto dalla SABAP per le province di Salerno e Avellino nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del 12/10/2023 e con parere prot. n. 23759 del 17/10/2023, e considerato che detto piano, acquisito al protocollo della SABAP

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

con n. 25191 del 03/11/2023, risulta rispondente alle prescrizioni dettate dalla competente SABAP e si ritiene dalla stessa approvato,

conferma il seguente parere univoco e vincolante delle Amministrazioni periferiche dello Stato: **PARERE FAVOREVOLE**, fermo restando l'obbligo per la Società proponente di dare attuazione a tutte le condizioni e le indicazioni contenute nei pronunciamenti resi dalle Amministrazioni dello Stato per gli aspetti di rispettiva competenza per la realizzazione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 8,6 MWp con storage da 4 MW in località Macchiacupa nel Comune di Ariano Irpino (AV).

La **Responsabile dell'Ufficio Speciale**, in qualità di **Rappresentante Unico della Regione Campania**, considerati:

- la nota prot. 485762 del 11/10/2023 della UOD 50 07 18 Ambiente Foreste e Clima;
- la nota prot. 486294 del 11/10/2023 della UOD 50 07 22 Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa;
- il parere prot. 0062686/2023 del 12/10/2023 dell'ARPAC Dipartimento di Avellino;
- le determinazioni nella Conferenza del 12/10/2023 del rappresentante della UOD 50 07 20 Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto;
- il DD n. 21 del 25/10/2023 del Genio Civile di Ariano Irpino;
- il provvedimento di VIA DD n. 35 del 27/10/2023;
- il provvedimento di AU ex art. 12 del Dlgs 387/2003 DD n. 102 del 06/11/2023 della UOD 50 02 03 Energia;

preso atto del parere favorevole dell'ARPAC sul Piano preliminare di utilizzo delle Terre e Rocce da scavo prot. 5844/2023 del 24/01/2023;

conferma il parere favorevole univoco e vincolante alla realizzazione e all'esercizio del progetto oggetto della presente Conferenza di Servizi con tutte le condizioni, le raccomandazioni e le prescrizioni di cui alle riferite determinazioni.

La **dott.ssa Carotenuto**, anche alla luce della discussione nella Conferenza odierna, conferma che i "titoli" da acquisire successivamente al PAUR ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7-bis del Dlgs 152/2006 (da rilasciarsi sulla progettazione esecutiva o successivamente secondo le pertinenti disposizioni di settore) sono i seguenti:

- Autorizzazione Sismica (competente il Genio Civile di Ariano Irpino)
- Verifica della necessità di bonifica da ordigni bellici (competente Ufficio Bonifica Ordigni Bellici (B.C.M.) del 10° Reparto Infrastrutture – Napoli)
- Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo ex art. 9 del DPR 120/2023

La **dott.ssa Carotenuto** con riferimento al **Comune di Ariano Irpino e alla Provincia di Avellino** che non hanno partecipato alla Conferenza, ritiene che siano di applicazione le disposizioni di cui all'art. 14-ter co. 7 della L. 241/1990 ovvero che le determinazioni degli stessi siano da considerarsi assenti senza condizioni.

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

La **dott.ssa Carotenuto**, visti i pareri resi dai soggetti partecipanti alla presente Conferenza, visti i “titoli” da acquisire successivamente al PAUR ai sensi dell’art. 27-bis, comma 7-bis del Dlgs 152/2006 (da rilasciarsi sulla progettazione esecutiva o successivamente), visti gli assenti senza condizioni acquisiti ai sensi dell’art. 14-ter co. 7 della L. 241/1990, conclude, con esito favorevole la Conferenza di Servizi in ordine al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs 152/2006 e s.m.i. con tutte le condizioni, gli obblighi, le prescrizioni e le raccomandazioni espressi a mezzo dei pareri esposti.

Punto 2. PREDISPOSIZIONE DEL RAPPORTO FINALE

La **dott.ssa Carotenuto** comunica che nel Rapporto Finale della Conferenza, rispetto alla bozza già nella conoscenza di tutti i partecipanti al procedimento:

- verrà aggiornato il punto *1. Iter procedurale* con quanto avvenuto a valle della Conferenza del 12/10/2023;
- verrà aggiunto il resoconto della seduta odierna;
- verrà sostituito l’elenco provvisorio degli allegati con l’elenco definitivo.

La **dott.ssa Carotenuto** informa che il Rapporto Finale verrà sottoposto alla firma dei presenti all’ultima seduta della Conferenza attraverso l’applicazione Adobe Acrobat Sign privo degli allegati, comunque elencati nello stesso, a causa del vincolo tecnologico di 10 MB e 100 pagine imposto dall’applicazione. Inoltre, lo stesso sarà pubblicato sul sito tematico viavas.regione.campania.it nella sezione **Area VIA – Consultazione fascicoli – PAUR nella cartella relativa al CUP 9321**.

Link per l’Area consultazione fascicoli

[http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Consultazione fascicoli VIA/consultazione fascicoli VIA](http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Consultazione_fascicoli_VIA/consultazione_fascicoli_VIA)

Punto 3. VARIE ED EVENTUALI

La **dott.ssa Carotenuto** rammenta che, ai sensi del paragrafo 7.2.4.7 “*Determinazione motivata di conclusione della conferenza ovvero provvedimento autorizzatorio unico regionale*” degli “Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania” approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 613 del 28 dicembre 2021, la determinazione motivata di conclusione della conferenza, che costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, è adottata con decreto dirigenziale e recherà in allegato il presente Rapporto finale della Conferenza di Servizi che riporta l’indicazione dei titoli compresi e riportati in allegato e degli eventuali titoli acquisiti ai sensi della L. 241/1990 art. 14 ter e ss..

Ai sensi dell’art. 27-bis del Dlgs 152/2006, comma 7-ter, nel PAUR si darà atto che il provvedimento di AU ex art. 12 del Dlgs 387/2003 attribuisce all’impianto carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

Inoltre, specifica che le competenze e gli oneri in materia di monitoraggio e controllo ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 152/2006 sono quelle indicate nel provvedimento di VIA DD n. 35 del 27/10/2023 dell'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali. Gli oneri economici restano in capo alla Solar Farm Ariano Irpino S.r.l..

La seduta si chiude alle ore 10.59.

ELENCO DEGLI ALLEGATI AL RAPPORTO FINALE

1. Prot. COM-AV.REGISTRO UFFICIALE.2022.0014147 del Comando Provinciale dei VV.FF. Avellino
2. Prot. 551/LAN del 23/05/2022 della Snam Rete Gas
3. Prot. M_D AEC60ED REG2022 0073868 del 25-05-2022 del Comando Forze Operative Sud
4. Prot. 5844/2023 del 24/01/2023 dell'ARPAC Dipartimento di Avellino
5. Prot. ENAC-TSU-07/06/2023-0073119-P dell'ENAC
6. Prot. M_D MARSUD prot. nr. 0019838 - 07-06-2023 del Comando Marittimo Sud di Taranto
7. Prot. 128243 del 26-06-2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Divisione XVII Ispettorato Territoriale Campania Unità Organizzativa III – Reti e servizi di comunicazione elettronica
8. Prot. 21112 del 19/07/2023 del Distretto Idrografico dell'Appennino meridionale
9. Prot. 485762 del 11/10/2023 della Regione Campania - UOD 50 07 18 Ambiente Foreste e Clima Usi Civici
10. Prot. 486294 del 11/10/2023 della Regione Campania UOD 50 07 22 Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa
11. Prot. 0062686/2023 del 12/10/2023 dell'ARPAC Dipartimento di Avellino
12. Scheda istruttoria VIA
13. Prot. 23759 del 17/10/2023 della SABAP di Salerno e Avellino
14. Prot. 0834683 del 25/10/2023 dell'ANAS
15. DD n. 21 del 25/10/2023 del Genio Civile di Ariano Irpino
16. DD n. 35 del 27/10/2023 provvedimento di VIA;
17. Prot. 23727 del 03/11/2023 dei Vigili del Fuoco di Avellino,
18. DD n. 102 del 06/11/2023 provvedimento di AU

*Responsabile del Procedimento ex L. 241/90
Dott.ssa agr. Nevia Carotenuto*

Nevia Carotenuto
Nevia Carotenuto (06/nov/2023 15:19 GMT+1)



US 60 12 00

*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali*

*Responsabile US 60 12 00/
Rappresentante Unico della Regione Campania
Avv. Simona Brancaccio*

Simona Brancaccio
Simona Brancaccio (06/nov/2023 15:27 GMT+1)

*Regione Campania - UOD 50.02.03
ing. Lorenzo Gentile*

Lorenzo Gentile

*Regione Campania - UOD 50 18 08
geom. Dario Miano*

Dario Miano
Dario Miano (06/nov/2023 16:48 GMT+1)

*SABAP per le province di Salerno e Avellino/
Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato
Dott. Lorenzo Mancini*

Lorenzo Mancini

*Solar Farm Ariano Irpino S.r.l.
Amministratore Unico
Nando Zaccagnini*

Nando Zaccagnini
Nando Zaccagnini (06/nov/2023 15:21 GMT+1)